



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
(PROVINCIA DI SALERNO)

**PROGRAMMA INTEGRATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE (PIERS) DI CUI ALLA DELIBERA CIPE
22.12.2017.**

**D.D REGIONE CAMPANIA N. 40 DEL 13.04.2021 -
DECRETO INTERMINISTERIALE N. 353 DEL 13.09.2021**

**“RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DEGRADATA ZONA PEEP C1 -
SANT'ANTONIO”
CUP: F66D20000410001**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

Committente:
Comune di Pontecagnano Faiano (SA)

Il Sindaco: **Giuseppe Lanzara**
L'Assessore ai Lavori Pubblici: **Raffaele Sica**

Emissione del 12/2024

Revisioni

TAV.

24b

elaborati

**- DIAGNOSI ENERGETICA (fabbricati esistenti)
fabbricato 2 - scale C e D**

Il Responsabile Settore LL.PP.

arch. Giovanni Landi
Via M.A. Alfani, n. 52
84098, Pontecagnano Faiano (SA)

Il Tecnico

ing. Domenico Pennella
via dei Normanni n. 62
84085 Mercato S. Severino (SA)



RELAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA

Area geografica

Regione **Campania**

Provincia di **Salerno**

Comune di **PONTECAGNANO FAIANO**

Ubicazione intervento

Via Sandro Pertini, 1

INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE Nzeb Complesso Residenziale Palazzina C_D

Ing. Domenico PENNELLA

Via dei Normanni, 62
84085 Mercato San Severino (SA)



Data elaborazione: 23/12/2024



Premessa

La diagnosi si basa su un'analisi dello stato attuale che, a partire dalle condizioni standard di riferimento, prosegue con una modellazione "tailored rating" fino a raggiungere le condizioni di esercizio che simulano al meglio la gestione e conduzione degli impianti.

La valutazione dell'ottimo si basa sulla ricerca del fattore di congruità.

La fase successiva riguarda l'indagine approfondita di soluzioni per il miglioramento energetico e la conseguente riduzione delle spese di conduzione degli impianti.

Lo studio è stato eseguito a partire da sopralluoghi, con attività di analisi documentale sulla scorta di dati ed elaborati tecnici delle proprietà oggetto dello studio.


Il confronto è fatto con i consumi energetici relativi alle annualità 2023.

I combustibili confrontati sono i seguenti: Gas naturale (Metano), Elettricità.

L'attività di diagnosi si conclude con una valutazione dei costi e dei benefici derivanti dagli interventi proposti:

- **Scenario TOTALE degli interventi per NZEB**

- Intervento su componenti opachi: Isolamento Pareti verso esterno e locali non climatizzati- Isolamento Solai Esterni all'estradosso-Isolamento Pavimenti a contatto con "vespai" all'estradosso- Sostituzione Porte di ingresso di ogni appartamento con porte blindate a risparmio energetico- Sostituzione Cassonetti con cassonetti e avvolgibile isolati
- Intervento su infissi: Sostituzione infissi esistenti con PVC 5 camere cave e vetri 6/7-12-6/7BE GAS Argon
- Intervento su impianti: Installazione di impianto fotovoltaico dedicato di 3,5 KWp per ogni Appartamento-Integrazione impianti esistenti con PDC per Riscaldamento e ACS

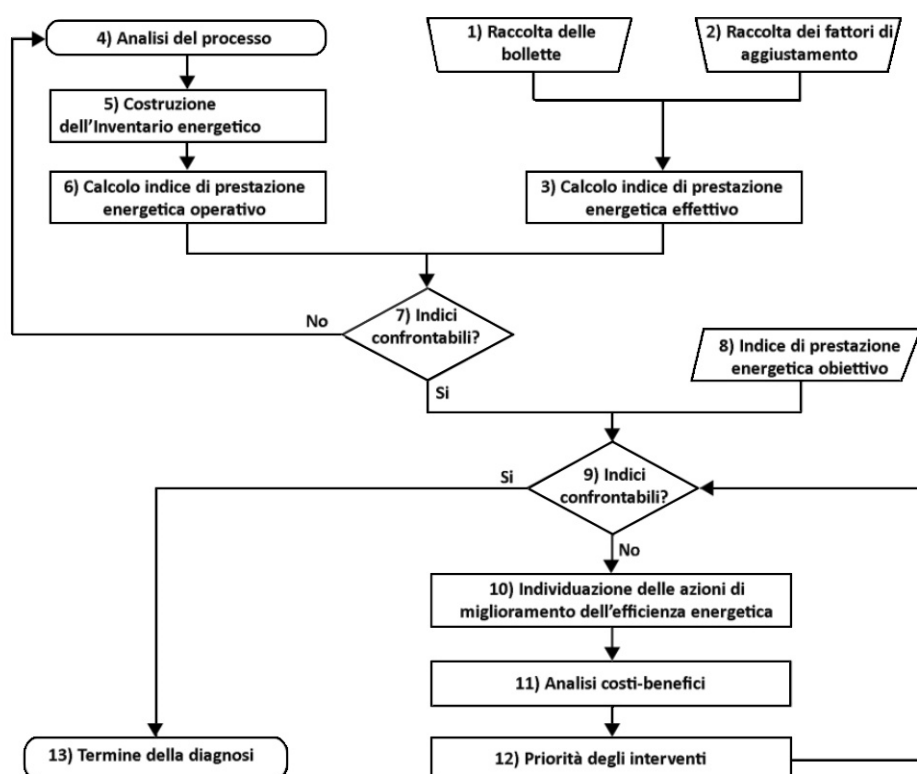

Normativa di riferimento

Le valutazioni sono effettuate considerando la normativa tecnica vigente per il calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici, la normativa vigente in materia di contenimento del fabbisogno energetico degli edifici e degli impianti per la valutazione dei requisiti tecnici richiesti agli interventi considerati.

L'impianto legislativo su cui si basa la presente analisi è regolata essenzialmente da:

- Decreti attuativi 26 giugno 2015;
- Legge 90/2013: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.*
- Legge n. 10/91: *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;*
- D. Lgs. 192/05: *Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.*
- D.P.R. 412/1993: *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento di energia, in attuazione all'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10*

Le principali normative tecniche di riferimento sono:

- UNI/TS 11300-1: *Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;*
- UNI/TS 11300-2: *Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.*
- UNI/TS 11300-3: *Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;*
- UNI/TS 11300-4: *Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.*
- UNI/TS 11300-5: *Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili*
- UNI/TS 11300-6: *Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili*
- UNI EN 12831: *Impianti di riscaldamento negli edifici Metodo di calcolo del carico termico di progetto;*
- UNI EN 16212: *Calcoli dei risparmi e dell'efficienza energetica - Metodi top-down (discendente) e bottom-up (ascendente);*
- UNI CEI/TR 11428: *Gestione dell'energia - Diagnosi energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica*
- UNI CEI EN 16247-1: *Diagnosi energetiche - Requisiti generali;*
- UNI CEI EN 16247-2: *Diagnosi energetiche - Edifici*

Procedura dello studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità richiesto si configura come una procedura di audit energetico per l'edificio. Per audit energetico si intende una procedura sistematica finalizzata alla conoscenza degli usi finali di energia e all'individuazione e all'analisi di eventuali inefficienze e criticità energetiche del sistema fabbricato-impianto.

La fase di audit è composta da una serie di operazioni consistenti nel rilievo ed analisi di dati relativi al sistema fabbricato-impianto in condizioni di esercizio (dati geometrici-dimensionali, termofisici dei componenti dell'involucro edilizio, prestazionali del sistema impiantistico, ecc.) e nell'analisi e nelle valutazioni economiche dei consumi energetici dell'edificio.

La finalità dello studio di fattibilità è quello di valutare sotto il profilo costi-benefici i possibili interventi in analisi, quantificando in termini economici il risparmio ottenibile mediante i diversi interventi in termini di risparmio gestionale e di consumo di energia primaria.

Gli obiettivi dello studio saranno:

- analizzare la configurazione attuale e lo stato dell'impianto, individuando possibili miglioramenti o criticità nella componentistica e nella configurazione attuale;
- definire il bilancio energetico del sistema fabbricato-impianto;
- definire un indicatore di congruità fra consumi effettivi ricavate dalle ultime fatture e consumi attesi, calcolati con opportuni fattori di aggiustamento a partire dalle condizioni standard;
- valutare in termini energetici le variazioni conseguenti all'adozione delle diverse soluzioni proposte;
- valutare in termini economici di investimento iniziale e costi di gestione le diverse soluzioni proposte, anche in riferimento ad incentivi fiscali disponibili;
- proporre miglioramenti anche di tipo gestionale rispetto alla soluzione attuale.

Dati generali

Comune di PONTECAGNANO FAIANO, Provincia di Salerno.

Edificio pubblico o a uso pubblico: [] SI [X] NO

L'involucro oggetto della presente relazione tecnica è ubicato in via Via Sandro Pertini, n.° 1, del Comune di PONTECAGNANO FAIANO, Provincia di Salerno.

Dati catastali

Sezione:	
Foglio:	7
Particella/Mappale:	2737
Subalterno:	24-47

Classificazione involucro e zone

Classificazione dell'involucro in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412:

Numero delle unità immobiliari:	24	Destinazione d'uso prevalente:	E.1.1
---------------------------------	----	--------------------------------	-------

Dettaglio delle destinazioni d'uso previste per nell'involucro:

DENOMINAZIONE ZONA	DESTINAZIONE D'USO DPR 412/93	VOLUME m³
C-sub 24	E.1.1	299,70
C-sub 25	E.1.1	183,61
C-sub 26	E.1.1	299,67
C-sub 27	E.1.1	299,70
C-sub 28	E.1.1	183,61
C-sub 29	E.1.1	299,67
C-sub 30	E.1.1	299,70
C-sub 31	E.1.1	183,61
C-sub 32	E.1.1	299,67
C-sub 33	E.1.1	299,70
C-sub 34	E.1.1	299,67
C-sub 35	E.1.1	183,61
D-sub 36	E.1.1	299,67
D-sub 37	E.1.1	183,61
D-sub 38	E.1.1	299,70
D-sub 39	E.1.1	299,67
D-sub 40	E.1.1	183,61
D-sub 41	E.1.1	299,70
D-sub 42	E.1.1	299,67
D-sub 43	E.1.1	183,61
D-sub 44	E.1.1	299,70
D-sub 45	E.1.1	299,67
D-sub 46	E.1.1	183,61
D-sub 47	E.1.1	299,70

Figure e soggetti

Descrizione	DATI
Identificativo del Committente	COMUNE DI PONTECAGNANO
Codice Fiscale	
Sede Legale	
Responsabile Settore Tecnico	
Responsabile di Settore	
Ubicazione del sito di installazione	
Tecnico incaricato Diagnosi energetica E.G.E.	

PREMESSA INTRODUTTIVA

Per ottenere un edificio ad energia quasi zero, preliminarmente, è stata eseguita la presente diagnosi energetica puntuale, rivolta a valutare gli elementi disperdenti ed influenti sul consumo dell'energia.

Il ricorso alla diagnosi energetica è un passo fondamentale per un'organizzazione, di qualunque dimensione o tipologia, che voglia intraprendere un percorso per la riduzione del proprio costo energetico.

La DE, infatti, è definita nel D.Lgs. 102/14 come una "procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati".

L'attuale quadro normativo in materia di incremento dell'efficienza energetica è regolamentato dalla direttiva della comunità europea 2012/27/UE, entrata in vigore il 4 dicembre 2012 e recepita dall'Italia tramite il D.Lgs n° 102 del 4 Luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE". Tra le altre cose, tale direttiva, oltre a prevedere l'obbligo per le Grandi imprese di sottoporsi ad audit energetici ogni 4 anni, con il primo audit da effettuarsi entro il 5 dicembre 2015, "incoraggia" anche le PMI e le Pubbliche Amministrazioni.

Ridurre il proprio costo energetico significa aumentare la competitività nei mercati in cui si opera e apportare concretamente benefici all'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

E' proprio in questo contesto appena descritto che si colloca l'esigenza maturata dal Comune di Pontecagnano Faiano di avviare un percorso che gli consenta di prendere coscienza del proprio consumo energetico e delle potenzialità di miglioramento offerte dalle nuove tecnologie presenti sul mercato.

Primo passo per la definizione della DE è stata la determinazione dell'attestato di prestazione energetica ANTE OPERA e di quello POST OPERA, a valle degli interventi, che di seguito viene sintetizzato il risultato

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

L'obiettivo dell'isolamento termico è quello di ridurre i consumi delle risorse energetiche necessarie al riscaldamento e raffrescamento degli edifici, riducendo l'inquinamento atmosferico dovuto all'emissione di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione delle fonti energetiche di origine fossile. L'isolamento termico produce un aumento del benessere e confort abitativo grazie al ridotto scambio termico tra interno ed esterno dell'abitazione, riduce i costi e risolve i problemi di condensa e formazione di muffe. L'azione dell'isolamento termico rallenta la diffusione di calore attraverso l'involucro dell'edificio e riduce la quantità di energia necessaria per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo. Dalla stesura della citata diagnosi energetica, sono **scaturiti una serie di interventi tra i quali (PER CALCOLI PRESTAZIONALI SI RIMANDA ALLE SCHEDE DI DETTAGLIO DELLA PRESENTE DIAGNOSI):**

A. Cappotto all'involucro esterno

Dal punto di vista energetico il miglior isolamento termico per le pareti esterne, è il sistema detto a cappotto, perché il calore prodotto all'interno rimane più a lungo nella struttura dell'edificio e in estate previene il suo eccessivo riscaldamento. E' una tecnica per la [coibentazione termica](#) e in alcuni casi [acustica](#) delle [pareti](#) di un [edificio](#), applicando del materiale [isolante](#) sulla superficie delle pareti. Si provvederà inoltre a effettuare:

- **isolamento del pavimento controterra utilizzando un pannello EPS**
- **isolamento solaio di copertura mediante l'applicazione di un pannello termoisolante sull'estradosso del solaio.**

Nelle tavole progettuali sono specificamente indicate le disposizioni planimetriche, la composizione degli spazi, la composizione plano-volumetrica degli interventi.

L'approccio al tema progettuale della eco sostenibilità ambientale ha guidato le scelte costruttive dalla disposizione degli edifici sul terreno ai materiali da utilizzare, ricercando il risparmio energetico, la salubrità e manutenibilità delle costruzioni, la salute dei fruitori.

L'intervento di efficientamento, quindi, per il periodo estivo, tenderà a ridurre gli apporti solari ed a promuovere misure di dispersione del calore; per converso per il periodo invernale saranno adottate strategie di controllo climatico che favoriscono i guadagni solari e limiteranno le dispersioni di calore.

Di conseguenza la progettazione si è fondata sui dati climatici della zona, ovvero:

- andamento delle temperature;
- umidità relativa;
- velocità media del vento;
- radiazione solare;
- tenendo conto delle caratteristiche specifiche del sito, quali:
- ombre proiettate dagli edifici circostanti;
- tipo di vegetazione;
- distanza dai corsi d'acqua;
- caratteristiche della superfici intorno all'edificio (asfalto, manto erboso, ...).



Vista di insieme in fase di sopralluogo del complesso residenziale

B. Sostituzione degli infissi esistenti e relativo sistema Cassonetto-Avvolgibile

Gli infissi esistenti, attualmente in metallo senza taglio termico e vetro singolo, saranno sostituiti con infissi in pvc, compresi vetricamera 6/7- 12 - 6/7BE, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, trasmittanza totale dell'infisso non superiore ad 1,75 W/mqK, potere fonoisolante pari a 34 dB. – DI seguito le immagini in fase di sopralluogo degli infissi esistenti. In maniera simile gli attuali cassonetti e avvolgibili saranno sostituiti con cassonetti isolati e relativi avvolgibili in alluminio con isolante interno.



Vista esterna infissi
con avvolgibile

Infissi Esistenti

Vista interna Cassonetti esistenti

C. Implementazione impianto termico di riscaldamento-ACS, impianto fotovoltaico

Oltre al contenimento del fabbisogno di energia primaria, sarà necessario ricorrere all'impiego di impianti di produzione dell'energia alimentati da fonti rinnovabili. Per l'ottenimento di prestazioni dell'edificio in nZeb si procederà con la posa in opera di:

- Ad impianti dedicati di riscaldamento e ACS nonché di raffrescamento del tipo PDC Aria-Acqua elettriche a servizio di tutti gli appartamenti.
- Sostituzione di tutti i terminali con sistemi ad alta efficienza a termoconvezione idronica con termostati dedicati e di zona.
- un impianto fotovoltaico dedicato per ogni appartamento da 3.5 Kwp
- Relamping con corpi illuminanti a LED



Tipologia di caldaie esistenti

Terminali Radianti Esistenti

LA ECO-SOSTENIBILITA' E LA ECO-COMPATIBILITA'

Come in dettaglio sviluppato, la progettazione ha utilizzato ed utilizzerà nelle fasi successive tutti i più avanzati principi di edilizia eco-sostenibile ed eco-compatibile: le scelte costruttive ed impiantistiche, i materiali prescelti e da utilizzare sono tutti nella medesima direzione di obiettivi ed ogni componente costruttivo sarà certificato dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della eco-compatibilità.

Parametri climatici

Il metodo di calcolo utilizzato per la valutazione dei consumi teorici dell'edificio segue la normativa tecnica UNI/TS 11300 e si basa su dati climatici (temperatura esterna, pressione parziale del vapore, insolazione) di riferimento secondo dati climatici standard basati sulla zona climatica di appartenenza (basati sulle rilevazioni di centralina climatica).

Per rendere attendibile il modello di calcolo si è provveduto a correggere i risultati ottenuti dal calcolo standard in funzione delle reali condizioni climatiche.

Vengono di seguito indicati i dati di riferimento, desunti e/o calcolati in accordo alla UNI 10349:2016 parti 1, 2 e 3, della stazione di rilevazione e del capoluogo di provincia. Questi sono poi utilizzati per la determinazione dei dati climatici corretti della località in cui è ubicato l'involucro oggetto della presente relazione tecnica.

Stazione di rilevazione più vicina di riferimento

Stazione di rilevazione	Nocera inferiore		-
Sigla	NA		-
Altezza sul livello del mare	55		m
Fattore di correzione altimetrico	147		1°/fc
Zona vento	Zona3		-
Direzione prevalente del vento	NE		-
Velocità media	3,0		m/s

Latitudine	Gradi [°]	40	Primi [']	44	Secondi ["]	0
Longitudine	Gradi [°]	14	Primi [']	39	Secondi ["]	0

	U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
θ_e	°C	10,4	9,4	11,7	15,1	18,7	22,7	25,1	25,6	21,8	17,4	12,2	10,6
Hdh	MJ/m ²	2,5	3,8	4,7	6,6	7,7	8,4	10,8	9,5	5,4	4,1	2,9	2,4
Hbh	MJ/m ²	4,3	5,7	7,5	11,8	15,3	16,0	12,8	12,1	12,3	7,6	3,9	2,5
Hdh + Hbh	MJ/m ²	6,8	9,5	12,2	18,4	23,0	24,4	23,6	21,6	17,7	11,7	6,8	4,9
Pva	Pa	966	870	1146	1252	1664	1978	2263	2196	1859	1439	1035	969
Pvs	Pa	1261	1179	1374	1715	2155	2757	3185	3281	2610	1986	1420	1278
URe	%	76,63	73,80	83,39	72,99	77,20	71,74	71,06	66,93	71,22	72,45	72,87	75,85
Vv	m/s	3,3	3,3	2,9	2,5	2,6	2,5	2,6	2,7	1,8	3,6	4	4,1

dove:

θ_e	temperatura media dell'aria esterna	Pva	pressione di vapore dell'aria esterna
Hdh	irradiazione solare giornaliera media mensile diffusa	Pvs	pressione di saturazione del vapore dell'aria esterna
Hbh	irradiazione solare giornaliera media mensile diretta sul piano orizzontale	URe	umidità relativa esterna
Hdh + Hbh	irradiazione solare giornaliera totale sul piano orizzontale	Vv	velocità media del vento

Capoluogo di provincia più vicino di riferimento

Capoluogo di provincia	Salerno	-
Sigla	SA	-
Altezza sul livello del mare	4	m
Temperatura progetto invernale	2,0	°C
Temperatura massima estiva	31,2	°C
Escursione termica estiva	6,0	°C
Umidità relativa esterna	50,00	%
Umidità specifica esterna (X)	13,70	g/kg
Mese/i più caldo/i	Luglio	-

Latitudine	Gradi [°]	40	Primi [']	40	Secondi ["]	0
Longitudine	Gradi [°]	14	Primi [']	46	Secondi ["]	0

Dati climatici effettivi di calcolo

Vengono di seguito riportati i principali parametri climatici utilizzati nel calcolo della prestazione energetica dell'involucro oggetto della presente relazione.

Ubicazione involucro	PONTECAGNANO FAIANO	-
Regione	Campania	-
Zona climatica	C	m
Altezza sul livello del mare	28	°C
Gradi giorno	1011	°C
Giorni di riscaldamento previsti	137	°C
Temperatura progetto invernale	1,8	%
Temperatura progetto estiva	31,0	g/kg
Temperatura media annuale	16,9	-
Velocità del vento	1,8	-
Latitudine	40,646944	Gradi sessagesimali [° dec]
Longitudine	14,873611	Gradi sessagesimali [° dec]

	U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
θ_e	°C	10,6	9,6	11,9	15,3	18,9	22,9	25,3	25,8	22,0	17,6	12,4	10,8
Pva	Pa	978	881	1160	1267	1683	2000	2288	2220	1880	1456	1048	981
Pvs	Pa	1276	1193	1391	1736	2180	2788	3220	3317	2640	2009	1438	1293
URe	%	76,63	73,80	83,39	72,99	77,20	71,74	71,06	66,93	71,22	72,45	72,87	75,85
S	MJ/m ²	12,16	12,00	10,76	10,99	10,19	9,55	10,47	11,39	13,23	13,14	10,21	8,25
SE	MJ/m ²	9,52	10,20	10,44	12,70	13,33	12,98	13,19	13,60	14,01	11,68	8,26	6,48
E	MJ/m ²	5,46	7,08	8,60	12,34	14,83	15,41	14,87	14,03	12,35	8,62	5,21	3,80
NE	MJ/m ²	2,28	3,73	5,35	8,89	11,95	13,17	12,84	11,12	7,87	4,67	2,55	1,85
N	MJ/m ²	1,93	2,85	3,57	5,61	8,23	9,82	9,98	7,89	4,54	3,22	2,13	1,69
NO	MJ/m ²	2,28	3,73	5,35	8,89	11,95	13,17	12,84	11,12	7,87	4,67	2,55	1,85
O	MJ/m ²	5,46	7,08	8,60	12,34	14,83	15,41	14,87	14,03	12,35	8,62	5,21	3,80
SO	MJ/m ²	9,52	10,20	10,44	12,70	13,33	12,98	13,19	13,60	14,01	11,68	8,26	6,48
Oriz	MJ/m ²	6,80	9,50	12,20	18,40	23,00	24,40	23,60	21,60	17,70	11,70	6,80	4,90
θ_{sky}	°C	-1,4	-3,4	1,8	3,5	8,4	11,0	12,8	12,4	10,1	6,0	-0,1	-1,3

dove:

θ_e	temperatura media dell'aria esterna	SE	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a sud-est
Pva	pressione di vapore dell'aria esterna	E	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a est
Pvs	pressione di saturazione del vapore dell'aria esterna	NE	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a nord-est
URe	umidità relativa esterna	N	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a nord
Oriz.	irradiazione giornaliera su piano orizzontale	NO	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a nord-ovest
θ_{sky}	temperatura apparente del cielo	O	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a ovest
S	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a sud	SO	irradiazione giornaliera su piano verticale orientato a sud-ovest

Temperature esterna utilizzata per la Diagnosi energetica

	U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
θ_e	°C	10,6	9,6	11,9	15,3	18,9	22,9	25,3	25,8	22,0	17,6	12,4	10,8

Andamento orario della temperature esterna

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	9,2	7,8	9,6	12,4	15,7	19,6	21,9	22,9	19,6	15,6	10,8	9,4
01 : 02	8,9	7,4	9,1	12,0	15,2	19,2	21,5	22,5	19,3	15,4	10,6	9,2
02 : 03	8,6	7,2	8,8	11,7	14,8	18,7	21,0	22,2	19,0	15,1	9,7	9,1
03 : 04	8,5	7,1	8,5	11,4	14,3	18,3	20,7	21,8	18,7	14,9	10,2	8,9
04 : 05	8,3	6,9	8,3	11,2	14,3	18,1	20,5	21,5	18,4	14,7	10,1	8,8
05 : 06	8,1	6,8	8,2	11,4	14,6	18,3	20,5	21,3	18,2	14,5	9,9	8,7
06 : 07	8,0	6,7	8,3	11,9	15,4	18,9	20,6	21,2	18,0	14,4	9,9	8,6
07 : 08	8,2	7,0	8,9	12,9	16,6	20,1	21,4	21,8	18,4	14,6	10,0	8,7
08 : 09	8,8	8,0	10,4	14,4	18,2	21,8	23,3	23,6	19,7	15,6	10,6	9,1
09 : 10	9,8	9,3	12,4	16,3	20,1	24,0	25,9	26,1	21,8	17,0	11,4	9,8
10 : 11	10,9	10,7	14,1	17,9	21,7	25,7	28,2	28,5	23,9	18,7	12,5	10,9
11 : 12	12,0	11,7	15,1	18,7	22,5	26,7	29,5	29,9	25,3	20,1	13,9	11,9
12 : 13	13,2	12,6	15,7	19,2	23,1	27,3	30,2	30,9	26,6	21,5	15,5	13,4
13 : 14	13,9	13,2	16,1	19,4	23,4	27,6	30,6	31,5	27,2	22,4	16,5	14,2
14 : 15	14,3	13,3	16,2	19,5	23,5	27,7	30,7	31,5	27,3	22,5	16,7	14,5
15 : 16	14,2	13,3	16,0	19,3	23,3	27,6	30,6	31,1	27,0	22,2	16,4	14,3
16 : 17	13,8	12,8	15,5	18,9	22,8	27,1	30,1	30,2	26,2	21,5	15,7	13,8
17 : 18	13,0	12,1	14,7	18,3	22,2	26,4	29,3	29,2	25,0	20,3	14,8	13,0
18 : 19	11,9	11,2	13,8	17,5	21,3	25,5	28,1	27,8	23,5	18,7	13,5	11,9
19 : 20	11,0	10,2	12,8	16,5	20,3	24,5	27,0	26,5	22,3	17,5	12,4	10,9
20 : 21	10,5	9,6	12,0	15,5	19,3	23,4	25,7	25,6	21,4	16,9	11,8	10,4

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
21 : 22	10,1	9,0	11,1	14,4	18,0	22,0	24,4	24,6	20,9	16,5	11,5	10,1
22 : 23	9,8	8,5	10,4	13,5	16,9	20,9	23,3	23,8	20,3	16,1	11,3	9,8
23 : 24	9,5	8,1	9,9	13,0	16,3	20,2	22,5	23,3	19,8	15,7	11,0	9,6

Spazi e zone

Per effettuare la modellazione ed i calcoli necessari a valutare il consumo teorico è stato utilizzato un software che si basa sul calcolo semistazionario, che integra e personalizza il metodo basato sulla normativa tecnica UNI/TS 11300.

Suddivisione dell'involucro in spazi elementari

Al fine di determinare le prestazioni energetiche dell'involucro, lo stesso è stato suddiviso nei seguenti spazi elementari:

LIVELLO	SPAZIO	Descrizione unità minima di suddivisione	A [m ²]	h [m]	Vn [m ³]
C-sub 24 - C-sub 24	1	C-sub 24	78,42	2,70	211,73
C-sub 25 - C-sub 25	2	C-sub 25	46,16	2,70	124,63
C-sub 26 - C-sub 26	3	C-sub 26	78,43	2,70	211,76
C-sub 27 - C-sub 27	4	C-sub 27	78,42	2,70	211,73
C-sub 28 - C-sub 28	5	C-sub 28	46,16	2,70	124,63
C-sub 29 - C-sub 29	6	C-sub 29	78,43	2,70	211,76
C-sub 30 - C-sub 30	7	C-sub 30	78,42	2,70	211,73
C-sub 31 - C-sub 31	8	C-sub 31	46,16	2,70	124,63
C-sub 32 - C-sub 32	9	C-sub 32	78,43	2,70	211,76
C-sub 33 - C-sub 33	10	C-sub 33	78,42	2,70	211,73
C-sub 34 - C-sub 34	11	C-sub 34	78,43	2,70	211,76
C-sub 35 - C-sub 35	12	C-sub 35	46,16	2,70	124,63
D-sub 36 - D-sub 36	13	D-sub 36	78,43	2,70	211,76
D-sub 37 - D-sub 37	14	D-sub 37	46,16	2,70	124,63
D-sub 38 - D-sub 38	15	D-sub 38	78,42	2,70	211,73
D-sub 39 - D-sub 39	16	D-sub 39	78,43	2,70	211,76
D-sub 40 - D-sub 40	17	D-sub 40	46,16	2,70	124,63
D-sub 41 - D-sub 41	18	D-sub 41	78,42	2,70	211,73
D-sub 42 - D-sub 42	19	D-sub 42	78,43	2,70	211,76
D-sub 43 - D-sub 43	20	D-sub 43	46,16	2,70	124,63
D-sub 44 - D-sub 44	21	D-sub 44	78,42	2,70	211,73
D-sub 45 - D-sub 45	22	D-sub 45	78,43	2,70	211,76
D-sub 46 - D-sub 46	23	D-sub 46	46,16	2,70	124,63
D-sub 47 - D-sub 47	24	D-sub 47	78,42	2,70	211,73

dove:

A superficie netta

h altezza media

Vn volume netto

La superficie utile totale netta climatizzata totale dell'involucro è pari a **1624,08 m²**.

Il volume netto totale è pari a **4385,02 m³**.

Zonizzazione sulla base dei servizi presenti

Ai fini dei calcoli, sulla base dei parametri gestionali e delle caratteristiche degli impianti presenti, gli spazi elementari sono state aggregati in zone termiche così come indicato nella seguente tabella:

LIVELLO	SPAZIO	Descrizione unità minima di suddivisione	H	W	C	L	V	T
C-sub 35	1	C-sub 35	ZH1	ZW1	ZC1	ZL1	ZV1	ZT1
D-sub 46	2	D-sub 46	ZH2	ZW2	ZC2	ZL2	ZV2	ZT1
C-sub 33	3	C-sub 33	ZH3	ZW3	ZC3	ZL3	ZV3	ZT1
C-sub 26	4	C-sub 26	ZH4	ZW4	ZC4	ZL4	ZV4	ZT1
D-sub 38	5	D-sub 38	ZH5	ZW5	ZC5	ZL5	ZV5	ZT1
D-sub 45	6	D-sub 45	ZH6	ZW6	ZC6	ZL6	ZV6	ZT1
C-sub 28	7	C-sub 28	ZH7	ZW7	ZC7	ZL7	ZV7	ZT1
D-sub 40	8	D-sub 40	ZH8	ZW8	ZC8	ZL8	ZV8	ZT1
C-sub 32	9	C-sub 32	ZH9	ZW9	ZC9	ZL9	ZV9	ZT1
D-sub 37	10	D-sub 37	ZH10	ZW10	ZC10	ZL10	ZV10	ZT1
C-sub 27	11	C-sub 27	ZH11	ZW11	ZC11	ZL11	ZV11	ZT1
D-sub 39	12	D-sub 39	ZH12	ZW12	ZC12	ZL12	ZV12	ZT1
C-sub 31	13	C-sub 31	ZH13	ZW13	ZC13	ZL13	ZV13	ZT1
C-sub 24	14	C-sub 24	ZH14	ZW14	ZC14	ZL14	ZV14	ZT1
D-sub 44	15	D-sub 44	ZH15	ZW15	ZC15	ZL15	ZV15	ZT1
C-sub 25	16	C-sub 25	ZH16	ZW16	ZC16	ZL16	ZV16	ZT1
D-sub 43	17	D-sub 43	ZH17	ZW17	ZC17	ZL17	ZV17	ZT1
C-sub 30	18	C-sub 30	ZH18	ZW18	ZC18	ZL18	ZV18	ZT1
D-sub 42	19	D-sub 42	ZH19	ZW19	ZC19	ZL19	ZV19	ZT1
D-sub 47	20	D-sub 47	ZH20	ZW20	ZC20	ZL20	ZV20	ZT1
D-sub 36	21	D-sub 36	ZH21	ZW21	ZC21	ZL21	ZV21	ZT1
C-sub 29	22	C-sub 29	ZH22	ZW22	ZC22	ZL22	ZV22	ZT1
D-sub 41	23	D-sub 41	ZH23	ZW23	ZC23	ZL23	ZV23	ZT1
C-sub 34	24	C-sub 34	ZH24	ZW24	ZC24	ZL24	ZV24	ZT1

Fabbricato

COMPONENTI STRUTTURALI DEL FABBRICATO

Componenti opachi

L'involucro oggetto della presente relazione è delimitato dalle seguenti tipologie di componenti opachi di cui si riportano, nella successiva tabella, i valori di trasmittanza termica e le capacità termiche areiche interne utilizzate nei calcoli.

#	Codice e e Descrizione del componente opaco	U [W/m²K]	Ci [KJ/m²K]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	0,512	544,69
2	solaio piano terra - Solaio in laterocemento (30 cm)	0,925	478,13
3	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	1,450	75,00
4	SOL_E_SF - Solaio esterno	0,846	1.008,78

Componenti trasparenti

Di seguito sono riportati i risultati del calcolo della trasmittanza termica corretta per le tipologie di componenti trasparenti presenti nell'involucro.

L inf. [m]	H inf. [m]	Sup. inf. [m²]	Ag [m²]	Af [m²]	Ag/Atot [-]	Af/Atot [-]	Ug [W/m²K]	Uf [W/m²K]	Uw [W/m²K]	ΔR [m²K/W]	Uw+shut [W/m²K]	Fshut	U,corr [W/m²K]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio												
1,20	1,20	1,44	1,100	0,34	0,76	0,24	3,30	7,00	4,53	0,19	4,68	0,60	3,27
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio												
0,80	1,20	0,96	0,715	0,25	0,74	0,26	3,30	7,00	4,54	0,19	4,69	0,60	3,28
3	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio												
0,60	1,20	0,72	0,495	0,23	0,69	0,31	3,30	7,00	4,80	0,19	4,95	0,60	3,43
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio												
1,20	2,20	2,64	2,050	0,59	0,78	0,22	3,30	7,00	4,50	0,19	4,65	0,60	3,25
5	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio												
0,60	1,20	0,72	0,540	0,18	0,75	0,25	3,30	7,00	4,49	0,19	4,64	0,60	3,25

Linf Larghezza vano infisso

Sinf Superficie vano infisso

Af Area telaio

Ug Trasmittanza vetro

Uf Trasmittanza telaio

ΔR Resistenza termica addizionale chiusura oscurante

Fshut Frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna

Hinf Altezza vano infisso

Ag Area vetro

Ag/Atot Rapporto tra l'area trasparente e l'area totale del serramento

Af/Atot Rapporto tra l'area telaio e l'area totale del serramento

Uw Trasmittanza serramento

Uw+shut Trasmittanza termica del componente trasparente e della chiusura oscurante insieme

U,corr Trasmittanza termica ridotta del componente trasparente e della chiusura oscurante

Ponti termici

Di seguito sono riportati i ponti termici considerati per il calcolo delle dispersioni dell'involucro.

#	Descrizione del ponte termico	U [W/mK]
1	Solaio	0,209

#	Descrizione del ponte termico	U [W/mK]
2	Finestra	1,498
3	Angolo rientrante senza pilastro	0,457
4	Angolo sporgente senza pilastro	-1,961
5	Angolo sporgente con pilastro	-0,126
6	Pilastro	0,357
7	Finestra	0,608
8	Angolo sporgente con pilastro	-0,180
9	Copertura	-0,421

Dettaglio zone termiche

Di seguito sono riportati tutti i dati dettaglio utilizzati per il calcolo dei fabbisogni "Tailored rating" delle zone termiche così come individuate nella sezione SPAZI e ZONE.

ZONA TERMICA: C-sub 24

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVE ST	90	0,80
3	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVE ST	90	0,73
4	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	NORD_OVE ST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00
13	solaio piano terra - Solaio in laterocemento (30 cm)	Vespaiato aerato	0,80	90,82	0,0	0,92		180	1,00
14	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
15	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00
16	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,91		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
2	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
3	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,126	1,0	-0,126
4	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	43,58	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,803	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavatrice	3,00	100,00
Lavastoviglie	2,00	20,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,14	386,10	383,62	386,10	383,62	311,85	311,85	383,62	386,10	383,62	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,58	320,93	308,58	259,21	259,21	308,58	320,93	308,58	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	C-sub 24				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti	Classe C - Automazione	Livello di automazione	Classe C - Automazione
---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

termici	standard	impianti elettrici	standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D **"NON ENERGY EFFICIENT"**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C **"STANDARD"** (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B **"ADVANCED"**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A **"HIGH ENERGY PERFORMANCE"**: corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigidocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
Schermo LCD 24"	1	57,16
Portatile 17" - 18"	1	66,30
PC economico	1	105,17

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 25

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90
2	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVEST	90	0,72

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,73
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,72
9	solaio piano terra - Solaio in laterocemento (30 cm)	Vespai aerato	0,80	55,64	0,0	0,92		180	1,00
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,91		0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Solaio	Esterno	1,00	26,4	0,209	0,5	0,105
5	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	8,6	0,209	0,5	0,105
6	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavatrice	3,00	100,00
Lavastoviglie	2,00	20,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	352,07	344,82	352,07	349,82	352,07	349,82	284,37	284,37	349,82	352,07	349,82	352,07

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	292,65	258,88	292,65	281,39	292,65	281,39	236,37	236,37	281,39	292,65	281,39	292,65

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	C-sub 25				0,017	62,32	0,50	0,60	0,010	37,39	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92

Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16
Hi-Fi	1	80,04

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 26

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q. tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
2	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00
3	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96
4	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
5	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	1,00
6	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	1,00

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,40
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	33,87	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	9,54	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	10,10	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
8	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,5	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
10	solaio piano terra - Solaio in laterocemento (30 cm)	Vespaio aerato	0,80	90,81	0,0	0,92		180	1,00
11	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,27	0,0	0,51		90	1,00
12	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
13	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,91		0	1,00
14	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	23,265	0,0	0,51		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,126	1,0	-0,126
4	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
5	Finestra	Esterno	1,00	37,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	58,98	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,8	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

[illegible]

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

[illegible]

Carichi termici non gratuiti

[illegible]

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

[illegible]

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavatrice	3,00	100,00
Lavastoviglie	2,00	20,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 27

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVE ST	90	0,73
3	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVE ST	90	0,80
4	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	NORD_OVE ST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00
13	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
14	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
15	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,91		0	1,00
16	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastrino	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo sporgente con pilastrino	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
3	Angolo sporgente senza pilastrino	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo rientrante senza pilastrino	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	43,58	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,803	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,14	386,10	383,62	386,10	383,62	311,85	311,85	383,62	386,10	383,62	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,58	320,93	308,58	259,21	259,21	308,58	320,93	308,58	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f _{ve,t}	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	C-sub 27				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto

alle loro reali potenzialità;

- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 28

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90
2	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,54	SUD_EST	90	0,72

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,73
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,72
9	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
10	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
11	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,91		0	1,00
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00
13	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Solaio	Esterno	1,00	26,4	0,209	0,5	0,105
5	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	8,6	0,209	0,5	0,105
6	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,59	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,58	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	352,07	344,82	352,07	349,82	352,07	349,82	284,37	284,37	349,82	352,07	349,82	352,07

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	292,65	258,88	292,65	281,39	292,65	281,39	236,37	236,37	281,39	292,65	281,39	292,65

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	C-sub 28				0,017	62,32	0,50	0,60	0,010	37,39	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30

Schermo LCD 24"	1	57,16
-----------------	---	-------

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 29

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	1,00
3	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96
5	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00
6	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,40
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	33,87	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	9,54	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	10,10	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
8	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,5	0,6	6,00	Oriz	0	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,27	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,91		0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	23,265	0,0	0,51		0	1,00
14	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
5	Finestra	Esterno	1,00	37,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	58,98	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,8	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	C-sub 29				0,029	105,88	0,50	0,60	0,018	63,53	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 30

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVEST	90	0,73
3	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVEST	90	0,80
4	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00
13	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
14	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00
15	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,91		0	1,00
16	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	43,58	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,803	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

[illegible]

Presenza persone oraria - Giorni festivi

[illegible]

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

[illegible]

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,14	386,10	383,62	386,10	383,62	311,85	311,85	383,62	386,10	383,62	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,58	320,93	308,58	259,21	259,21	308,58	320,93	308,58	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	C-sub 30				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavatrice	1	224,04
Lavastoviglie	1	369,00
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 31

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,54	SUD_EST	90	0,72
2	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,73
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,72
9	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
10	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
11	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,91		0	1,00
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00
13	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Solaio	Esterno	1,00	26,4	0,209	0,5	0,105
5	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	8,6	0,209	0,5	0,105
6	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,59	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,58	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	352,07	344,82	352,07	349,82	352,07	349,82	284,37	284,37	349,82	352,07	349,82	352,07

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	292,65	258,88	292,65	281,39	292,65	281,39	236,37	236,37	281,39	292,65	281,39	292,65

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	C-sub 31				0,017	62,32	0,50	0,60	0,010	37,39	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D **"NON ENERGY EFFICIENT"**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C **"STANDARD"** (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B **"ADVANCED"**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A **"HIGH ENERGY PERFORMANCE"**: corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 32

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	1,00
3	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96
5	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00
6	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,40
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	33,87	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	9,54	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	10,10	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
8	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,5	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,27	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,91		0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	23,265	0,0	0,51		0	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
14	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
5	Finestra	Esterno	1,00	37,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	58,98	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,8	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	C-sub 32				0,029	105,88	0,50	0,60	0,018	63,53	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto

alle loro reali potenzialità;

- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Schermo LCD 24"	1	57,16
Portatile 17" - 18"	1	66,30

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 33

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVEST	90	0,73
3	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVEST	90	0,80
4	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
12	SOL_E_SF - Solaio esterno	Esterno	1,00	90,82	0,6	0,85	Oriz	0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00
14	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
15	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00
16	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Copertura	Esterno	1,00	21,79	-0,421	1,0	-0,421

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
7	Solaio	Esterno	1,00	21,79	0,209	1,0	0,209
8	Copertura	Ambiente con una parete esterna	0,40	5,90	-0,421	0,5	-0,211
9	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	5,90	0,209	1,0	0,209
10	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
--	-------------	--	-------------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,14	386,10	383,62	386,10	383,62	311,85	311,85	383,62	386,10	383,62	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,58	320,93	308,58	259,21	259,21	308,58	320,93	308,58	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	C-sub 33				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i

dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 34

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	1,00
3	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
5	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00
6	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,40
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	33,87	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	9,54	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	10,10	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
8	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,5	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
10	SOL_E_SF - Solaio esterno	Esterno	1,00	90,81	0,6	0,85	Oriz	0	1,00
11	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,27	0,0	0,51		90	1,00
12	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	23,265	0,0	0,51		0	1,00
14	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
5	Finestra	Esterno	1,00	37,6	0,608	1,0	0,608
6	Copertura	Esterno	1,00	29,49	-0,421	1,0	-0,421
7	Solaio	Esterno	1,00	29,49	0,209	1,0	0,209
8	Copertura	Ambiente con una parete esterna	0,40	5,90	-0,421	0,5	-0,211
9	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	5,90	0,209	1,0	0,209
10	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	C-sub 34				0,029	105,88	0,50	0,60	0,018	63,53	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92

Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: C-sub 35

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,54	SUD_EST	90	0,72
2	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,73
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,72
9	SOL_E_SF - Solaio esterno	Esterno	1,00	55,64	0,6	0,85	Oriz	0	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00
13	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Copertura	Esterno	1,00	13,2	-0,421	1,0	-0,421
5	Solaio	Esterno	1,00	13,2	0,209	1,0	0,209
6	Copertura	Ambiente con una parete esterna	0,40	4,30	-0,421	0,5	-0,211
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	4,30	0,209	1,0	0,209
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	352,07	344,82	352,07	349,82	352,07	349,82	284,37	284,37	349,82	352,07	349,82	352,07

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	292,65	258,88	292,65	281,39	292,65	281,39	236,37	236,37	281,39	292,65	281,39	292,65

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	C-sub 35				0,017	62,32	0,50	0,60	0,010	37,39	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti	Classe C - Automazione	Livello di automazione	Classe C - Automazione
---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

termici	standard	impianti elettrici	standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D **"NON ENERGY EFFICIENT"**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C **"STANDARD"** (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B **"ADVANCED"**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A **"HIGH ENERGY PERFORMANCE"**: corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigidocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 36

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVE ST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVE ST	90	1,00
3	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96
5	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00
6	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,40
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	33,87	0,6	0,51	NORD_OVE ST	90	1,00
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	9,54	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,71
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	10,10	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
8	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,5	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
10	solaio piano terra - Solaio in laterocemnto (30 cm)	Vespai aerato	0,80	90,81	0,0	0,92		180	1,00
11	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,27	0,0	0,51		90	1,00
12	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
13	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,91		0	1,00
14	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	23,265	0,0	0,51		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
2	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
3	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
4	Pilastrino	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
5	Finestra	Esterno	1,00	37,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	58,98	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,8	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	D-sub 36				0,029	105,88	0,50	0,60	0,018	63,53	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i

dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 37

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90
2	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	0,72

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,72
9	solaio piano terra - Solaio in laterocemento (30 cm)	Vespaio aerato	0,80	55,64	0,0	0,92		180	1,00
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,91		0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Solaio	Esterno	1,00	26,4	0,209	0,5	0,105
5	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	8,6	0,209	0,5	0,105
6	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	352,07	344,82	352,07	349,82	352,07	349,82	284,37	284,37	349,82	352,07	349,82	352,07

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	292,65	258,88	292,65	281,39	292,65	281,39	236,37	236,37	281,39	292,65	281,39	292,65

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 37				0,017	62,32	0,50	0,60	0,010	37,39	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D **"NON ENERGY EFFICIENT"**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C **"STANDARD"** (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B **"ADVANCED"**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A **"HIGH ENERGY PERFORMANCE"**: corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Schermo LCD 24"	1	57,16
Portatile 17" - 18"	1	66,30

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 38

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	0,73
3	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	0,80
4	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
13	solaio piano terra - Solaio in laterocemento (30 cm)	Vespaio aerato	0,80	90,82	0,0	0,92		180	1,00
14	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
15	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00
16	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,91		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	43,58	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,803	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,14	386,10	383,62	386,10	383,62	311,85	311,85	383,62	386,10	383,62	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,58	320,93	308,58	259,21	259,21	308,58	320,93	308,58	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 38				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D **“NON ENERGY EFFICIENT”**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C **“STANDARD”** (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) **“tradizionali”**, eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B **“ADVANCED”**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A **“HIGH ENERGY PERFORMANCE”**: corrisponde a sistemi BAC e TBM **“ad alte prestazioni energetiche”** cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

[illegible]

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

[illegible]

ZONA TERMICA: D-sub 39

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVEST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVEST	90	1,00
3	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96
5	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00
6	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,40
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	33,87	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	9,54	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,71
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	10,10	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
8	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,5	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,27	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,91		0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	23,265	0,0	0,51		0	1,00
14	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
5	Finestra	Esterno	1,00	37,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	58,98	0,209	0,5	0,105

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 39				0,029	105,88	0,50	0,60	0,018	63,53	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
-------------	----------	--------------------

Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 40

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90
2	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,54	NORD_OVEST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
9	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
10	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
11	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,91		0	1,00
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00
13	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Solaio	Esterno	1,00	26,4	0,209	0,5	0,105
5	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	8,6	0,209	0,5	0,105
6	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

[illegible]

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

[illegible]

Carichi termici non gratuiti

[illegible]

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

[illegible]

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,59	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,59	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	352,07	344,82	352,07	349,82	352,07	349,82	284,37	284,37	349,82	352,07	349,82	352,07

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	292,65	258,88	292,65	281,39	292,65	281,39	236,37	236,37	281,39	292,65	281,39	292,65

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 41

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	0,73
3	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	0,80
4	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00
13	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
14	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
15	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,91		0	1,00
16	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastrino	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo sporgente con pilastrino	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
3	Angolo sporgente senza pilastrino	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo rientrante senza pilastrino	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	43,58	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,803	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,14	386,10	383,62	386,10	383,62	311,85	311,85	383,62	386,10	383,62	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,58	320,93	308,58	259,21	259,21	308,58	320,93	308,58	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 41				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto

alle loro reali potenzialità;

- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16
PC economico	1	105,17

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 42

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVEST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVEST	90	1,00
3	FE 120x120 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96
5	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00
6	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,40
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	33,87	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	9,54	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,71
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	10,10	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
8	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,5	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,27	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,91		0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	23,265	0,0	0,51		0	1,00
14	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,81	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
5	Finestra	Esterno	1,00	37,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	58,98	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,8	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 42				0,029	105,88	0,50	0,60	0,018	63,53	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04

Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 43

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90
2	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,54	NORD_OVEST	90	0,75

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	NORD_OVE ST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
9	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
10	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
11	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,91		0	1,00
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00
13	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemnto (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Solaio	Esterno	1,00	26,4	0,209	0,5	0,105
5	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	8,6	0,209	0,5	0,105
6	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

[illegible]

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

[illegible]

Carichi termici non gratuiti

[illegible]

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

[illegible]

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,59	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,59	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	352,07	344,82	352,07	349,82	352,07	349,82	284,37	284,37	349,82	352,07	349,82	352,07

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	292,65	258,88	292,65	281,39	292,65	281,39	236,37	236,37	281,39	292,65	281,39	292,65

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	D-sub 43				0,017	62,32	0,50	0,60	0,010	37,39	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D **"NON ENERGY EFFICIENT"**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C **"STANDARD"** (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B **"ADVANCED"**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A **"HIGH ENERGY PERFORMANCE"**: corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Portatile 17" - 18"	1	66,30
Schermo LCD 24"	1	57,16

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0

Ore giornaliere di spegnimento	16,0
--------------------------------	------

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 44

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	0,73
3	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	0,80
4	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00
13	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
14	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00
15	solaio interpiano - Solaio interpiano (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,91		0	1,00
16	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Solaio	Esterno	1,00	43,58	0,209	0,5	0,105
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,803	0,209	0,5	0,105
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
--	-----------------	---------------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	100,93	98,85	100,93	100,29	100,93	100,29	81,52	81,52	100,29	100,93	100,29	100,93

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	83,90	74,22	83,90	80,67	83,90	80,67	67,76	67,76	80,67	83,90	80,67	83,90

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 44				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Schermo LCD 24"	1	57,16
Portatile 17" - 18"	1	66,30

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 45

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	NORD_OVEST	90	1,00
2	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	NORD_OVEST	90	1,00
3	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	0,96
5	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	SUD_OVEST	90	1,00

[illegible]

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti interni sensibili

Apporti interni latenti

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

[illegible]

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

[illegible][illegible]

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

[illegible]

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,35
-------------------------------------	----------	--------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,15	386,10	383,63	386,10	383,63	311,85	311,85	383,63	386,10	383,63	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,59	320,93	308,59	259,21	259,21	308,59	320,93	308,59	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 45				0,029	105,88	0,50	0,60	0,018	63,53	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A "HIGH ENERGY PERFORMANCE": corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92

Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Schermo LCD 24"	1	57,16
Portatile 17" - 18"	1	66,30

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 46

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,54	NORD_OVEST	90	0,75
2	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	2	Esterno	1,00	5,28	4,10	SUD_OVEST	90	0,90

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	7,92	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	3,63	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,73
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	19,08	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,89
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	SUD_EST	90	1,00
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	1,00
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	2,73	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,73
7	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,72	0,6	6,00	Oriz	0	0,90
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
9	SOL_E_SF - Solaio esterno	Esterno	1,00	55,64	0,6	0,85	Oriz	0	1,00

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
10	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	11,99	0,0	0,51		90	1,00
11	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
12	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	50,49	0,0	0,51		0	1,00
13	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	55,64	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
2	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
3	Finestra	Esterno	1,00	17,2	0,608	1,0	0,608
4	Copertura	Esterno	1,00	13,2	-0,421	1,0	-0,421
5	Solaio	Esterno	1,00	13,2	0,209	1,0	0,209
6	Copertura	Ambiente con una parete esterna	0,40	4,30	-0,421	0,5	-0,211
7	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	4,30	0,209	1,0	0,209
8	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
---------------------------------------	------	-------------------------------------	------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m ²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

Vengono di seguito elencati i carichi termici non gratuiti presenti nella zona in oggetto:

Carichi termici non gratuiti recuperati nella zona

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carichi termici non gratuiti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Chiusure oscuranti e schermature

Profilo orario mensile di chiusura degli oscuranti

h	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
00 : 01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
01 : 02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02 : 03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03 : 04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
04 : 05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05 : 06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 : 07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07 : 08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08 : 09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 : 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 : 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 : 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 : 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 : 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 : 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 : 16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 : 17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 : 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 : 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 : 20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 : 21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21 : 22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22 : 23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23 : 24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Valori mensili di $F_{sh,out}$

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,59	0,59	0,65	0,63	0,71	0,90	0,95	0,94	0,80	0,63	0,62	0,58

Fattori mensili di riduzione della luce diurna dovuti alla presenza di oscuranti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000

Fattori mensili di riduzione dovuti alla presenza di schermature mobili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	79,78
-------------------------------------	----------	-------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	2,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	268,20	262,68	268,20	266,48	268,20	266,48	216,62	216,62	266,48	268,20	266,48	268,20

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	222,93	197,21	222,93	214,36	222,93	214,36	180,06	180,06	214,36	222,93	214,36	222,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Q _{op} [m³/s pers.]	Q _{os} [m³/s m²]	q _{ve0} [m³/s]	q _{ve0} [m³/h]	q _{ve0} [Vol/h]	f _{ve,t}	q _{ve,mn} [m³/s]	q _{ve,mn} [m³/h]	q _{ve,mn} [Vol/h]
1	D-sub 46				0,017	62,32	0,50	0,60	0,010	37,39	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti	Classe C - Automazione	Livello di automazione	Classe C - Automazione
---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

termici	standard	impianti elettrici	standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D **"NON ENERGY EFFICIENT"**: comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C **"STANDARD"** (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B **"ADVANCED"**: comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;
- Classe A **"HIGH ENERGY PERFORMANCE"**: corrisponde a sistemi BAC e TBM "ad alte prestazioni energetiche" cioè con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all'impianto.

Apparecchiature elettriche

Di seguito le apparecchiature elettriche presenti nella zona termica censite per gli opportuni confronti con i dati di fatturazione:

Descrizione	Quantità	Consumo [kWh/anno]
Ferro da stiro	1	26,04
Forno elettrico	1	99,96
Frigocongelatore	1	636,96
Hi-Fi	1	80,04
Lavastoviglie	1	369,00
Lavatrice	1	224,04
Phon	1	26,04
Televisore	2	709,92
Stampante Inkjet economica	1	8,76
PC economico	1	105,17
Schermo LCD 24"	1	57,16
Portatile 17" - 18"	1	66,30

Profilo di funzionamento degli impianti

Profilo di accensione previsto	Profilo personalizzato
--------------------------------	------------------------

Periodo di funzionamento impianti periodo invernale

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	31,00	28,00	31,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	31,00

Periodo di funzionamento impianti periodo estivo

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Profilo di funzionamento	Attenuazione
Giorni settimanali di funzionamento	7,0
Ore giornaliere di spegnimento	16,0

Temperatura minima regolata

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

ZONA TERMICA: D-sub 47

Elenco superfici dei componenti trasparenti

#	Descrizione componente finestrato	Q.tà [#]	Confinante con	b tr,x [-]	Aw [m²]	Ag [m²]	Esposizione [-]	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	2	Esterno	1,00	2,88	2,20	NORD_EST	90	1,00
2	FE 60X120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,72	0,50	SUD_EST	90	0,73
3	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	0,96	0,72	SUD_EST	90	0,80
4	BE 120X220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	2,64	2,05	NORD_EST	90	0,75
5	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	1,00
6	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio (ombreggiata)	1	Esterno	1,00	1,44	1,10	SUD_OVEST	90	0,96

Elenco superfici dei componenti opachi

#	Descrizione componente opaco	Confinante con	b tr,x [-]	Sup. [m²]	alfa sol	U [W/m²K]	Esposizione	Tilt [°]	F sh,ob,d [-]
1	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	11,30	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	0,95
2	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	1,65	0,6	0,51	NORD_OVEST	90	0,71
3	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	10,74	0,6	0,51	SUD_OVEST	90	1,00
4	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	4,16	0,6	0,51	NORD_EST	90	0,76
5	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (ombreggiata)	Esterno	1,00	8,46	0,6	0,51	SUD_EST	90	0,82
6	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Esterno	1,00	23,30	0,6	0,51	NORD_EST	90	1,00
7	CA01 - Cassonetto non isolato	Esterno	1,00	1,08	0,6	6,00	Oriz	0	1,00
8	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,24	0,6	6,00	Oriz	0	0,80
9	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,18	0,6	6,00	Oriz	0	0,73
10	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,75
11	CA01 - Cassonetto non isolato (ombreggiata)	Esterno	1,00	0,36	0,6	6,00	Oriz	0	0,96
12	SOL_E_SF - Solaio esterno	Esterno	1,00	90,82	0,6	0,85	Oriz	0	1,00
13	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	Ambiente con una parete esterna	0,40	17,28	0,0	0,51		90	1,00
14	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	Ambiente con una parete esterna	0,40	2,20	0,0	1,45		90	1,00
15	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	48,67	0,0	0,51		0	1,00
16	PAV_SF_INT - Solaio in laterocemento (30 cm) (partizione interna)	Altra zona climatizzata	1,00	90,82	0,0	0,83		0	1,00

Elenco ponti termici

#	Descrizione ponte termico	Confinante con	b tr,x [-]	Lunghezza [m]	Psi [W/mK]	Coefficiente di attribuzione	Psi Eff. [W/mK]
1	Pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,357	1,0	0,357
2	Angolo sporgente con pilastro	Esterno	1,00	3,30	-0,180	1,0	-0,180
3	Angolo sporgente senza pilastro	Esterno	1,00	13,2	-1,961	1,0	-1,961
4	Angolo rientrante senza pilastro	Esterno	1,00	6,6	0,457	1,0	0,457
5	Finestra	Esterno	1,00	33,6	0,608	1,0	0,608
6	Copertura	Esterno	1,00	21,79	-0,421	1,0	-0,421
7	Solaio	Esterno	1,00	21,79	0,209	1,0	0,209
8	Copertura	Ambiente con una parete esterna	0,40	5,90	-0,421	0,5	-0,211
9	Solaio	Ambiente con una parete esterna	0,40	5,90	0,209	1,0	0,209
10	Finestra	Ambiente con una parete esterna	0,40	6,40	1,498	1,0	1,498

Apporti termici interni da PERSONE

Presenza persone oraria - Giorni feriali

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Presenza persone oraria - Giorni festivi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Profilo giorni di assenza persone mensili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
gg	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Apporti termici interni sensibili [W]	64,0	Apporti termici interni latenti [W]	69,8
--	-------------	--	-------------

Apporti interni sensibili

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	159,7	141,2	159,7	153,5	159,7	153,5	129,0	129,0	153,5	159,7	153,5	159,7

Apporti interni latenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	174,2	154,1	174,2	167,5	174,2	167,5	140,7	140,7	167,5	174,2	167,5	174,2

Numero di persone medie mensili presenti

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
pers.	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	2,7	2,7	3,3	3,4	3,3	3,4

Apporti termici interni da APPARECCHIATURE

Apporto termico da apparecchiature	W/m²	0,0
Coefficiente di contemporaneità di utilizzo delle apparecchiature	-	1,00

Al fine di quantificare gli apporti termici derivanti dalle apparecchiature, si considera il funzionamento delle stesse secondo il medesimo profilo definito per le persone (come indicato nel precedente paragrafo).

Apporti interni sensibili dovuti alle apparecchiature

[illegible]

ACS - Acqua calda sanitaria

Fabbisogno di acqua calda sanitaria	litri/gg	120,34
--	-----------------	---------------

Temperature di immissione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93

Temperature di erogazione previste nella zona per ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
°C	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria, sono state altresì considerate le seguenti apparecchiature:

Descrizione apparecchiatura	Cicli giornalieri	Fabbisogno [litri/ciclo]
Lavastoviglie	2,00	20,00
Lavatrice	3,00	100,00

Fabbisogno di acqua calda sanitaria

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
l/gg	386,10	378,14	386,10	383,62	386,10	383,62	311,85	311,85	383,62	386,10	383,62	386,10

Fabbisogno ideale della zona per la produzione di ACS

U.M.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
kWh	320,93	283,90	320,93	308,58	320,93	308,58	259,21	259,21	308,58	320,93	308,58	320,93

Ventilazione

Per il calcolo dei fabbisogni della zona termica dovuti a ventilazione, si è scelto di procedere analiticamente alla determinazione degli stessi così come previsto dalla UNI 11300, dalla UNI 10339 e dalle norme accessorie da essa richiamate.

Portate minime di aria esterna e portate di riferimento

Di seguito il dettaglio delle portate minime di aria esterna e delle portate di riferimento utilizzate per il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ideale di riferimento di ciascun ambiente.

#	Descrizione	ns [pers./m²]	Qop [m³/s pers.]	Qos [m³/s m²]	q,ve0 [m³/s]	q,ve0 [m³/h]	q,ve0 [Vol/h]	f ve,t	q,ve,mn [m³/s]	q,ve,mn [m³/h]	q,ve,mn [Vol/h]
1	D-sub 47				0,029	105,87	0,50	0,60	0,018	63,52	0,30

BACS

La zona termica in oggetto dispone dei seguenti livelli di automazione termica ed elettrica:

Livello di automazione impianti termici	Classe C - Automazione standard	Livello di automazione impianti elettrici	Classe C - Automazione standard
f BAC,HC	1,00	f BAC,EI	1,00

dove:

- Classe D "NON ENERGY EFFICIENT": comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazione e controllo, non efficienti dal punto di vista energetico;
- Classe C "STANDARD" (riferimento): corrisponde agli impianti dotati di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) "tradizionali", eventualmente dotati di BUS di comunicazione, comunque a livelli prestazionali minimi rispetto alle loro reali potenzialità;
- Classe B "ADVANCED": comprende gli impianti dotati di un sistema di automazione e controllo (BACS) avanzato e dotati anche di alcune funzioni di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM) specifiche per una gestione centralizzata e coordinata dei singoli impianti;

[illegible]

Fatture e Verifica del modello di Diagnosi

Il modello di calcolo per l'analisi del risparmio energetico deve essere validato confrontando i risultati ottenuti dal calcolo standard con correzioni per le reali condizioni d'uso e climatiche con i dati di consumo reali dell'impianto.

È stato solo possibile simulare e analizzare le bollette relative alle annualità **2023**, di seguito indicate:

Anno	Descrizione	Vettore	Consumo [kWh/anno]	Importo [€]
2023	Consumo Metano 2023	Gas naturale (Metano)	189000,00	€ 10000,00
2023	Consumi Elettrici 2023	Elettricità	132000,00	€ 36000,00

Per una corretta analisi, è stata effettuata la conversione delle quantità fisiche di ogni singolo combustibile consumato nell'equivalente energia termica (MJ), attraverso il potere calorifico inferiore (P.C.I.), in modo da poter confrontare i consumi standard con quelli desunti dalla diagnosi energetica e i consumi reali, ottenendo i seguenti risultati:

Anno	Vettore	Consumo Standard [kWh]	Consumo Diagnosi [kWh]	Consumo Reale [kWh]	Differenza [+/-]	Variazione [%]
2023	Gas naturale (Metano)	155387,93	200872,66	189000,00	11872,66	5,91
2023	Elettricità	3815,79	132625,04	132000,00	625,04	0,47

Sulla base dei dati sopra riportati, si desumono i seguenti discostamenti annuali del modello di diagnosi rispetto ai consumi reali indicati nelle fatture:

Anno	Consumo Standard [kWh]	Consumo Diagnosi [kWh]	Consumo Reale [kWh]	Differenza [+/-]	Variazione [%]
2023	159203,72	333497,70	321000,00	12497,70	3,75

Risultati di calcolo Diagnosi

Di seguito i principali risultati di calcolo della diagnosi (valutazione "Tailored Rating"), confrontati con i valori derivanti da una valutazione "Standard".

Fabbisogni zone termiche

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
C-sub 24 > C-sub 24			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	157,26	157,53	0,27 / 0,17%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	157,26	157,53	0,27 / 0,17%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,63	234,03	-1.111,60 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.296,52	0,00	-1.296,52 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	844,73	281,58	-563,15 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.010,06	0,00	-2.010,06 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	4.756,66	1.584,68	-3.171,98 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	916,66	0,00	-916,66 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,63	211,21	-422,42 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	155,84	0,00	-155,84 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.190,37	515,60	-1.674,77 / -76,46%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.306,59	0,00	-3.306,59 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	5.390,29	1.795,89	-3.594,40 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.072,50	0,00	-1.072,50 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.296,65	2.802,84	-493,81 / -14,98%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.264,91	0,00	-2.264,91 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	3.641,27	2.463,49 / 209,16%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-
C-sub 25 > C-sub 25			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	83,24	83,40	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	83,24	83,40	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	964,91	234,03	-730,88 / -75,75%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.112,82	0,00	-1.112,82 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	893,77	297,92	-595,85 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	1.492,34	0,00	-1.492,34 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.476,45	824,97	-1.651,48 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	820,63	0,00	-820,63 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	372,97	124,32	-248,65 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	144,60	0,00	-144,60 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.858,68	531,95	-1.326,73 / -71,38%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	2.605,16	0,00	-2.605,16 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	2.849,42	949,29	-1.900,13 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	965,23	0,00	-965,23 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.159,93	786,66	-373,27 / -32,18%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	1.671,70	0,00	-1.671,70 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	3.320,40	2.539,62 / 325,27%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
C-sub 26 > C-sub 26			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	180,82	181,16	0,34 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	180,82	181,16	0,34 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,72	234,03	-1.111,69 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.394,83	0,00	-1.394,83 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.509,19	503,06	-1.006,13 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.894,08	0,00	-2.894,08 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	5.407,56	1.801,45	-3.606,11 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.253,25	0,00	-1.253,25 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,71	211,24	-422,47 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	186,05	0,00	-186,05 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.854,91	737,09	-2.117,82 / -74,18%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	4.288,91	0,00	-4.288,91 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	6.041,27	2.012,68	-4.028,59 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.439,29	0,00	-1.439,29 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.400,66	2.350,57	-1.050,09 / -30,88%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.894,60	0,00	-2.894,60 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
C-sub 27 > C-sub 27			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.276,88	234,03	-1.042,85 / -81,67%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.689,41	0,00	-1.689,41 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	784,58	281,66	-502,92 / -64,10%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.529,79	0,00	-2.529,79 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.631,00	916,25	-1.714,75 / -65,17%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.027,37	0,00	-1.027,37 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	606,69	212,02	-394,67 / -65,05%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	312,77	0,00	-312,77 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.061,46	515,69	-1.545,77 / -74,98%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	4.219,20	0,00	-4.219,20 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.237,69	1.128,27	-2.109,42 / -65,15%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.340,13	0,00	-1.340,13 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.314,18	1.372,47	58,29 / 4,44%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.914,70	0,00	-2.914,70 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	3.641,27	2.463,49 / 209,16%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-
C-sub 28 > C-sub 28			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	577,54	180,81	-396,73 / -68,69%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.584,71	0,00	-1.584,71 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	528,94	228,39	-300,55 / -56,82%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.129,74	0,00	-2.129,74 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	785,54	336,31	-449,23 / -57,19%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	995,79	0,00	-995,79 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	232,44	99,03	-133,41 / -57,40%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	352,10	0,00	-352,10 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.106,47	409,20	-697,27 / -63,02%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.714,45	0,00	-3.714,45 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	1.017,99	435,35	-582,64 / -57,23%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.347,89	0,00	-1.347,89 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	123,85	135,23	11,38 / 9,19%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.393,29	0,00	-2.393,29 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	3.320,40	2.539,62 / 325,27%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
C-sub 29 > C-sub 29			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.267,13	234,03	-1.033,10 / -81,53%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.777,92	0,00	-1.777,92 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.399,02	503,24	-895,78 / -64,03%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	3.598,86	0,00	-3.598,86 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	3.237,93	1.135,38	-2.102,55 / -64,94%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.481,17	0,00	-1.481,17 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	603,15	212,30	-390,85 / -64,80%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	353,16	0,00	-353,16 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.666,15	737,27	-1.928,88 / -72,35%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	5.376,78	0,00	-5.376,78 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.841,08	1.347,68	-2.493,40 / -64,91%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.834,33	0,00	-1.834,33 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.457,45	1.191,00	-266,45 / -18,28%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.608,65	0,00	-3.608,65 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
C-sub 30 > C-sub 30			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.276,88	234,03	-1.042,85 / -81,67%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.689,41	0,00	-1.689,41 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	784,59	281,66	-502,93 / -64,10%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.529,81	0,00	-2.529,81 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.630,99	916,25	-1.714,74 / -65,17%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.027,36	0,00	-1.027,36 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	606,69	212,02	-394,67 / -65,05%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	312,77	0,00	-312,77 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.061,47	515,69	-1.545,78 / -74,98%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	4.219,22	0,00	-4.219,22 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.237,68	1.128,27	-2.109,41 / -65,15%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.340,12	0,00	-1.340,12 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.314,18	1.372,46	58,28 / 4,43%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.914,72	0,00	-2.914,72 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	3.641,27	2.463,49 / 209,16%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-
C-sub 31 > C-sub 31			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	577,54	180,81	-396,73 / -68,69%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.584,71	0,00	-1.584,71 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	528,94	228,39	-300,55 / -56,82%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.129,74	0,00	-2.129,74 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	785,54	336,31	-449,23 / -57,19%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	995,79	0,00	-995,79 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	232,44	99,03	-133,41 / -57,40%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	352,10	0,00	-352,10 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.106,47	409,20	-697,27 / -63,02%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.714,45	0,00	-3.714,45 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	1.017,99	435,35	-582,64 / -57,23%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.347,89	0,00	-1.347,89 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	123,85	135,23	11,38 / 9,19%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.393,29	0,00	-2.393,29 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	3.320,40	2.539,62 / 325,27%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
C-sub 32 > C-sub 32			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.267,13	234,03	-1.033,10 / -81,53%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.777,92	0,00	-1.777,92 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.399,02	503,24	-895,78 / -64,03%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	3.598,86	0,00	-3.598,86 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	3.237,93	1.135,38	-2.102,55 / -64,94%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.481,17	0,00	-1.481,17 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	603,15	212,30	-390,85 / -64,80%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	353,16	0,00	-353,16 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.666,15	737,27	-1.928,88 / -72,35%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	5.376,78	0,00	-5.376,78 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.841,08	1.347,68	-2.493,40 / -64,91%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.834,33	0,00	-1.834,33 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.457,45	1.191,00	-266,45 / -18,28%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.608,65	0,00	-3.608,65 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
C-sub 33 > C-sub 33			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	157,06	157,34	0,28 / 0,18%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	157,06	157,34	0,28 / 0,18%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,63	234,03	-1.111,60 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.434,03	0,00	-1.434,03 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	844,73	281,58	-563,15 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.204,96	0,00	-2.204,96 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	4.708,61	1.568,67	-3.139,94 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	264,20	0,00	-264,20 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,63	211,21	-422,42 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	206,23	0,00	-206,23 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.190,36	515,60	-1.674,76 / -76,46%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.638,99	0,00	-3.638,99 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	5.342,24	1.779,88	-3.562,36 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	470,43	0,00	-470,43 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.252,37	2.799,37	-453,00 / -13,93%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.177,40	0,00	-3.177,40 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	3.641,27	2.463,49 / 209,16%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-
C-sub 34 > C-sub 34			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	177,38	177,72	0,34 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	177,38	177,72	0,34 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,72	234,03	-1.111,69 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.532,35	0,00	-1.532,35 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.509,19	503,06	-1.006,13 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	3.158,75	0,00	-3.158,75 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	5.262,39	1.753,06	-3.509,33 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	594,70	0,00	-594,70 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,71	211,24	-422,47 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	240,66	0,00	-240,66 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.854,91	737,09	-2.117,82 / -74,18%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	4.691,10	0,00	-4.691,10 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	5.896,10	1.964,29	-3.931,81 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	835,37	0,00	-835,37 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.262,80	2.312,03	-950,77 / -29,14%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.885,49	0,00	-3.885,49 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
C-sub 35 > C-sub 35			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	83,11	83,27	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	83,11	83,27	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	901,52	234,03	-667,49 / -74,04%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.239,59	0,00	-1.239,59 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	868,46	312,93	-555,53 / -63,97%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	1.701,35	0,00	-1.701,35 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.335,77	821,26	-1.514,51 / -64,84%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	427,40	0,00	-427,40 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	352,82	125,10	-227,72 / -64,54%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	193,28	0,00	-193,28 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.769,99	546,95	-1.223,04 / -69,10%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	2.940,94	0,00	-2.940,94 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	2.688,60	946,37	-1.742,23 / -64,80%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	620,68	0,00	-620,68 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.081,96	766,12	-315,84 / -29,19%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.349,59	0,00	-2.349,59 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	3.320,40	2.539,62 / 325,27%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
D-sub 36 > D-sub 36			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	180,64	180,99	0,35 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	180,64	180,99	0,35 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,72	234,03	-1.111,69 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.355,54	0,00	-1.355,54 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.323,54	441,18	-882,36 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.767,36	0,00	-2.767,36 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	5.491,80	1.829,53	-3.662,27 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.199,19	0,00	-1.199,19 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,71	211,24	-422,47 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	175,43	0,00	-175,43 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gN [kWh/anno]	2.669,26	675,21	-1.994,05 / -74,70%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gN [kWh/anno]	4.122,90	0,00	-4.122,90 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	6.125,51	2.040,76	-4.084,75 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.374,62	0,00	-1.374,62 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.626,68	2.660,23	-966,45 / -26,65%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.792,29	0,00	-2.792,29 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
D-sub 37 > D-sub 37			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	83,24	83,40	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	83,24	83,40	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	964,91	234,03	-730,88 / -75,75%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.126,90	0,00	-1.126,90 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	931,95	310,65	-621,30 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	1.535,95	0,00	-1.535,95 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.477,84	825,43	-1.652,41 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	851,29	0,00	-851,29 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	372,97	124,32	-248,65 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	149,42	0,00	-149,42 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.896,87	544,68	-1.352,19 / -71,29%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	2.662,85	0,00	-2.662,85 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	2.850,81	949,75	-1.901,06 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.000,71	0,00	-1.000,71 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.135,05	757,69	-377,36 / -33,25%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	1.696,12	0,00	-1.696,12 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	3.320,40	2.539,62 / 325,27%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
D-sub 38 > D-sub 38			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	157,08	157,36	0,28 / 0,18%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	157,08	157,36	0,28 / 0,18%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,63	234,03	-1.111,60 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.325,99	0,00	-1.325,99 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	943,10	314,37	-628,73 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.085,12	0,00	-2.085,12 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	4.740,24	1.579,21	-3.161,03 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	974,78	0,00	-974,78 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,63	211,21	-422,42 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	165,08	0,00	-165,08 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.288,74	548,39	-1.740,35 / -76,04%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.411,11	0,00	-3.411,11 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	5.373,87	1.790,42	-3.583,45 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.139,86	0,00	-1.139,86 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.197,75	2.657,75	-540,00 / -16,89%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.305,07	0,00	-2.305,07 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	3.641,27	2.463,49 / 209,16%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-
D-sub 39 > D-sub 39			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.286,78	234,03	-1.052,75 / -81,81%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.718,98	0,00	-1.718,98 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.250,07	442,23	-807,84 / -64,62%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	3.423,41	0,00	-3.423,41 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	3.359,74	1.162,28	-2.197,46 / -65,41%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.388,97	0,00	-1.388,97 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	610,33	211,78	-398,55 / -65,30%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	325,90	0,00	-325,90 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gN [kWh/anno]	2.536,85	676,26	-1.860,59 / -73,34%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gN [kWh/anno]	5.142,39	0,00	-5.142,39 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.970,07	1.374,06	-2.596,01 / -65,39%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.714,87	0,00	-1.714,87 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.658,34	1.414,89	-243,45 / -14,68%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.487,79	0,00	-3.487,79 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
D-sub 40 > D-sub 40			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	619,80	180,81	-438,99 / -70,83%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.563,58	0,00	-1.563,58 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	549,70	219,92	-329,78 / -59,99%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.063,90	0,00	-2.063,90 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	840,92	336,02	-504,90 / -60,04%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	958,76	0,00	-958,76 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	249,16	99,08	-150,08 / -60,23%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	340,84	0,00	-340,84 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.169,50	400,72	-768,78 / -65,74%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.627,48	0,00	-3.627,48 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	1.090,08	435,09	-654,99 / -60,09%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.299,60	0,00	-1.299,60 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	137,97	144,48	6,51 / 4,72%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.351,52	0,00	-2.351,52 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	3.320,40	2.539,62 / 325,27%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
D-sub 41 > D-sub 41			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.267,06	234,03	-1.033,03 / -81,53%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.738,52	0,00	-1.738,52 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	867,75	314,21	-553,54 / -63,79%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.647,53	0,00	-2.647,53 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.606,05	913,74	-1.692,31 / -64,94%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.109,84	0,00	-1.109,84 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	603,07	212,28	-390,79 / -64,80%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	335,11	0,00	-335,11 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.134,81	548,24	-1.586,57 / -74,32%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	4.386,05	0,00	-4.386,05 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.209,13	1.126,02	-2.083,11 / -64,91%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.444,94	0,00	-1.444,94 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.234,70	1.273,84	39,14 / 3,17%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.984,09	0,00	-2.984,09 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	3.641,27	2.463,49 / 209,16%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-
D-sub 42 > D-sub 42			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	113,48	113,82	0,34 / 0,30%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.286,78	234,03	-1.052,75 / -81,81%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.718,98	0,00	-1.718,98 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.250,07	442,23	-807,84 / -64,62%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	3.423,41	0,00	-3.423,41 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	3.359,74	1.162,28	-2.197,46 / -65,41%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.388,97	0,00	-1.388,97 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	610,33	211,78	-398,55 / -65,30%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	325,90	0,00	-325,90 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.536,85	676,26	-1.860,59 / -73,34%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	5.142,39	0,00	-5.142,39 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.970,07	1.374,06	-2.596,01 / -65,39%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.714,87	0,00	-1.714,87 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.658,34	1.414,89	-243,45 / -14,68%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.487,79	0,00	-3.487,79 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
D-sub 43 > D-sub 43			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	41,96	42,12	0,16 / 0,38%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	619,80	180,81	-438,99 / -70,83%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.563,58	0,00	-1.563,58 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	549,70	219,92	-329,78 / -59,99%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.063,90	0,00	-2.063,90 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	840,92	336,02	-504,90 / -60,04%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	958,76	0,00	-958,76 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	249,16	99,08	-150,08 / -60,23%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	340,84	0,00	-340,84 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.169,50	400,72	-768,78 / -65,74%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.627,48	0,00	-3.627,48 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	1.090,08	435,09	-654,99 / -60,09%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.299,60	0,00	-1.299,60 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	137,97	144,48	6,51 / 4,72%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.351,52	0,00	-2.351,52 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	3.320,40	2.539,62 / 325,27%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
D-sub 44 > D-sub 44			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	89,91	90,19	0,28 / 0,31%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.267,06	234,03	-1.033,03 / -81,53%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.738,52	0,00	-1.738,52 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	867,75	314,21	-553,54 / -63,79%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.647,53	0,00	-2.647,53 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.606,05	913,74	-1.692,31 / -64,94%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	1.109,84	0,00	-1.109,84 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	603,07	212,28	-390,79 / -64,80%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	335,11	0,00	-335,11 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.134,81	548,24	-1.586,57 / -74,32%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	4.386,05	0,00	-4.386,05 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	3.209,13	1.126,02	-2.083,11 / -64,91%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	1.444,94	0,00	-1.444,94 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.234,70	1.273,84	39,14 / 3,17%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.984,09	0,00	-2.984,09 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	951,91	-225,87 / -19,18%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-
D-sub 45 > D-sub 45			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	177,38	177,72	0,34 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	177,38	177,72	0,34 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,18	21,18	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,72	234,03	-1.111,69 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.493,06	0,00	-1.493,06 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	1.323,54	441,18	-882,36 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	3.034,63	0,00	-3.034,63 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	5.351,93	1.782,90	-3.569,03 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	530,44	0,00	-530,44 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,71	211,24	-422,47 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	226,14	0,00	-226,14 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.669,26	675,21	-1.994,05 / -74,70%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	4.527,69	0,00	-4.527,69 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	5.985,64	1.994,14	-3.991,50 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	756,58	0,00	-756,58 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.492,63	2.617,02	-875,61 / -25,07%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.790,71	0,00	-3.790,71 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,89	3.641,35	2.463,46 / 209,14%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,70	3.411,70	-
D-sub 46 > D-sub 46			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	83,11	83,27	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	83,11	83,27	0,16 / 0,19%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	12,46	12,46	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	901,52	234,03	-667,49 / -74,04%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.232,55	0,00	-1.232,55 / -100,00%

Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	831,47	299,70	-531,77 / -63,96%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	1.665,67	0,00	-1.665,67 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	2.334,53	820,81	-1.513,72 / -64,84%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	412,15	0,00	-412,15 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	352,82	125,10	-227,72 / -64,54%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	190,76	0,00	-190,76 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	1.732,99	533,73	-1.199,26 / -69,20%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	2.898,22	0,00	-2.898,22 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	2.687,35	945,92	-1.741,43 / -64,80%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	602,92	0,00	-602,92 / -100,00%
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	1.106,41	795,75	-310,66 / -28,08%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	2.324,61	0,00	-2.324,61 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	780,78	2.529,41	1.748,63 / 223,96%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	2.007,96	2.007,96	-
D-sub 47 > D-sub 47			
Coefficiente scambio termico per trasmissione riscaldamento H,tr [W/K]	157,06	157,34	0,28 / 0,18%
Coefficiente scambio termico per trasmissione raffrescamento C,tr [W/K]	157,06	157,34	0,28 / 0,18%
Coefficiente scambio termico per ventilazione riscaldamento H,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Coefficiente scambio termico per ventilazione raffrescamento C,ve [W/K]	21,17	21,17	-
Apporti interni periodo riscaldamento QH,int [kWh/anno]	1.345,63	234,03	-1.111,60 / -82,61%
Apporti interni periodo raffrescamento QC,int [kWh/anno]	1.463,50	0,00	-1.463,50 / -100,00%
Apporti solari da componenti vetrati periodo riscaldamento QH,sol,w [kWh/anno]	943,10	314,37	-628,73 / -66,67%
Apporti solari da componenti vetrati periodo raffrescamento QC,sol,w [kWh/anno]	2.292,48	0,00	-2.292,48 / -100,00%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di riscaldamento QH,tr [kWh/anno]	4.697,49	1.564,96	-3.132,53 / -66,69%
Energia dispersa per trasmissione durante il periodo di raffrescamento QC,tr [kWh/anno]	292,98	0,00	-292,98 / -100,00%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di riscaldamento QH,ve [kWh/anno]	633,63	211,21	-422,42 / -66,67%
Energia dispersa per ventilazione durante il periodo di raffrescamento QC,ve [kWh/anno]	214,27	0,00	-214,27 / -100,00%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di riscaldamento QH,gn [kWh/anno]	2.288,74	548,39	-1.740,35 / -76,04%
Guadagni da apporti gratuiti durante il periodo di raffrescamento QC,gn [kWh/anno]	3.755,98	0,00	-3.755,98 / -100,00%
Dispersioni periodo di riscaldamento QH,ht [kWh/anno]	5.331,11	1.776,17	-3.554,94 / -66,68%
Dispersioni periodo di raffrescamento QC,ht [kWh/anno]	507,25	0,00	-507,25 / -100,00%


Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
Fabbisogno energia termica utile Riscaldamento QH,nd [kWh/anno]	3.159,24	2.660,72	-498,52 / -15,78%
Fabbisogno energia termica utile Raffrescamento QC,nd [kWh/anno]	3.258,20	0,00	-3.258,20 / -100,00%
Fabbisogno energetico Produzione ACS QW [kWh/anno]	1.177,78	3.641,27	2.463,49 / 209,16%
Fabbisogno energetico Illuminazione QL [kWh/anno]	3.411,27	3.411,27	-

Indici energetici

Riferimento	Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
01. Riscaldamento				
	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile EPH,nren [kWh/anno]	100.820,76	72.896,55	-27.924,21 / -27,70%
	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile EPH,ren [kWh/anno]	676,79	466,56	-210,23 / -31,06%
	Fabbisogno di energia primaria totale EPH,tot [kWh/anno]	101.497,55	73.363,11	-28.134,44 / -27,72%
	Fabbisogno specifico di energia primaria non rinnovabile EPH,nren [kWh/m² anno]	62,08	44,88	-17,20 / -27,71%
	Fabbisogno specifico di energia primaria rinnovabile EPH,ren [kWh/m² anno]	0,42	0,29	-0,13 / -30,95%
	Fabbisogno specifico di energia primaria totale EPH,tot [kWh/m² anno]	62,50	45,17	-17,33 / -27,73%
	Rendimento medio stagionale [kWh/m² anno]	0,42	0,48	0,06 / 14,29%
02. ACS				
	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile EPW,nren [kWh/anno]	69.777,34	147.340,36	77.563,02 / 111,16%
	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile EPW,ren [kWh/anno]	1.116,63	1.489,15	372,52 / 33,36%
	Fabbisogno di energia primaria totale EPW,tot [kWh/anno]	70.893,98	148.829,51	77.935,53 / 109,93%
	Fabbisogno specifico di energia primaria non rinnovabile EPW,nren [kWh/m² anno]	42,96	90,72	47,76 / 111,17%
	Fabbisogno specifico di energia primaria rinnovabile EPW,ren [kWh/m² anno]	0,69	0,92	0,23 / 33,33%
	Fabbisogno specifico di energia primaria totale EPW,tot [kWh/m² anno]	43,65	91,64	47,99 / 109,94%
	Rendimento medio stagionale [kWh/m² anno]	0,35	0,55	0,20 / 57,14%
03. Illuminazione				
	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile EPL,nren [kWh/anno]	0,00	137.762,59	-
	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile EPL,ren [kWh/anno]	0,00	33.204,32	-
	Fabbisogno di energia primaria totale EPL,tot [kWh/anno]	0,00	170.966,90	-
	Fabbisogno specifico di energia primaria non rinnovabile EPL,nren [kWh/m² anno]	0,00	84,82	-
	Fabbisogno specifico di energia primaria rinnovabile EPL,ren [kWh/m² anno]	0,00	20,44	-
	Fabbisogno specifico di energia primaria totale EPL,tot [kWh/m² anno]	0,00	105,27	-
04. Bilancio elettrico - Fabbisogni				
	Servizio riscaldamento [kWh/anno]	1.440,00	992,70	-447,30 / -31,06%
	Servizio raffrescamento [kWh/anno]	0,00	0,00	-
	Servizio acs [kWh/anno]	2.375,80	3.168,40	792,60 / 33,36%
	Servizio ventilazione [kWh/anno]	0,00	0,00	-


Riferimento	Descrizione	Standard (Asset Rating)	Diagnosi (Tailored Rating)	Variazione
	Servizio illuminazione [kWh/anno]	0,00	70.647,50	-
	Servizio trasporto [kWh/anno]	0,00	0,00	-
05. Bilancio elettrico - Energia da integrare da rete				
	Servizio riscaldamento [kWh/anno]	1.440,00	992,70	-447,30 / -31,06%
	Servizio raffrescamento [kWh/anno]	0,00	0,00	-
	Servizio acs [kWh/anno]	2.375,80	3.168,40	792,60 / 33,36%
	Servizio ventilazione [kWh/anno]	0,00	0,00	-
	Servizio illuminazione [kWh/anno]	0,00	70.647,50	-
	Servizio trasporto [kWh/anno]	0,00	0,00	-
06. GLOBALE				
	Fabbisogno totale di energia primaria non rinnovabile EPgl,nren [kWh/anno]	170.598,11	220.236,91	49.638,80 / 29,10%
	Fabbisogno totale di energia primaria rinnovabile EPgl,ren [kWh/anno]	1.793,42	1.955,71	162,29 / 9,05%
	Fabbisogno totale di energia primaria EPgl,tot [kWh/anno]	172.391,52	222.192,61	49.801,09 / 28,89%
	Fabbisogno specifico totale di energia primaria non rinnovabile EPgl,nren [kWh/m² anno]	105,04	135,61	30,57 / 29,10%
	Fabbisogno specifico totale di energia primaria rinnovabile EPgl,ren [kWh/m² anno]	1,10	1,20	0,10 / 9,09%
	Fabbisogno specifico totale di energia primaria EPgl,tot [kWh/m² anno]	106,15	136,81	30,66 / 28,88%

Fabbisogni ideali specifici

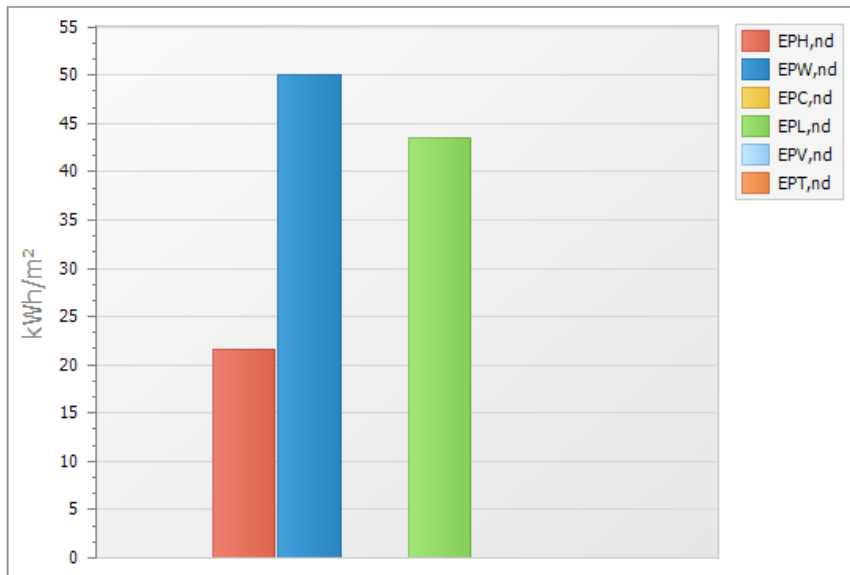


$EP_{H,nd} = 21,57 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{W,nd} = 50,09 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{C,nd} = 0 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{L,nd} = 43,5 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{V,nd} = 0 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{T,nd} = 0 \text{ kWh/m}^2$

Energia primaria non rinnovabile

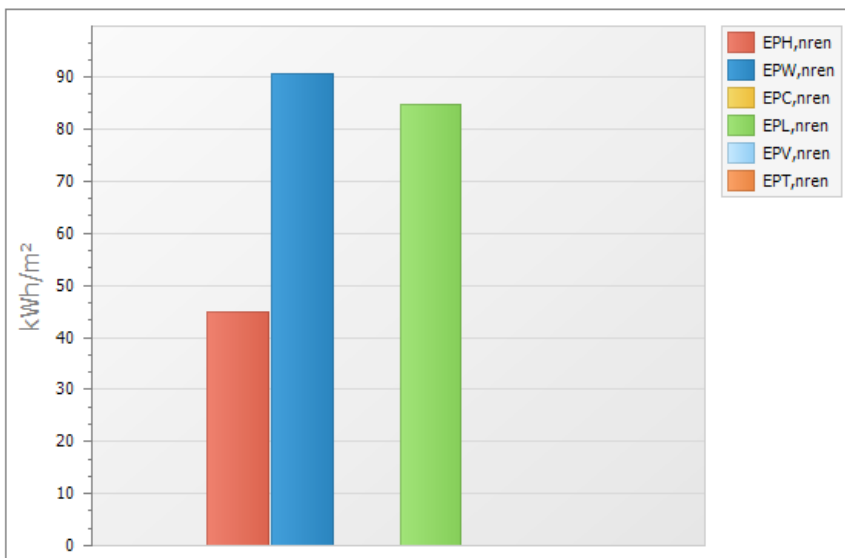


$EP_{H,nren} = 44,88 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{W,nren} = 90,72 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{C,nren} = 0 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{L,nren} = 84,82 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{V,nren} = 0 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{T,nren} = 0 \text{ kWh/m}^2$

Energia primaria rinnovabile

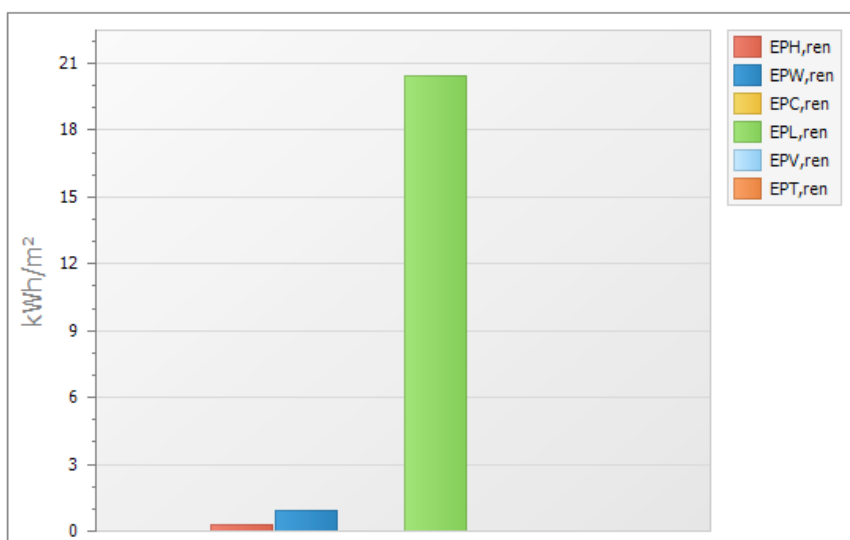


$EP_{H,ren} = 0,29 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{W,ren} = 0,92 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{C,ren} = 0 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{L,ren} = 20,44 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{V,ren} = 0 \text{ kWh/m}^2$
$EP_{T,ren} = 0 \text{ kWh/m}^2$


Energia primaria totale

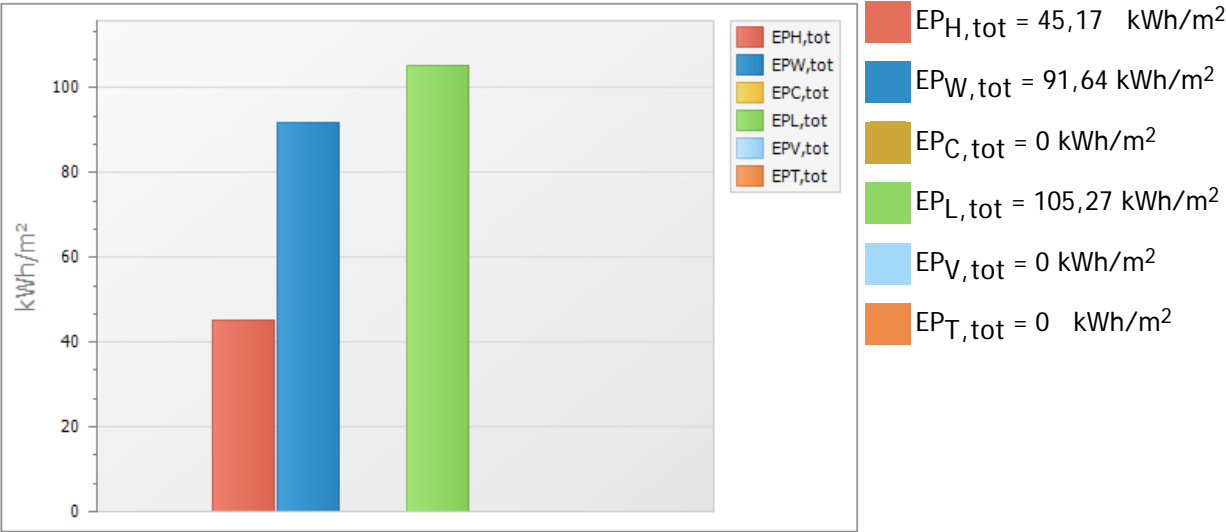


Percentuale incidenza delle dispersioni termiche

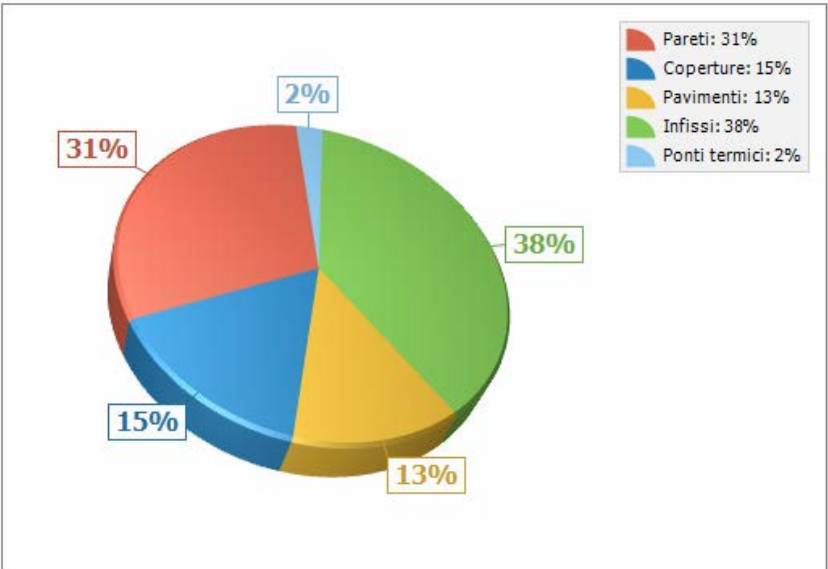

Percentuale superfici disperdenti

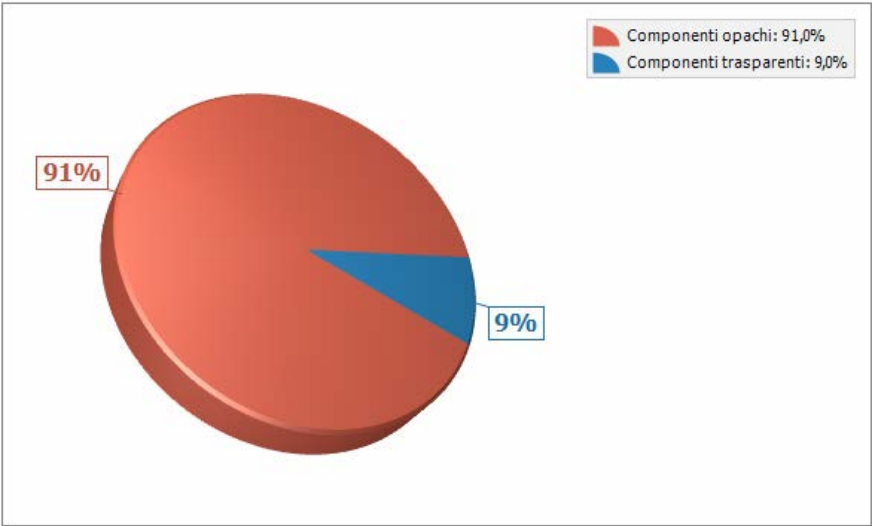

Esposizione percentuale componenti disperdenti

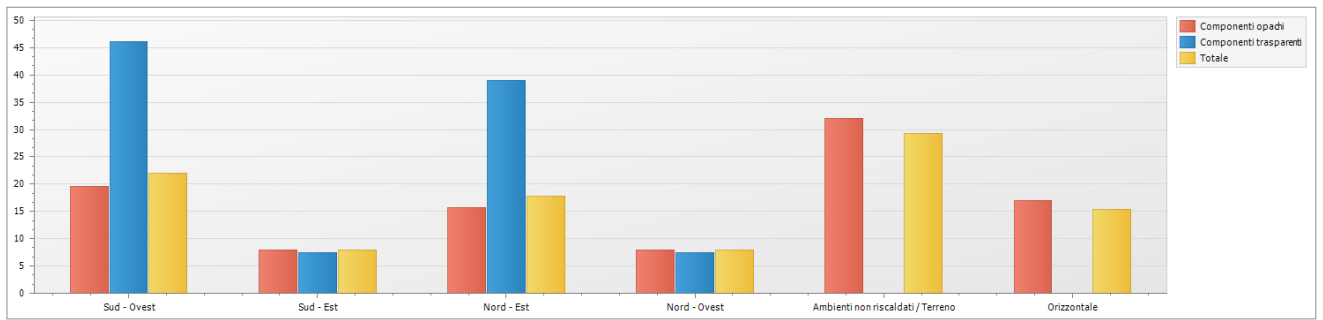

Interventi per trasformazione dell'edificio in nZEB

ANALISI EDIFICIO POST OPERAM

Sulla base della valutazione Tailored rating sopra indicata, sono state analizzate potenziali soluzioni tecniche e/o impiantistiche volte a migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche dell'edificio nonché i costi annui di gestione e manutenzione degli impianti stessi.

L'analisi costi-benefici degli scenari di miglioramento energetico è condotta considerando i seguenti parametri:

Tasso di attualizzazione [%]	3
------------------------------	---

Combustibile	Prezzo [€]	Tasso annuo variazione prezzo combustibile [%]
Gas naturale (Metano)	0,82	15,00
GPL	2,02	0,00
Propano	1,13	0,00
Butano	1,13	0,00
Gasolio	1,27	0,00
Olio combustibile	0,72	0,00
Kerosene	1,46	0,00
Antracite	1,33	0,00
Carbon coke	1,22	0,00
Legna	0,39	0,00
Biomassa	0,25	0,00
Elettricità	0,45	15,00
Teleriscaldamento	0,10	0,00
Altro	0,23	0,00
Energia elettrica da fotovoltaico	0,16	0,00
Energia termica da solare	0,16	0,00

Sintesi delle valutazioni economiche

	Interventi proposti	EP,nren		Costo produzione energia		Produzione CO ₂		Costo investimento	Tempo ritorno
		[kWh/m²anno]	Variaz. (%)	[€]	Variaz. (%)	Prodotta	Riduz. (%)	[€]	[anni]
Diagnosi	-	135,61	-	51.257,91	-	47,16	-	-	-
Scenario TOTALE degli interventi per NZEB	Intervento su componenti opachi: <ul style="list-style-type: none"> -Isolamento Pareti verso esterno e locali non climatizzati -Isolamento Solai Esterni all'estradosso -Isolamento Pavimenti a contatto con "vespai" all'estradosso -Sostituzione Porte di ingresso di ogni appartamento con porte blindate a risparmio energetico -Sostituzione Cassonetti con cassonetti e avvolgibile isolati Intervento su infissi: <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione infissi esistenti con PVC 5 camere cave e vetri 6/7-12-6/7BE GAS Argon Intervento su impianti: <ul style="list-style-type: none"> Installazione di impianto fotovoltaico dedicato di 3,5 KWp per ogni Appartamento Integrazione impianti esistenti con PDC per Riscaldamento e ACS per ogni appartamento 	7,73	-127,88 (-94,30%)	4.688,90	-46.569,01 (-90,85%)	3,50	-43,66 (-92,58%)	1.174.123,86	10,4

Scenari

Scenario TOTALE degli interventi per NZEB

Interventi previsti nello scenario:	Intervento su componenti opachi:
	<ul style="list-style-type: none"> -Isolamento Pareti verso esterno e locali non climatizzati -Isolamento Solai Esterni all'estradosso -Isolamento Pavimenti a contatto con "vespai" all'estradosso -Sostituzione Porte di ingresso di ogni appartamento con porte blindate a risparmio energetico -Sostituzione Cassonetti con cassonetti e avvolgibile isolati
	Intervento su infissi:
	<ul style="list-style-type: none"> Sostituzione infissi esistenti con PVC 5 camere cave e vetri 6/7-12-6/7BE GAS Argon
	Intervento su impianti:
	<ul style="list-style-type: none"> Installazione di impianto fotovoltaico dedicato di 3,5 KWp per ogni Appartamento Integrazione impianti esistenti con PDC per Riscaldamento e ACS per ogni appartamento

Quadro riepilogativo scenario

Di seguito il quadro di raffronto tra gli indicatori pre e post interventi:

Indice	U.M.	Pre-scenario	Post-scenario	Variazione
Globale				
Energia primaria totale non rinnovabile [EPgl,nren]	kWh/m²	135,61	7,73	-127,882 (-94,3%)
Energia primaria totale rinnovabile [EPgl,ren]	kWh/m²	1,20	61,53	60,322 (5.009,4%)
Energia primaria globale [EPgl,tot]	kWh/m²	136,81	69,25	-67,560 (-49,4%)
Costo produzione energia	€	51257,91	4688,90	-46.569,006 (-90,9%)
Produzione di CO2	kg/m² anno	47,16	3,50	-43,658 (-92,6%)
Tempo di ritorno			10,4 anni	-
Climatizzazione invernale				
Indice di prestazione termica utile [EPH,nd]	kWh/m²	21,57	6,48	-15,086 (-69,9%)
Efficienza media stagionale [eta H]		0,48	0,53	0,049 (10,3%)
Energia primaria non rinnovabile [EPH,nren]	kWh/m²	44,88	2,27	-42,616 (-94,9%)
Energia primaria rinnovabile [EPH,ren]	kWh/m²	0,29	10,05	9,759 (3.397,1%)
Energia primaria totale [EPH,tot]	kWh/m²	45,17	12,31	-32,857 (-72,7%)
Produzione acqua calda				
Indice di prestazione termica utile [EPW,nd]	kWh/m²	50,09	50,09	-
Efficienza media stagionale [eta W]		0,55	0,88	0,333 (60,9%)
Energia primaria non rinnovabile [EPW,nren]	kWh/m²	90,72	5,46	-85,266 (-94,0%)
Energia primaria rinnovabile [EPW,ren]	kWh/m²	0,92	51,48	50,563 (5.514,5%)
Energia primaria totale [EPW,tot]	kWh/m²	91,64	56,94	-34,702 (-37,9%)
Climatizzazione estiva				
Indice di prestazione termica utile [EPC,nd]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Efficienza media stagionale [eta C]		0,00	0,00	-
Energia primaria non rinnovabile [EPC,nren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria rinnovabile [EPC,ren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria totale [EPC,tot]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Ventilazione meccanica				
Energia primaria non rinnovabile [EPV,nren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria rinnovabile [EPV,ren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria totale [EPV,tot]	kWh/m²	0,00	0,00	-

Indice	U.M.	Pre-scenario	Post-scenario	Variazione
Illuminazione				
Energia primaria non rinnovabile [EPL,nren]	kWh/m²	84,83	7,86	-76,965 (-90,7%)
Energia primaria rinnovabile [EPL,ren]	kWh/m²	20,45	41,36	20,919 (102,3%)
Energia primaria totale [EPL,tot]	kWh/m²	105,27	49,22	-56,046 (-53,2%)

Valutazione tempo di ritorno dell'investimento

La valutazione del tempo di ritorno dello scenario in oggetto è stato realizzato attraverso l'accorpamento dei costi dei singoli interventi di cui questo è composto. Analogamente si è proceduto per gli incentivi e i finanziamenti definiti sui singoli interventi descritti nei seguenti paragrafi e ai quali si rimanda per maggiori dettagli.


La valutazione del tempo di ritorno dell'investimento è stato effettuato mediante l'analisi dei flussi di cassa e corrisponde all'inversione di tendenza del VAN. La seguente tabella riporta lo sviluppo annuale dell'analisi:

Anno	Risparmio	Detrazione	Uscite	Flussi di cassa non attualizzati	Flussi di cassa cumulati non attualizzati	Flusso di cassa attualizzato	Flussi di cassa cumulati attualizzati (VAN)
0	0,00	0,00	1174123,86	-1174123,86	-1174123,86	-1174123,86	-1174123,86
1	53554,36	0,00	0,00	53554,36	-1120569,50	53554,36	-1120569,50
2	61587,51	0,00	0,00	61587,51	-1058981,99	61587,51	-1058981,99
3	70825,64	0,00	0,00	70825,64	-988156,36	70825,64	-988156,36
4	81449,48	0,00	0,00	81449,48	-906706,88	81449,48	-906706,88
5	93666,90	0,00	0,00	93666,90	-813039,97	93666,90	-813039,97
6	107716,94	0,00	0,00	107716,94	-705323,03	107716,94	-705323,03
7	123874,48	0,00	0,00	123874,48	-581448,55	123874,48	-581448,55
8	142455,65	0,00	0,00	142455,65	-438992,90	142455,65	-438992,90
9	163824,00	0,00	0,00	163824,00	-275168,90	163824,00	-275168,90
10	188397,60	0,00	0,00	188397,60	-86771,29	188397,60	-86771,29
11	216657,24	0,00	0,00	216657,24	129885,95	216657,24	129885,95
12	249155,83	0,00	0,00	249155,83	379041,77	249155,83	379041,77
13	286529,20	0,00	0,00	286529,20	665570,98	286529,20	665570,98
14	329508,58	0,00	0,00	329508,58	995079,56	329508,58	995079,56
15	378934,87	0,00	0,00	378934,87	1374014,43	378934,87	1374014,43
16	435775,10	0,00	0,00	435775,10	1809789,53	435775,10	1809789,53
17	501141,36	0,00	0,00	501141,36	2310930,89	501141,36	2310930,89
18	576312,57	0,00	0,00	576312,57	2887243,46	576312,57	2887243,46
19	662759,45	0,00	0,00	662759,45	3550002,91	662759,45	3550002,91
20	762173,37	0,00	0,00	762173,37	4312176,29	762173,37	4312176,29
21	876499,38	0,00	0,00	876499,38	5188675,67	876499,38	5188675,67
22	1007974,29	0,00	0,00	1007974,29	6196649,95	1007974,29	6196649,95
23	1159170,43	0,00	0,00	1159170,43	7355820,38	1159170,43	7355820,38
24	1333045,99	0,00	0,00	1333045,99	8688866,37	1333045,99	8688866,37
25	1533002,89	0,00	0,00	1533002,89	10221869,26	1533002,89	10221869,26

ANDAMENTO VAN

Indicatore	a 10 anni	a 15 anni	a 20 anni	a 25 anni
VAN	-86771,29	1374014,43	4312176,29	10221869,26
IP	-0,23	0,85	3,02	7,40
TIR	-1,15	8,23	12,57	14,93

Grafico andamento VAN

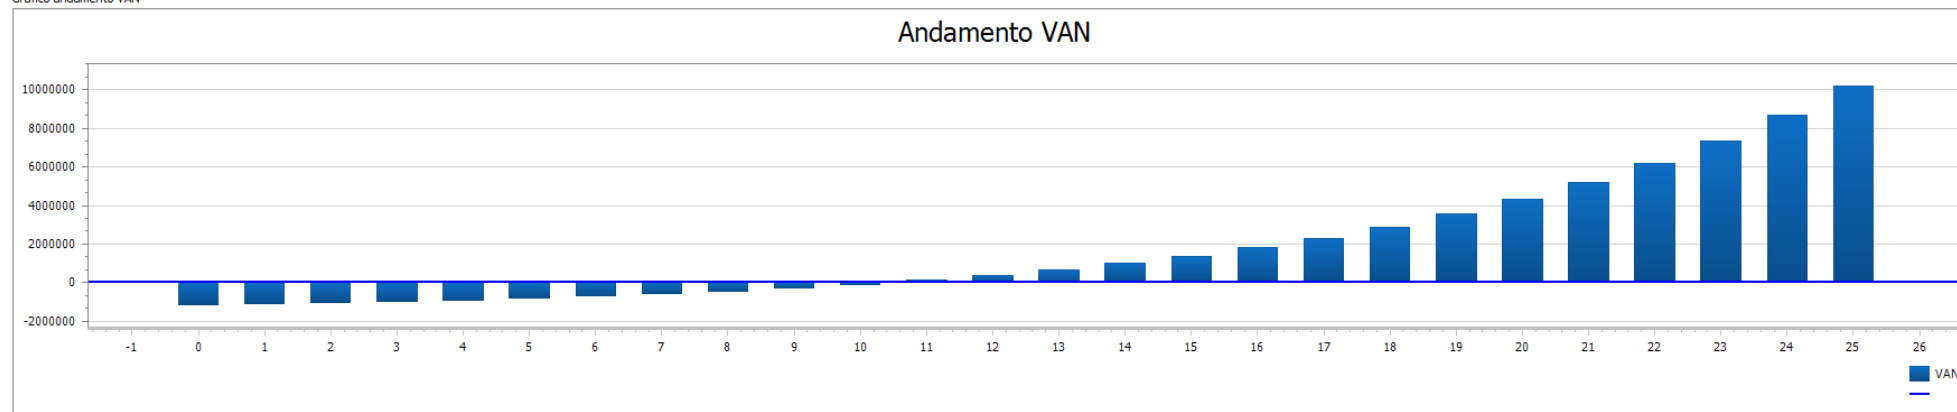

INTERVENTI PREVISTI NELLO SCENARIO

Descrizione intervento	Intervento su componenti opachi: <ul style="list-style-type: none"> -Isolamento Pareti verso esterno e locali non climatizzati -Isolamento Solai Esterni all'estradosso -Isolamento Pavimenti a contatto con "vespai" all'estradosso -Sostituzione Porte di ingresso di ogni appartamento con porte blindate a risparmio energetico -Sostituzione Cassonetti con cassonetti e avvolgibile isolati
Tipologia	Intervento su componenti opachi dell'involucro edilizio
Costo globale previsto dell'intervento [€]	409123,86

Di seguito sono elencate le soluzioni/miglioramenti ipotizzati nell'intervento:

COMPONENTI				
N°	Pre - intervento		Post - intervento	
	Descrizione	U (W/m²K)	Descrizione	U (W/m²K)
6	solaio piano terra - Solaio in laterocemnto (30 cm)	0,925	PAV_T_PROG - Solaio in laterocemnto (30 cm)	0,341
24	DE01 - Porta esterna di caposcala in legno massello con guarnizione di tenuta.	1,450	DE04-0003 - Porta esterna blindata a risparmio energetico con guarnizione di tenuta.	0,600
160	ME_SF - Muratura esterna Stato di fatto	0,512	ME_PROG - Muratura esterna Stato di Prog	0,303
136	CA01 - Cassonetto non isolato	6,000	CA02 - Cassonetto isolato	1,000
6	SOL_E_SF - Solaio esterno	0,846	SOL_E_PROG - Solaio esterno	0,324

Le modifiche sopra indicate hanno consentito di analizzare la seguente situazione prestazionale post-intervento:

Indice	U.M.	Pre-scenario	Post-scenario	Variazione
Globale				
Energia primaria totale non rinnovabile [EPgl,nren]	kWh/m ²	135,61	119,30	-16,309 (-12,0%)
Energia primaria totale rinnovabile [EPgl,ren]	kWh/m ²	1,20	1,16	-0,047 (-3,9%)
Energia primaria globale [EPgl,tot]	kWh/m ²	136,81	120,46	-16,356 (-12,0%)
Costo produzione energia	€	51257,91	49014,07	-2.243,842 (-4,4%)
Produzione di CO2	kg/m ² anno	47,16	44,00	-3,161 (-6,7%)
Tempo di ritorno			23,0 anni	-
Climatizzazione invernale				
Indice di prestazione termica utile [EPH,nd]	kWh/m ²	21,57	10,66	-10,912 (-50,6%)
Efficienza media stagionale [eta H]		0,48	0,41	-0,070 (-14,7%)
Energia primaria non rinnovabile [EPH,nren]	kWh/m ²	44,88	25,98	-18,900 (-42,1%)
Energia primaria rinnovabile [EPH,ren]	kWh/m ²	0,29	0,18	-0,103 (-35,9%)
Energia primaria totale [EPH,tot]	kWh/m ²	45,17	26,17	-19,003 (-42,1%)
Climatizzazione estiva				
Indice di prestazione termica utile [EPC,nd]	kWh/m ²	0,00	0,00	-
Efficienza media stagionale [eta C]		0,00	0,00	-
Energia primaria non rinnovabile [EPC,nren]	kWh/m ²	0,00	0,00	-
Energia primaria rinnovabile [EPC,ren]	kWh/m ²	0,00	0,00	-
Energia primaria totale [EPC,tot]	kWh/m ²	0,00	0,00	-

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE COMPONENTI OPACHI

Componenti opachi verticali

Tipologia:	<u>Parete Esterna</u>	Confine:	<u>Ambiente con una parete esterna (Btr,x: 0,4)</u>
Codice:	<u>ME_SF</u>	Descrizione:	<u>Muratura esterna Stato di fatto</u>

Dettaglio componente

N.	Descrizione (dall'interno verso l'esterno)	s [m]	λ [W/mK]	ρ [kg/m ³]	c [J/kgK]	μ [-]	R [m ² K/W]
	Resistenza superficiale interna						0,130
1	Malta di calce e cemento	0,015	1,400	1800,00	840,00	27	0,011
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	0,300	0,990	2000,00	840,00	7	0,303
3	Rinzafo in malta certificata eco-compatibile	0,010	0,830	1660,00	975,90	20	0,012
4	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle	0,040	0,030	30,00	1450,00	50	1,333
5	Fibra di vetro - Feltro resinato	0,005	0,046	16,00	840,00	1	0,109
6	Intonaco plastico per cappotto	0,005	0,300	1300,00	840,00	30	0,017
	Resistenza superficiale esterna						0,040
	TOTALE	0,375					1,954

Legenda


s Spessore dello strato
 ρ Massa volumica

λ Conducibilità termica del materiale
 μ Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

c Calore specifico del materiale
R Resistenza termica degli strati

PARAMETRI TERMICI

Spessore	s	37,5	cm
Trasmittanza termica	U	0,512	W/m ² K
Resistenza termica	R	1,954	m ² K/W
Massa superficiale	M	651,38	Kg/m ²
Capacità termica	C	550,15	kJ/m ² K
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	0,045	W/m ² K
Capacità termica aerica interna	k ₁	68,42	kJ/m ² K
Capacità termica aerica esterna	k ₂	11,33	kJ/m ² K
Fattore di attenuazione	f _d	0,088	-
Sfasamento	φ	11,51	h
Ammettenza termica interna	Y _{ii}	4,931	W/m ² K
Ammettenza termica esterna	Y _{ee}	0,784	W/m ² K
Massa superficiale (esclusi intonaci)	M _S	644,88	kg/m ²

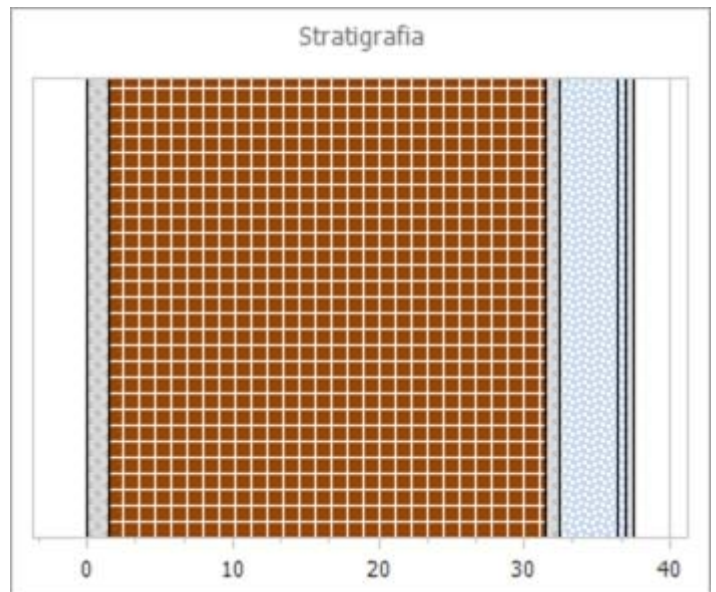

Parametri di verifica

Metodo di calcolo	Classe di concentrazione del vapore all'interno
Classe di concentrazione:	Classe 3 - Alloggi senza ventilazione meccanica controllata
Umidità critica (φ_{cr}) muffa:	0,80 [-]
Umidità critica (φ_{cr}) condensa:	1,00 [-]

Condizioni a contorno

Mese	θ_e [°C]	φ_e [%]	$P_{vap,e}$ [Pa]	$P_{sat,e}$ [Pa]	θ_i [°C]	φ_i [%]	$P_{vap,i}$ [Pa]	$P_{sat,i}$ [Pa]
Gennaio	16,24	52,99	978	1845	20,00	51,84	1211	2337
Febbraio	15,84	48,97	881	1799	20,00	48,29	1128	2337
Marzo	16,76	60,82	1160	1907	20,00	58,84	1375	2337
Aprile	18,12	60,95	1267	2078	18,12	68,98	1434	2078
Maggio	19,56	74,02	1683	2274	19,56	79,10	1799	2274
Giugno	21,16	79,68	2000	2510	21,16	83,67	2100	2510
Luglio	22,12	85,95	2288	2662	22,12	89,71	2388	2662
Agosto	22,32	82,39	2220	2694	22,32	86,11	2320	2694
Settembre	20,80	76,57	1880	2455	20,80	80,64	1980	2455
Ottobre	19,04	66,12	1456	2202	19,04	72,21	1590	2202
Novembre	16,96	54,23	1048	1932	20,00	53,72	1256	2337
Dicembre	16,32	52,89	981	1855	20,00	51,84	1212	2337

Legenda simboli

θ - Temperatura
 φ - Umidità relativa
 P - Pressione

Legenda pedici

i - Interna
 e - Esterna
 vap - Vapore
 sat - Saturazione

Legenda unità di misura

°C - Gradi centigradi
 % - Percentuale
 Pa - Pascal

Verifica Muffa

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1514	1411	1719	1792	2249	2625	2985	2900	2475	1987	1569	1514
$\theta_{si,min}$	°C	13,18	12,10	15,13	15,78	19,38	21,89	24,01	23,54	20,93	17,41	13,72	13,18
$f_{R,si,min}$	[-]	-0,815	-0,900	-0,503	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,064	-0,854

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Aprile

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,000

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,933

Verifica muffa:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Superficiale

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1211	1128	1375	1434	1799	2100	2388	2320	1980	1590	1256	1212
$\theta_{si,min}$	°C	9,81	8,75	11,71	12,34	15,84	18,29	20,35	19,88	17,35	13,92	10,34	9,81
$f_{R,si,min}$	[-]	-1,711	-1,703	-1,559	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,178	-1,770

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Aprile

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,000

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,933

Verifica condensa superficiale:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Interstiziale

Al fine di effettuare la verifica della formazione di condensa interstiziale, così come indicato nella UNI 13788, si è proceduto a suddividere gli strati che compongono la struttura in interfacce intese come substrati dello stesso materiale affinché questi non superino una resistenza termica di 0,25 m²K/W. Le interfacce, così definite, ordinate dall'esterno verso l'interno, sono dettagliate in seguito:



Int.	Descrizione interfaccia	Spessore [cm]	Resistenza [m ² K/W]	Sd [m]
1	Aria esterna - Strato liminare esterno	-	-	-
2	Strato liminare esterno - Intonaco plastico per cappotto	-	0,040	-
3	Intonaco plastico per cappotto - Fibra di vetro - Feltro resinato	0,5	0,017	0,15
4	Fibra di vetro - Feltro resinato - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [0]	0,5	0,109	0,01
5	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [0] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [1]	0,7	0,222	0,33
6	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [1] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [2]	0,7	0,222	0,33
7	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [2] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [3]	0,7	0,222	0,33
8	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [3] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [4]	0,7	0,222	0,33
9	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [4] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [5]	0,7	0,222	0,33
10	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [5] - Rinzaffo in malta certificata eco-compatibile	0,7	0,222	0,33
11	Rinzaffo in malta certificata eco-compatibile - Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [0]	1,0	0,012	0,20
12	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [0] - Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [1]	15,0	0,152	1,05
13	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [1] - Malta di calce e cemento	15,0	0,152	1,05
14	Malta di calce e cemento - Strato liminare interno	1,5	0,011	0,41
15	Strato liminare interno - Aria interna	-	0,130	-

Di seguito il dettaglio dei risultati di calcolo per ogni singola interfaccia sopra indicata:

Interf.		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Pv	978	881	1160	1267	1683	2000	2288	2220	1880	1456	1048	981
	Ps	1845	1799	1907	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	1932	1855
	θ	16,24	15,84	16,76	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	16,96	16,32
	φ	52,99	48,97	60,82	60,95	74,02	79,68	85,95	82,39	76,57	66,12	54,23	52,89
2	Pv	978	881	1160	1267	1683	2000	2288	2220	1880	1456	1048	981
	Ps	1854	1809	1915	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	1939	1864
	θ	16,32	15,93	16,83	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	17,02	16,40
	φ	52,73	48,70	60,56	60,95	74,02	79,68	85,95	82,39	76,57	66,12	54,02	52,63
3	Pv	985	888	1167	1272	1687	2003	2291	2223	1883	1460	1054	988
	Ps	1858	1813	1919	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	1943	1867
	θ	16,35	15,96	16,85	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	17,05	16,43

	φ	53,02	49,01	60,80	61,20	74,17	79,81	86,07	82,51	76,70	66,31	54,26	52,91
4	P _v	985	889	1167	1272	1687	2003	2291	2223	1883	1460	1054	988
	P _s	1883	1840	1941	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	1963	1892
	θ	16,56	16,19	17,03	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	17,22	16,63
	φ	52,33	48,31	60,12	61,21	74,18	79,81	86,07	82,51	76,70	66,32	53,69	52,24
5	P _v	1001	906	1182	1284	1695	2010	2298	2230	1890	1469	1068	1004
	P _s	1935	1896	1987	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2007	1943
	θ	16,99	16,66	17,40	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	17,56	17,05
	φ	51,75	47,77	59,48	61,76	74,53	80,08	86,33	82,77	76,98	66,73	53,24	51,68
6	P _v	1017	923	1196	1295	1703	2017	2305	2237	1897	1478	1083	1020
	P _s	1988	1954	2033	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2051	1995
	θ	17,41	17,14	17,77	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	17,91	17,47
	φ	51,18	47,23	58,84	62,31	74,88	80,36	86,59	83,02	77,26	67,15	52,79	51,13
7	P _v	1033	940	1211	1306	1711	2024	2312	2244	1904	1488	1097	1036
	P _s	2042	2013	2081	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2096	2048
	θ	17,84	17,61	18,14	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	18,25	17,89
	φ	50,60	46,68	58,20	62,86	75,23	80,63	86,84	83,28	77,54	67,57	52,34	50,57
8	P _v	1049	957	1226	1318	1719	2031	2318	2251	1911	1497	1111	1052
	P _s	2098	2074	2130	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2142	2103
	θ	18,27	18,08	18,51	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	18,60	18,30
	φ	50,02	46,13	57,56	63,41	75,57	80,90	87,10	83,53	77,82	67,99	51,88	50,01
9	P _v	1065	974	1241	1329	1727	2038	2325	2258	1917	1506	1126	1067
	P _s	2155	2136	2179	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2189	2159
	θ	18,70	18,56	18,88	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	18,95	18,72
	φ	49,44	45,58	56,93	63,96	75,92	81,18	87,36	83,79	78,10	68,41	51,42	49,45
10	P _v	1081	991	1255	1341	1734	2044	2332	2264	1924	1515	1140	1083
	P _s	2213	2200	2230	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2236	2216
	θ	19,12	19,03	19,24	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	19,29	19,14
	φ	48,87	45,02	56,30	64,51	76,27	81,45	87,62	84,04	78,38	68,82	50,97	48,89
11	P _v	1091	1001	1264	1348	1739	2049	2336	2268	1928	1521	1148	1093
	P _s	2216	2204	2233	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2239	2219
	θ	19,15	19,06	19,26	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	19,31	19,16
	φ	49,23	45,41	56,62	64,84	76,48	81,61	87,77	84,19	78,54	69,07	51,29	49,25
12	P _v	1141	1054	1311	1384	1764	2070	2358	2290	1950	1550	1193	1143
	P _s	2257	2248	2268	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2272	2259
	θ	19,44	19,38	19,52	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	19,55	19,45
	φ	50,58	46,89	57,79	66,57	77,58	82,47	88,58	84,99	79,42	70,39	52,52	50,59
13	P _v	1192	1108	1357	1420	1789	2092	2380	2312	1972	1579	1238	1192
	P _s	2298	2294	2303	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2305	2299
	θ	19,73	19,70	19,77	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	19,78	19,74
	φ	51,87	48,29	58,92	68,31	78,68	83,33	89,40	85,80	80,30	71,71	53,71	51,87
14	P _v	1211	1128	1375	1434	1799	2100	2388	2320	1980	1590	1256	1212
	P _s	2301	2297	2306	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2308	2302
	θ	19,75	19,72	19,78	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	19,80	19,76
	φ	52,65	49,12	59,63	68,98	79,10	83,67	89,71	86,11	80,64	72,21	54,40	52,64
15	P _v	1211	1128	1375	1434	1799	2100	2388	2320	1980	1590	1256	1212
	P _s	2337	2337	2337	2078	2274	2510	2662	2694	2455	2202	2337	2337
	θ	20,00	20,00	20,00	18,12	19,56	21,16	22,12	22,32	20,80	19,04	20,00	20,00
	φ	51,84	48,29	58,84	68,98	79,10	83,67	89,71	86,11	80,64	72,21	53,72	51,84

Legenda

Int. Numero interfaccia
P_v Pressione di vapore [Pa]
 φ Umidità relativa [%]

θ Temperatura [°C]
P_s Pressione di saturazione [Pa]

ESITO VERIFICA: **Verificato**


La struttura non presenta condensa interstiziale







Di seguito, i diagrammi delle temperature, delle pressioni e delle umidità :

Diagrammi delle pressioni e delle temperature

Legenda

- Temperatura
- Pressione di vapore
- Pressione di saturazione
- Umidità

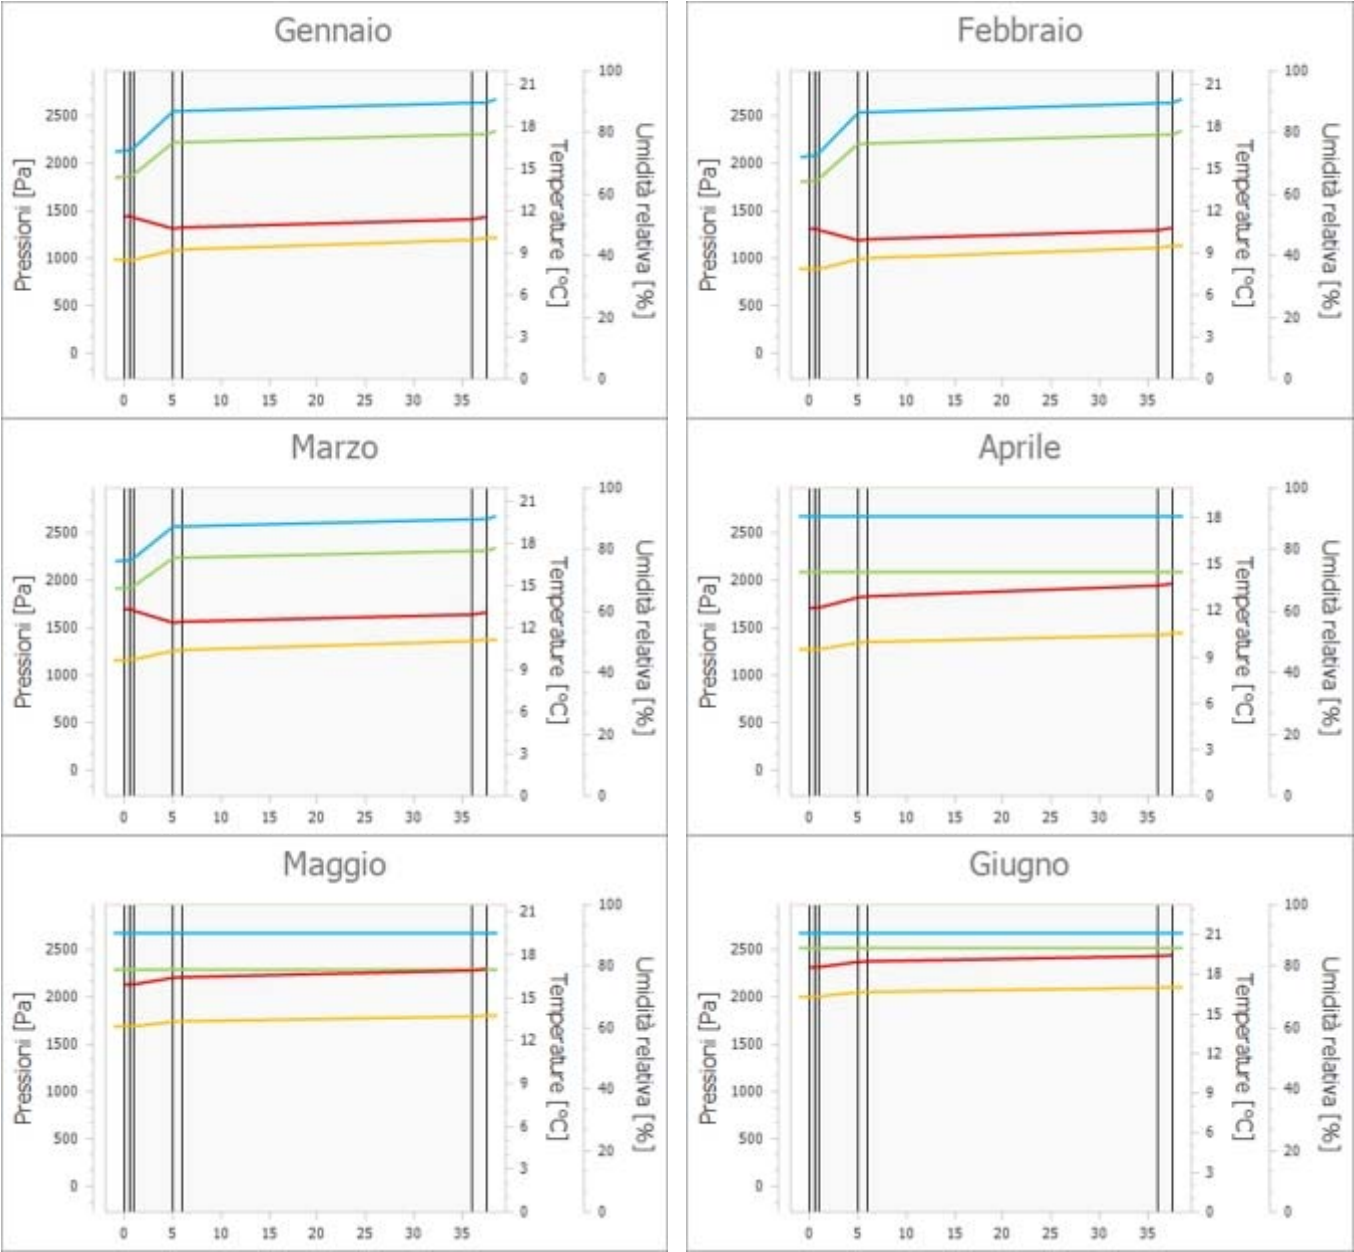

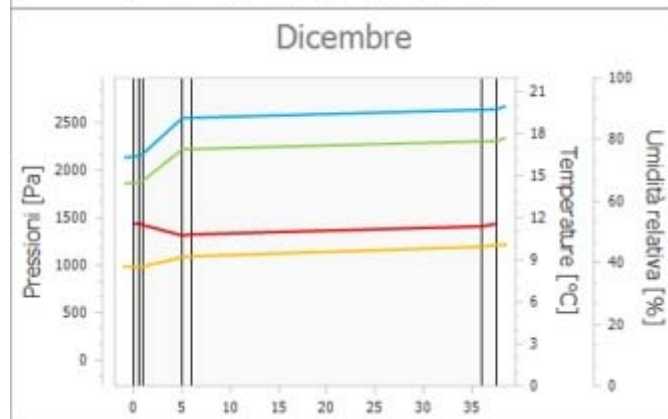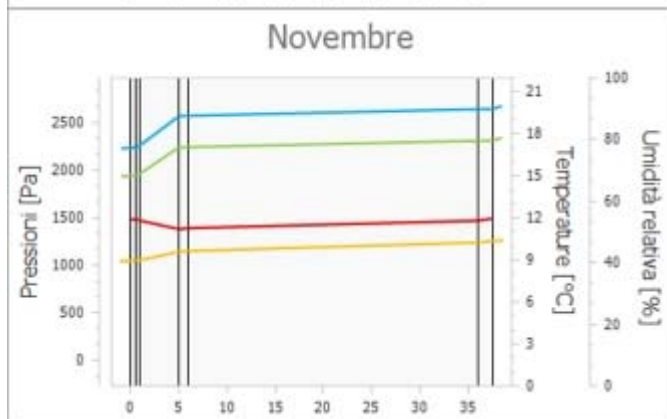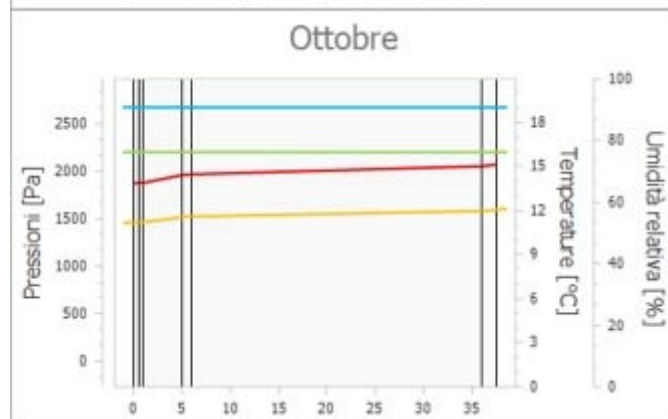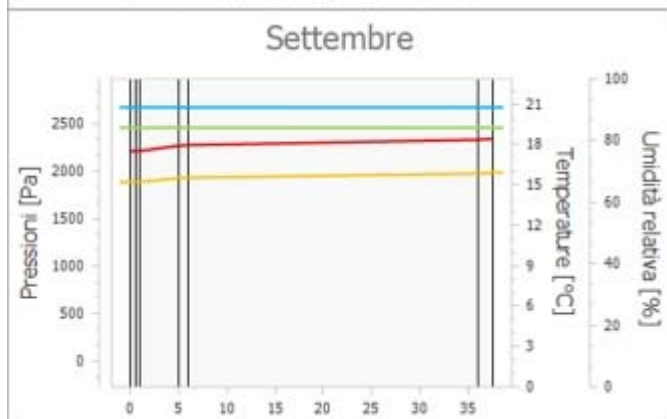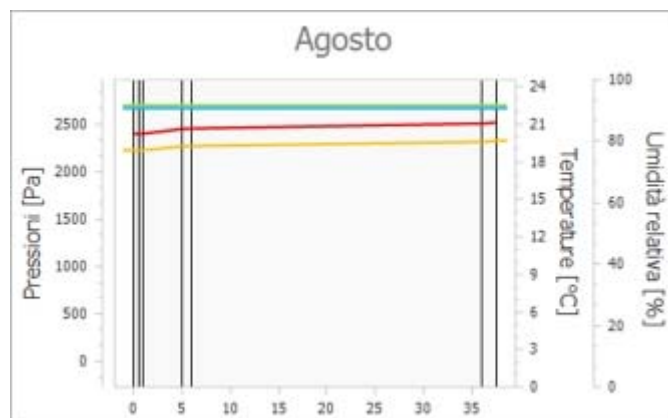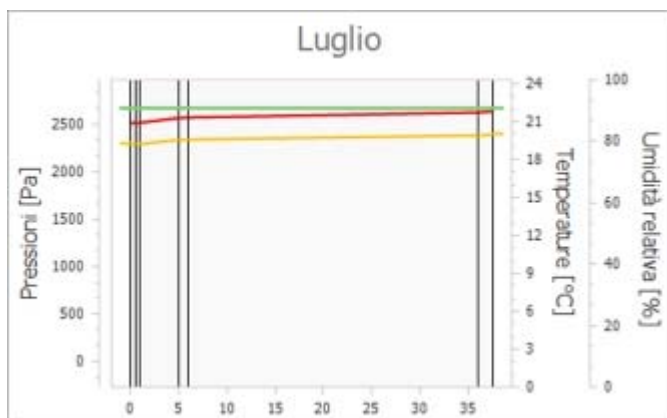

Tipologia: Parete Esterna

Confine: Esterno

Codice: ME_PROG

Descrizione: Muratura esterna Stato di Prog

Dettaglio componente

N.	Descrizione (dall'interno verso l'esterno)	s [m]	λ [W/mK]	ρ [kg/m ³]	c [J/kgK]	μ [-]	R [m ² K/W]
	Resistenza superficiale interna						0,130
1	Malta di calce e cemento	0,015	1,400	1800,00	840,00	27	0,011
2	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%)	0,300	0,990	2000,00	840,00	7	0,303
3	Rinzafo in malta certificata eco-compatibile	0,010	0,830	1660,00	975,90	20	0,012
4	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle	0,040	0,030	30,00	1450,00	50	1,333
5	Fibra di vetro - Feltro resinato	0,005	0,046	16,00	840,00	1	0,109
6	Intonaco plastico per cappotto	0,005	0,300	1300,00	840,00	30	0,017
7	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle	0,040	0,030	30,00	1450,00	50	1,333
8	Malta di calce e cemento	0,015	1,400	1800,00	840,00	27	0,011
	Resistenza superficiale esterna						0,040
	TOTALE	0,430					3,299

Legenda


s Spessore dello strato
 ρ Massa volumica

λ Conducibilità termica del materiale
 μ Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

c Calore specifico del materiale
R Resistenza termica degli strati

PARAMETRI TERMICI

Spessore	s	43	cm
Trasmittanza termica	U	0,303	W/m ² K
Resistenza termica	R	3,299	m ² K/W
Massa superficiale	M	679,58	Kg/m ²
Capacità termica	C	574,57	kJ/m ² K
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	0,023	W/m ² K
Capacità termica aerica interna	k ₁	68,04	kJ/m ² K
Capacità termica aerica esterna	k ₂	25,30	kJ/m ² K
Fattore di attenuazione	f _d	0,075	-
Sfasamento	φ	13,18	h
Ammettenza termica interna	Y _{ii}	4,930	W/m ² K
Ammettenza termica esterna	Y _{ee}	1,840	W/m ² K
Massa superficiale (esclusi intonaci)	M _s	673,08	kg/m ²

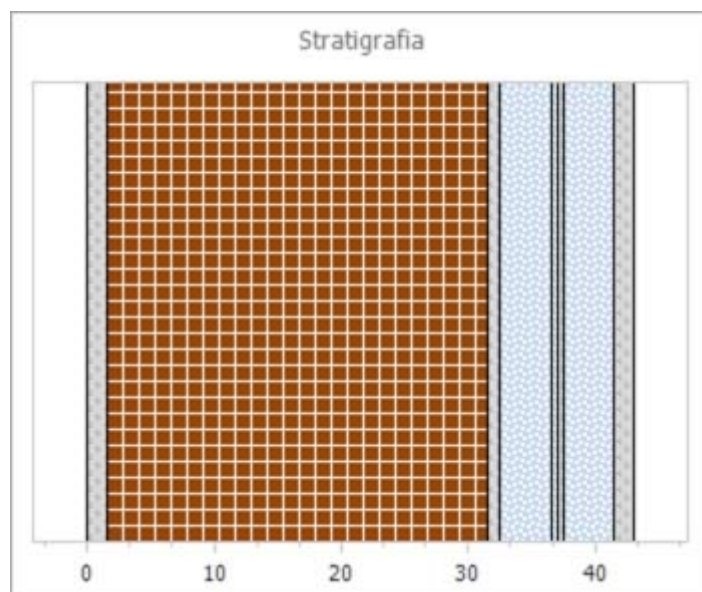

Parametri di verifica

Metodo di calcolo	Classe di concentrazione del vapore all'interno
Classe di concentrazione:	Classe 3 - Alloggi senza ventilazione meccanica controllata
Umidità critica (φ_{cr}) muffa:	0,80 [-]
Umidità critica (φ_{cr}) condensa:	1,00 [-]

Condizioni a contorno

Mese	θ_e [°C]	φ_e [%]	$P_{vap,e}$ [Pa]	$P_{sat,e}$ [Pa]	θ_i [°C]	φ_i [%]	$P_{vap,i}$ [Pa]	$P_{sat,i}$ [Pa]
Gennaio	10,60	76,55	978	1278	20,00	60,40	1412	2337
Febbraio	9,60	73,72	881	1195	20,00	57,77	1350	2337
Marzo	11,90	83,30	1160	1393	20,00	66,22	1548	2337
Aprile	15,30	72,91	1267	1738	18,00	74,35	1534	2063
Maggio	18,90	77,12	1683	2182	18,90	83,49	1822	2182
Giugno	22,90	71,67	2000	2791	22,90	75,25	2100	2791
Luglio	25,30	70,99	2288	3223	25,30	74,09	2388	3223
Agosto	25,80	66,87	2220	3320	25,80	69,88	2320	3320
Settembre	22,00	71,15	1880	2642	22,00	74,93	1980	2642
Ottobre	17,60	72,37	1456	2012	18,00	79,55	1641	2063
Novembre	12,40	72,79	1048	1439	20,00	60,65	1417	2337
Dicembre	10,80	75,77	981	1295	20,00	60,23	1408	2337

Legenda simboli

θ - Temperatura
 φ - Umidità relativa
 P - Pressione

Legenda pedici

i - Interna
 e - Esterna
 vap - Vapore
 sat - Saturazione

Legenda unità di misura

°C - Gradi centigradi
 % - Percentuale
 Pa - Pascal

Verifica Muffa

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1765	1688	1934	1917	2278	2625	2985	2900	2475	2051	1772	1759
$\theta_{si,min}$	°C	15,54	14,85	16,98	16,84	19,59	21,89	24,01	23,54	20,93	17,91	15,60	15,49
$f_{R,si,min}$	[-]	0,525	0,504	0,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,421	0,510

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Marzo

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,627

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,961

Verifica muffa:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Superficiale

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1412	1350	1548	1534	1822	2100	2388	2320	1980	1641	1417	1408
$\theta_{si,min}$	°C	12,11	11,43	13,51	13,37	16,04	18,29	20,35	19,88	17,35	14,41	12,17	12,06
$f_{R,si,min}$	[-]	0,160	0,176	0,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,031	0,137

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Marzo

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,199

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,961


Verifica condensa superficiale:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Interstiziale

Al fine di effettuare la verifica della formazione di condensa interstiziale, così come indicato nella UNI 13788, si è proceduto a suddividere gli strati che compongono la struttura in interfacce intese come substrati dello stesso materiale affinché questi non superino una resistenza termica di 0,25 m²K/W. Le interfacce, così definite, ordinate dall'esterno verso l'interno, sono dettagliate in seguito:

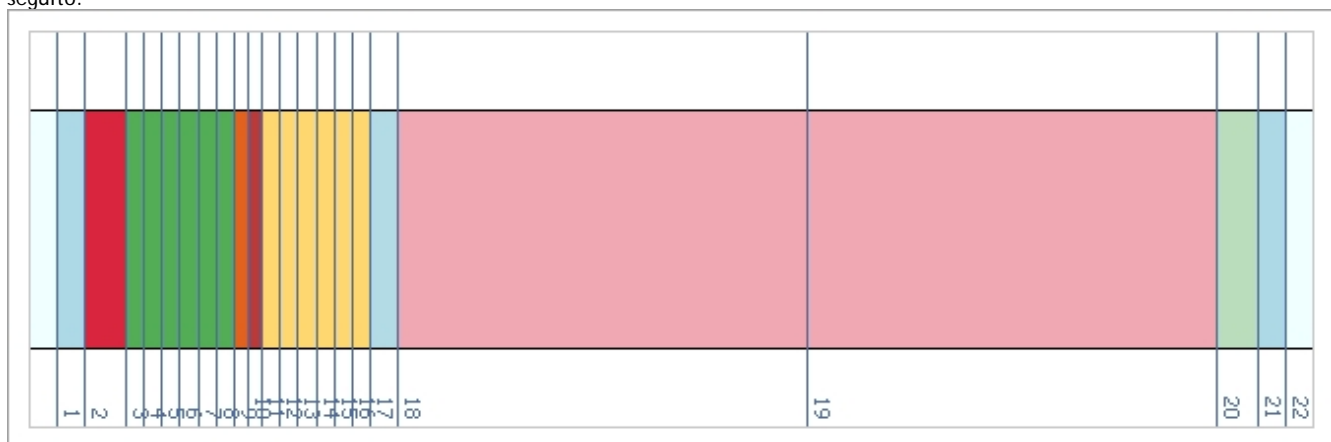

Int.	Descrizione interfaccia	Spessore [cm]	Resistenza [m ² K/W]	Sd [m]
1	Aria esterna - Strato liminare esterno	-	-	-
2	Strato liminare esterno - Malta di calce e cemento	-	0,040	-
3	Malta di calce e cemento - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [0]	1,5	0,011	0,41
4	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [0] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [1]	0,7	0,222	0,33
5	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [1] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [2]	0,7	0,222	0,33
6	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [2] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [3]	0,7	0,222	0,33
7	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [3] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [4]	0,7	0,222	0,33
8	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [4] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [5]	0,7	0,222	0,33
9	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [5] - Intonaco plastico per cappotto	0,7	0,222	0,33
10	Intonaco plastico per cappotto - Fibra di vetro - Feltro resinato	0,5	0,017	0,15
11	Fibra di vetro - Feltro resinato - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [0]	0,5	0,109	0,01
12	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [0] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [1]	0,7	0,222	0,33
13	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [1] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [2]	0,7	0,222	0,33
14	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [2] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [3]	0,7	0,222	0,33
15	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [3] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [4]	0,7	0,222	0,33
16	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [4] - Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [5]	0,7	0,222	0,33
17	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle [5] - Rinzaffo in malta certificata eco-compatibile	0,7	0,222	0,33
18	Rinzaffo in malta certificata eco-compatibile - Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [0]	1,0	0,012	0,20
19	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [0] - Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [1]	15,0	0,152	1,05
20	Muratura in laterizio pareti esterne (um. 1.5%) [1] - Malta di calce e cemento	15,0	0,152	1,05
21	Malta di calce e cemento - Strato liminare interno	1,5	0,011	0,41
22	Strato liminare interno - Aria interna	-	0,130	-

Di seguito il dettaglio dei risultati di calcolo per ogni singola interfaccia sopra indicata:

Interf.		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Pv	978	881	1160	1267	1683	2000	2288	2220	1880	1456	1048	981
	Ps	1278	1195	1393	1738	2182	2791	3223	3320	2642	2012	1439	1295
	θ	10,60	9,60	11,90	15,30	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,60	12,40	10,80
	φ	76,55	73,72	83,30	72,91	77,12	71,67	70,99	66,87	71,15	72,37	72,79	75,77
2	Pv	978	881	1160	1267	1683	2000	2288	2220	1880	1456	1048	981
	Ps	1287	1205	1402	1741	2182	2791	3223	3320	2642	2012	1448	1304
	θ	10,71	9,73	12,00	15,33	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,60	12,49	10,91
	φ	75,97	73,10	82,76	72,76	77,12	71,67	70,99	66,87	71,15	72,35	72,35	75,21
3	Pv	1002	907	1182	1282	1691	2006	2293	2226	1886	1466	1068	1005
	Ps	1290	1208	1404	1742	2182	2791	3223	3320	2642	2012	1450	1307
	θ	10,74	9,76	12,02	15,34	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,61	12,52	10,94
	φ	77,69	75,10	84,15	73,57	77,48	71,87	71,16	67,04	71,36	72,86	73,65	76,88
4	Pv	1022	929	1199	1294	1697	2010	2298	2230	1890	1475	1085	1024
	Ps	1345	1266	1455	1763	2182	2791	3223	3320	2642	2016	1500	1362
	θ	11,38	10,46	12,57	15,52	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,63	13,03	11,56
	φ	75,97	73,36	82,41	73,41	77,77	72,03	71,30	67,18	71,53	73,16	72,35	75,22
5	Pv	1042	950	1217	1306	1704	2015	2303	2235	1895	1483	1102	1044
	Ps	1403	1326	1508	1783	2182	2791	3223	3320	2642	2019	1551	1419
	θ	12,01	11,16	13,12	15,71	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,66	13,54	12,18
	φ	74,27	71,64	80,69	73,25	78,06	72,20	71,44	67,31	71,70	73,45	71,07	73,58
6	Pv	1062	972	1235	1318	1710	2019	2307	2239	1899	1492	1119	1063
	Ps	1462	1389	1563	1804	2182	2791	3223	3320	2642	2023	1603	1478
	θ	12,64	11,86	13,66	15,89	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,69	14,05	12,80
	φ	72,60	69,94	79,01	73,08	78,36	72,36	71,59	67,45	71,88	73,75	69,80	71,97
7	Pv	1082	993	1253	1331	1716	2024	2312	2244	1904	1500	1136	1083
	Ps	1524	1455	1619	1825	2182	2791	3223	3320	2642	2026	1657	1539
	θ	13,28	12,56	14,21	16,07	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,71	14,56	13,42
	φ	70,96	68,27	77,36	72,90	78,65	72,52	71,73	67,59	72,05	74,04	68,55	70,39
8	Pv	1102	1015	1270	1343	1723	2029	2316	2249	1908	1509	1153	1103
	Ps	1589	1523	1677	1847	2182	2791	3223	3320	2642	2029	1713	1602
	θ	13,91	13,26	14,75	16,25	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,74	15,08	14,04
	φ	69,35	66,62	75,74	72,73	78,94	72,69	71,87	67,73	72,22	74,33	67,32	68,83
9	Pv	1121	1036	1288	1355	1729	2033	2321	2253	1913	1517	1170	1122
	Ps	1655	1594	1737	1868	2182	2791	3223	3320	2642	2033	1770	1667
	θ	14,54	13,96	15,30	16,43	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,77	15,59	14,66
	φ	67,76	65,00	74,15	72,54	79,23	72,85	72,01	67,87	72,40	74,63	66,10	67,30
10	Pv	1130	1046	1296	1361	1732	2035	2323	2255	1915	1521	1178	1131
	Ps	1660	1599	1742	1870	2182	2791	3223	3320	2642	2033	1774	1672
	θ	14,59	14,02	15,34	16,45	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,77	15,63	14,71
	φ	68,09	65,39	74,41	72,77	79,36	72,93	72,08	67,93	72,48	74,81	66,37	67,62
11	Pv	1131	1046	1297	1361	1732	2035	2323	2255	1915	1521	1178	1131
	Ps	1694	1635	1772	1880	2182	2791	3223	3320	2642	2035	1803	1705
	θ	14,90	14,36	15,61	16,54	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,78	15,88	15,01
	φ	66,76	63,97	73,16	72,37	79,37	72,93	72,08	67,93	72,48	74,75	65,32	66,33
12	Pv	1151	1068	1314	1373	1739	2040	2328	2260	1920	1530	1195	1151
	Ps	1764	1711	1835	1902	2182	2791	3223	3320	2642	2038	1863	1775
	θ	15,53	15,06	16,15	16,72	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,81	16,39	15,63
	φ	65,23	62,40	71,62	72,19	79,66	73,09	72,22	68,07	72,65	75,04	64,14	64,84
13	Pv	1171	1089	1332	1385	1745	2045	2332	2264	1924	1538	1212	1170
	Ps	1837	1790	1900	1924	2182	2791	3223	3320	2642	2042	1925	1846
	θ	16,17	15,76	16,70	16,90	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,84	16,90	16,25
	φ	63,72	60,86	70,12	71,99	79,95	73,26	72,36	68,21	72,83	75,33	62,96	63,39
	Pv	1190	1111	1350	1398	1751	2049	2337	2269	1929	1547	1229	1190

14	Ps	1912	1871	1967	1947	2182	2791	3223	3320	2642	2045	1988	1921
	θ	16,80	16,46	17,24	17,08	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,86	17,41	16,87
	φ	62,25	59,35	68,64	71,80	80,25	73,42	72,51	68,35	73,00	75,62	61,81	61,96
15	Pv	1210	1132	1368	1410	1758	2054	2341	2274	1934	1555	1246	1210
	Ps	1991	1957	2036	1969	2182	2791	3223	3320	2642	2049	2053	1997
	θ	17,43	17,16	17,79	17,26	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,89	17,93	17,49
	φ	60,80	57,87	67,19	71,60	80,54	73,59	72,65	68,48	73,17	75,90	60,67	60,55
16	Pv	1230	1154	1385	1422	1764	2058	2346	2278	1938	1564	1263	1229
	Ps	2072	2045	2107	1992	2182	2791	3223	3320	2642	2052	2120	2077
	θ	18,07	17,86	18,34	17,45	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,92	18,44	18,11
	φ	59,38	56,42	65,76	71,39	80,83	73,75	72,79	68,62	73,35	76,19	59,55	59,18
17	Pv	1250	1175	1403	1434	1770	2063	2351	2283	1943	1572	1280	1249
	Ps	2156	2137	2180	2015	2182	2791	3223	3320	2642	2056	2189	2159
	θ	18,70	18,56	18,88	17,63	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,94	18,95	18,73
	φ	58,00	55,00	64,37	71,19	81,12	73,92	72,93	68,76	73,52	76,47	58,45	57,83
18	Pv	1262	1188	1414	1442	1774	2066	2353	2286	1945	1577	1290	1260
	Ps	2160	2142	2184	2016	2182	2791	3223	3320	2642	2056	2193	2164
	θ	18,74	18,60	18,91	17,64	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,95	18,98	18,76
	φ	58,42	55,47	64,74	71,51	81,30	74,01	73,02	68,84	73,62	76,71	58,82	58,25
19	Pv	1325	1256	1470	1480	1794	2080	2368	2300	1960	1604	1343	1322
	Ps	2219	2207	2235	2032	2182	2791	3223	3320	2642	2058	2241	2222
	θ	19,17	19,08	19,28	17,76	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,96	19,33	19,18
	φ	59,70	56,91	65,76	72,85	82,22	74,53	73,47	69,28	74,17	77,93	59,93	59,51
20	Pv	1387	1324	1526	1519	1815	2095	2382	2314	1974	1631	1397	1384
	Ps	2280	2274	2287	2048	2182	2791	3223	3320	2642	2061	2290	2281
	θ	19,60	19,56	19,65	17,88	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,98	19,68	19,61
	φ	60,86	58,23	66,71	74,16	83,14	75,05	73,92	69,71	74,72	79,13	60,98	60,67
21	Pv	1412	1350	1548	1534	1822	2100	2388	2320	1980	1641	1417	1408
	Ps	2284	2278	2291	2049	2182	2791	3223	3320	2642	2061	2294	2285
	θ	19,63	19,59	19,68	17,89	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	17,98	19,70	19,64
	φ	61,81	59,26	67,54	74,85	83,49	75,25	74,09	69,88	74,93	79,63	61,79	61,60
22	Pv	1412	1350	1548	1534	1822	2100	2388	2320	1980	1641	1417	1408
	Ps	2337	2337	2337	2063	2182	2791	3223	3320	2642	2063	2337	2337
	θ	20,00	20,00	20,00	18,00	18,90	22,90	25,30	25,80	22,00	18,00	20,00	20,00
	φ	60,40	57,77	66,22	74,35	83,49	75,25	74,09	69,88	74,93	79,55	60,65	60,23

Legenda

Int. Numero interfaccia
P_v Pressione di vapore [Pa]
 φ Umidità relativa [%]

θ Temperatura [°C]
P_s Pressione di saturazione [Pa]

ESITO VERIFICA: **Verificato**


La struttura non presenta condensa interstiziale







Di seguito, i diagrammi delle temperature, delle pressioni e delle umidità :

Diagrammi delle pressioni e delle temperature

Legenda

- Temperatura
- Pressione di vapore
- Pressione di saturazione
- Umidità

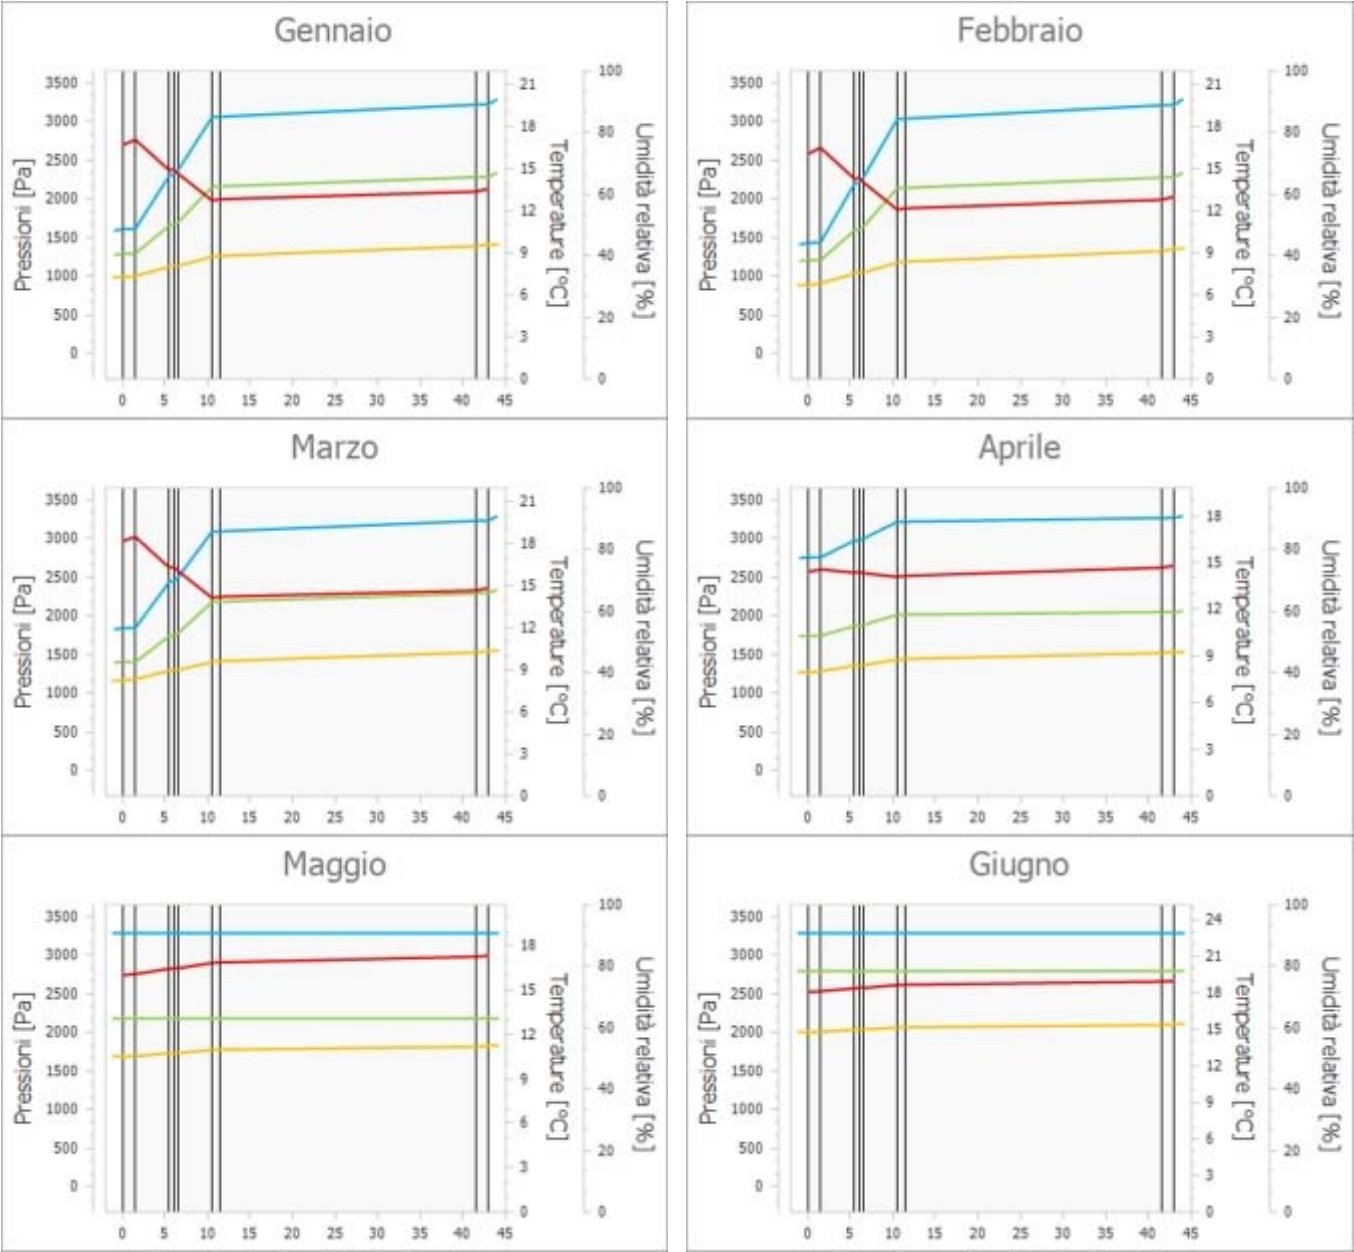

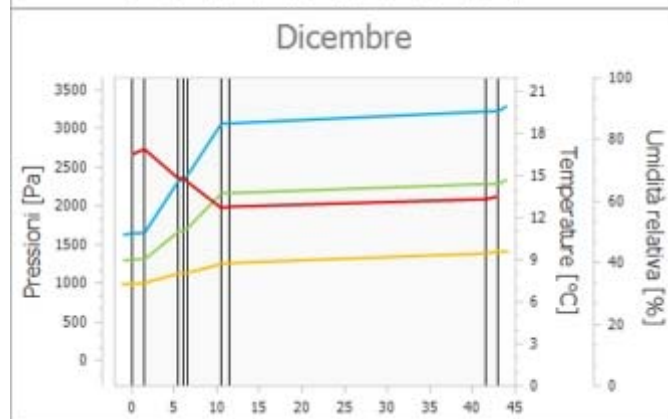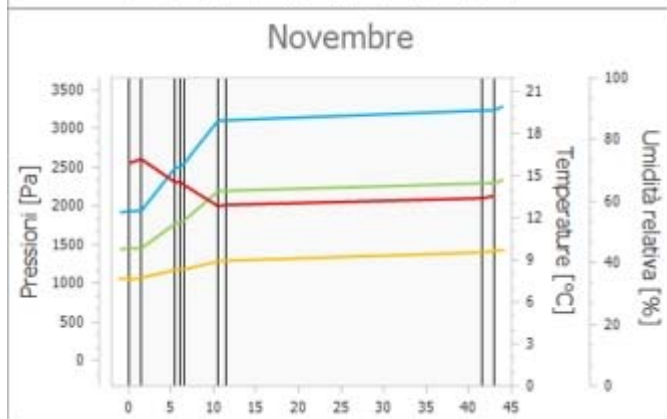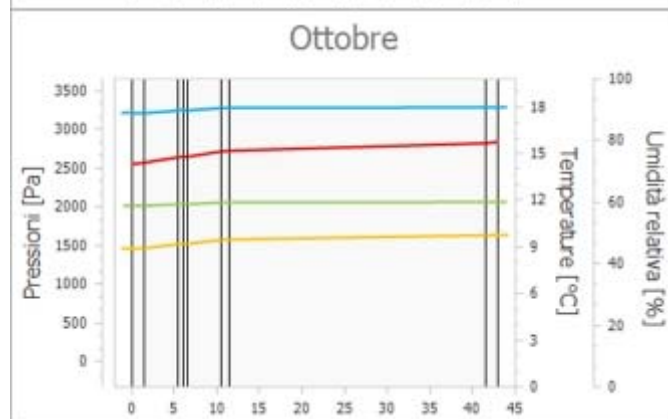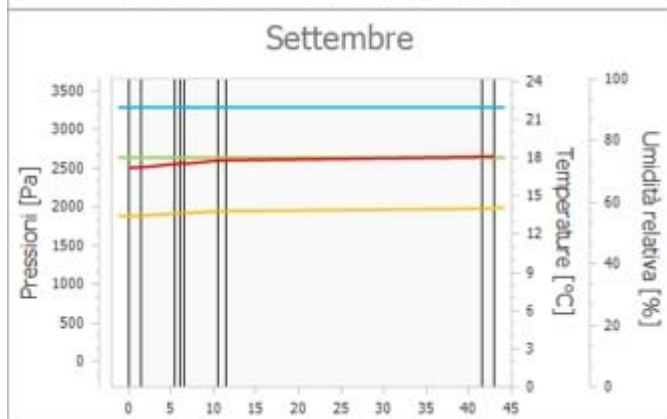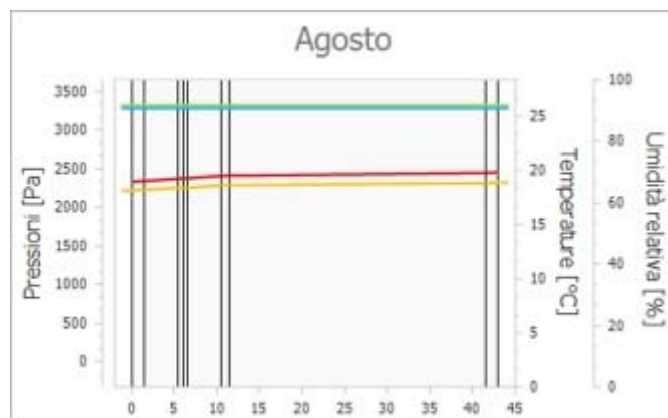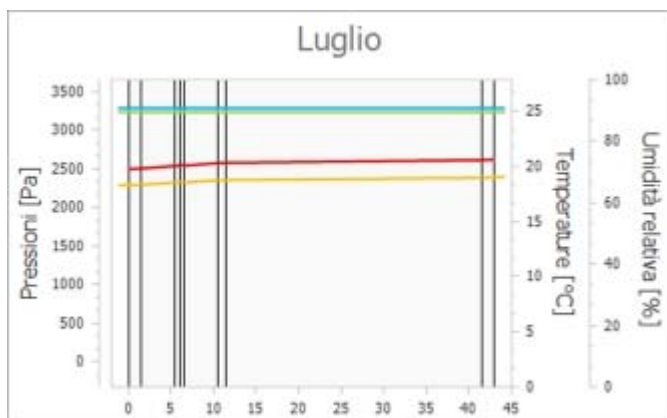

Componenti opachi orizzontali o inclinati

Tipologia:	Pavimento Esterno	Confine:	Vespaio aerato (Btr,x: 0,8)
Codice:	PAV_T_PROG	Descrizione:	Solaio in laterocemnto (30 cm)

Dettaglio componente


N.	Descrizione (dall'interno verso l'esterno)	s [m]	λ [W/mK]	ρ [kg/m ³]	c [J/kgK]	μ [-]	R [m ² K/W]
	Resistenza superficiale interna						0,170
1	Piastrelle in ceramica	0,015	1,000	2300,00	840,00	200	0,015
2	Sottofondo in cls - malta di cemento	0,025	1,400	2000,00	1000,00	60	0,018
3	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green.	0,040	0,022	36,00	1453,00	148	1,818
4	Piastrelle in ceramica	0,015	1,000	2300,00	840,00	200	0,015
5	Sottofondo in cls - malta di cemento	0,025	1,400	2000,00	1000,00	60	0,018
6	Polistirene espanso, estruso senza pelle	0,020	0,041	30,00	1250,00	100	0,488
7	Calcestruzzo armato (getto)	0,040	1,910	2400,00	1000,00	130	0,021
8	Blocco da solaio cm 22 (202 kg/m2)	0,200	-	1800,00	840,00	9	0,330
	Resistenza superficiale esterna						0,040
	TOTALE	0,380					2,933

Legenda

s	Spessore dello strato	λ	Conducibilità termica del materiale	c	Calore specifico del materiale
ρ	Massa volumica	μ	Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	R	Resistenza termica degli strati

PARAMETRI TERMICI

Spessore	s	38	cm
Trasmittanza termica	U	0,341	W/m ² K
Resistenza termica	R	2,933	m ² K/W
Massa superficiale	M	627,04	Kg/m ²
Capacità termica	C	559,20	kJ/m ² K
Trasmittanza termica periodica	Y _{IE}	0,014	W/m ² K
Capacità termica aerica interna	k ₁	52,45	kJ/m ² K
Capacità termica aerica esterna	k ₂	89,04	kJ/m ² K
Fattore di attenuazione	f _d	0,040	-
Sfasamento	φ	17,02	h
Ammettenza termica interna	Y _{ii}	3,820	W/m ² K
Ammettenza termica esterna	Y _{ee}	6,480	W/m ² K
Massa superficiale (esclusi intonaci)	M _s	627,04	kg/m ²

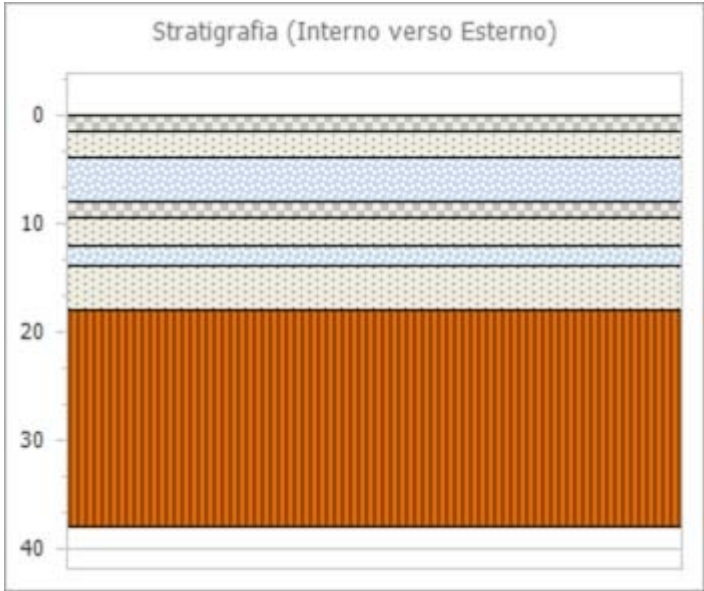

Parametri di verifica

Metodo di calcolo	Classe di concentrazione del vapore all'interno
Classe di concentrazione:	Classe 3 - Alloggi senza ventilazione meccanica controllata
Umidità critica (φ_{cr}) muffa:	0,80 [-]
Umidità critica (φ_{cr}) condensa:	1,00 [-]

Condizioni a contorno

Mese	θ_e [°C]	φ_e [%]	$P_{vap,e}$ [Pa]	$P_{sat,e}$ [Pa]	θ_i [°C]	φ_i [%]	$P_{vap,i}$ [Pa]	$P_{sat,i}$ [Pa]
Gennaio	12,48	67,59	978	1447	20,00	57,55	1345	2337
Febbraio	11,68	64,18	881	1373	20,00	54,61	1276	2337
Marzo	13,52	74,90	1160	1549	20,00	63,76	1490	2337
Aprile	16,24	68,65	1267	1845	18,00	72,73	1500	2063
Maggio	19,12	76,07	1683	2213	19,12	82,00	1814	2213
Giugno	22,32	74,23	2000	2694	22,32	77,94	2100	2694
Luglio	24,24	75,62	2288	3025	24,24	78,93	2388	3025
Agosto	24,64	71,64	2220	3099	24,64	74,87	2320	3099
Settembre	21,60	72,90	1880	2579	21,60	76,78	1980	2579
Ottobre	18,08	70,22	1456	2073	18,08	78,33	1624	2073
Novembre	13,92	65,91	1048	1589	20,00	58,34	1363	2337
Dicembre	12,64	67,09	981	1462	20,00	57,43	1342	2337

Legenda simboli

θ - Temperatura
 φ - Umidità relativa
 P - Pressione

Legenda pedici

i - Interna
 e - Esterna
 vap - Vapore
 sat - Saturazione

Legenda unità di misura

°C - Gradi centigradi
% - Percentuale
Pa - Pascal

Verifica Muffa

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1681	1595	1863	1875	2268	2625	2985	2900	2475	2030	1704	1678
$\theta_{si,min}$	°C	14,79	13,98	16,39	16,49	19,52	21,89	24,01	23,54	20,93	17,74	15,00	14,76
$f_{R,si,min}$	[-]	0,307	0,276	0,442	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,177	0,287

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Marzo

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,442

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,942

Verifica muffa:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Superficiale

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1345	1276	1490	1500	1814	2100	2388	2320	1980	1624	1363	1342
$\theta_{si,min}$	°C	11,37	10,58	12,93	13,03	15,98	18,29	20,35	19,88	17,35	14,25	11,58	11,34
$f_{R,si,min}$	[-]	-0,147	-0,132	-0,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,385	-0,176

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Aprile

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,000

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,942


Verifica condensa superficiale:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Interstiziale

Al fine di effettuare la verifica della formazione di condensa interstiziale, così come indicato nella UNI 13788, si è proceduto a suddividere gli strati che compongono la struttura in interfacce intese come substrati dello stesso materiale affinché questi non superino una resistenza termica di $0,25 \text{ m}^2\text{K/W}$. Le interfacce, così definite, ordinate dall'esterno verso l'interno, sono dettagliate in seguito:

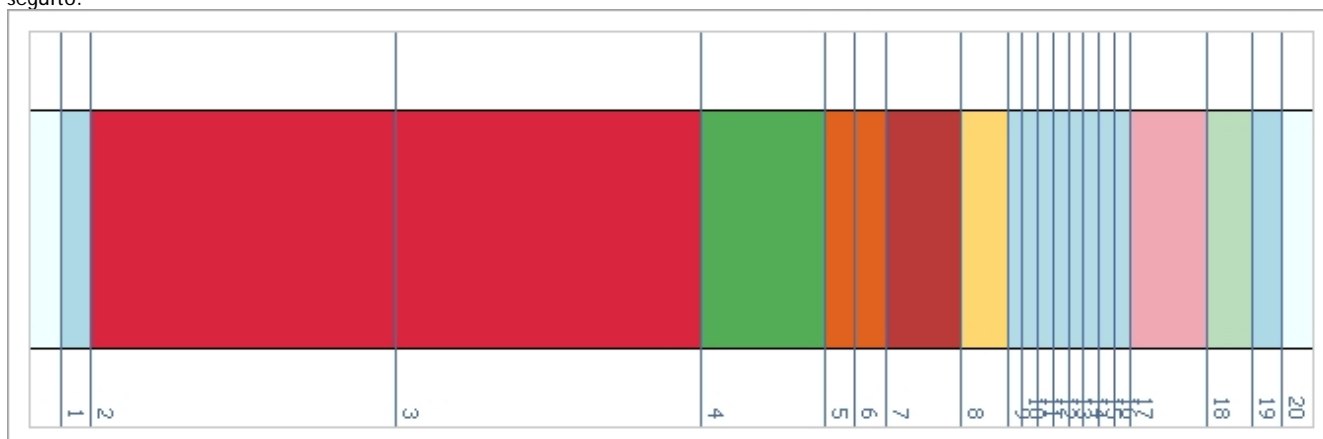

Int.	Descrizione interfaccia	Spessore [cm]	Resistenza [m²K/W]	Sd [m]
1	Aria esterna - Strato liminare esterno	-	-	-
2	Strato liminare esterno - Blocco da solaio cm 22 (202 kg/m²) [0]	-	0,040	-
3	Blocco da solaio cm 22 (202 kg/m²) [0] - Blocco da solaio cm 22 (202 kg/m²) [1]	10,0	0,165	0,90
4	Blocco da solaio cm 22 (202 kg/m²) [1] - Calcestruzzo armato (getto)	10,0	0,165	0,90
5	Calcestruzzo armato (getto) - Polistirene espanso, estruso senza pelle [0]	4,0	0,021	5,20
6	Polistirene espanso, estruso senza pelle [0] - Polistirene espanso, estruso senza pelle [1]	1,0	0,244	1,00
7	Polistirene espanso, estruso senza pelle [1] - Sottofondo in cls - malta di cemento	1,0	0,244	1,00
8	Sottofondo in cls - malta di cemento - Piastrelle in ceramica	2,5	0,018	1,50
9	Piastrelle in ceramica - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [0]	1,5	0,015	3,00
10	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [0] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [1]	0,5	0,227	0,74
11	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [1] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [2]	0,5	0,227	0,74
12	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [2] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [3]	0,5	0,227	0,74
13	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [3] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [4]	0,5	0,227	0,74
14	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [4] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [5]	0,5	0,227	0,74
15	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [5] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [6]	0,5	0,227	0,74
16	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [6] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [7]	0,5	0,227	0,74
17	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [7] - Sottofondo in cls - malta di	0,5	0,227	0,74

	cemento			
18	Sottofondo in cls - malta di cemento - Piastrelle in ceramica	2,5	0,018	1,50
19	Piastrelle in ceramica - Strato liminare interno	1,5	0,015	3,00
20	Strato liminare interno - Aria interna	-	0,170	-

Di seguito il dettaglio dei risultati di calcolo per ogni singola interfaccia sopra indicata:

Interf.		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Pv	978	881	1160	1267	1683	2000	2288	2220	1880	1456	1048	981
	Ps	1447	1373	1549	1845	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1589	1462
	θ	12,48	11,68	13,52	16,24	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	13,92	12,64
	φ	67,59	64,18	74,90	68,65	76,07	74,23	75,62	71,64	72,90	70,22	65,91	67,09
2	Pv	978	881	1160	1267	1683	2000	2288	2220	1880	1456	1048	981
	Ps	1457	1383	1558	1848	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1598	1472
	θ	12,58	11,79	13,61	16,26	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	14,00	12,74
	φ	67,14	63,70	74,47	68,55	76,07	74,23	75,62	71,64	72,90	70,22	65,55	66,65
3	Pv	992	896	1172	1276	1688	2004	2292	2224	1884	1462	1059	995
	Ps	1498	1426	1595	1860	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1634	1512
	θ	13,01	12,26	13,97	16,36	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	14,35	13,15
	φ	66,22	62,80	73,51	68,59	76,30	74,37	75,75	71,77	73,05	70,52	64,84	65,77
4	Pv	1006	911	1185	1284	1693	2008	2295	2228	1887	1468	1071	1008
	Ps	1539	1471	1633	1872	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1670	1554
	θ	13,43	12,73	14,34	16,46	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	14,69	13,57
	φ	65,32	61,91	72,55	68,63	76,52	74,51	75,87	71,89	73,20	70,83	64,14	64,89
5	Pv	1085	997	1257	1335	1722	2029	2317	2249	1909	1505	1140	1087
	Ps	1545	1476	1638	1873	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1675	1559
	θ	13,48	12,79	14,38	16,47	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	14,73	13,62
	φ	70,25	67,49	76,72	71,28	77,81	75,32	76,59	72,59	74,04	72,59	68,06	69,71
6	Pv	1101	1013	1270	1345	1727	2034	2321	2253	1913	1512	1153	1102
	Ps	1609	1545	1696	1891	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1730	1622
	θ	14,11	13,48	14,92	16,62	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	15,24	14,23
	φ	68,41	65,58	74,91	71,14	78,06	75,47	76,73	72,72	74,20	72,93	66,64	67,92
7	Pv	1116	1030	1284	1355	1733	2038	2325	2258	1918	1519	1166	1117
	Ps	1675	1616	1756	1908	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1788	1688
	θ	14,73	14,17	15,46	16,77	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	15,74	14,85
	φ	66,61	63,72	73,14	70,99	78,30	75,63	76,87	72,86	74,36	73,27	65,25	66,18
8	Pv	1139	1054	1305	1369	1741	2044	2332	2264	1924	1530	1186	1140
	Ps	1680	1621	1760	1910	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1792	1692
	θ	14,78	14,22	15,50	16,78	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	15,78	14,89
	φ	67,78	65,04	74,13	71,71	78,68	75,86	77,07	73,06	74,61	73,78	66,20	67,33
9	Pv	1185	1104	1346	1399	1757	2057	2344	2276	1936	1551	1226	1185
	Ps	1684	1626	1764	1911	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1795	1697
	θ	14,82	14,27	15,53	16,79	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	15,81	14,93
	φ	70,35	67,91	76,32	73,20	79,42	76,33	77,49	73,47	75,09	74,80	68,28	69,84
10	Pv	1196	1116	1356	1406	1761	2060	2347	2280	1939	1556	1236	1196
	Ps	1749	1695	1822	1927	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1850	1760
	θ	15,40	14,91	16,04	16,92	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	16,28	15,50
	φ	68,41	65,86	74,47	72,95	79,60	76,44	77,59	73,57	75,21	75,05	66,78	67,96
11	Pv	1208	1128	1367	1413	1765	2063	2350	2283	1943	1561	1245	1207
	Ps	1815	1766	1881	1944	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1906	1825
	θ	15,98	15,56	16,54	17,06	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	16,75	16,07
	φ	66,53	63,88	72,67	72,69	79,79	76,56	77,69	73,67	75,33	75,30	65,32	66,14
12	Pv	1219	1141	1377	1420	1769	2066	2354	2286	1946	1566	1255	1218
	Ps	1884	1841	1942	1961	2213	2694	3025	3099	2579	2073	1964	1893
	θ	16,57	16,20	17,04	17,20	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	17,22	16,64
	φ	64,71	61,97	70,91	72,43	79,97	76,67	77,79	73,77	75,45	75,55	63,90	64,37

13	Pv	1230	1153	1387	1428	1774	2069	2357	2289	1949	1571	1265	1230
	Ps	1955	1918	2004	1978	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2024	1962
	θ	17,15	16,85	17,54	17,33	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	17,69	17,21
	φ	62,94	60,12	69,21	72,18	80,15	76,79	77,90	73,87	75,57	75,80	62,51	62,65
14	Pv	1242	1165	1397	1435	1778	2072	2360	2292	1952	1577	1275	1241
	Ps	2028	1998	2069	1995	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2084	2034
	θ	17,73	17,49	18,05	17,47	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	18,17	17,78
	φ	61,22	58,32	67,55	71,92	80,34	76,90	78,00	73,97	75,69	76,05	61,15	60,99
15	Pv	1253	1177	1408	1442	1782	2075	2363	2295	1955	1582	1284	1252
	Ps	2104	2080	2135	2012	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2147	2109
	θ	18,31	18,13	18,55	17,61	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	18,64	18,35
	φ	59,56	56,59	65,93	71,66	80,52	77,02	78,10	74,07	75,81	76,30	59,83	59,37
16	Pv	1264	1190	1418	1449	1786	2078	2366	2298	1958	1587	1294	1263
	Ps	2182	2166	2203	2030	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2211	2185
	θ	18,90	18,78	19,05	17,74	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	19,11	18,92
	φ	57,95	54,92	64,36	71,40	80,70	77,13	78,20	74,16	75,93	76,55	58,54	57,80
17	Pv	1276	1202	1428	1456	1790	2081	2369	2301	1961	1592	1304	1274
	Ps	2263	2255	2273	2047	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2277	2264
	θ	19,48	19,42	19,55	17,88	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	19,58	19,49
	φ	56,38	53,30	62,82	71,15	80,89	77,25	78,30	74,26	76,05	76,80	57,27	56,28
18	Pv	1299	1227	1449	1471	1798	2088	2375	2307	1967	1603	1324	1297
	Ps	2269	2262	2278	2048	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2282	2271
	θ	19,53	19,48	19,59	17,89	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	19,62	19,54
	φ	57,24	54,22	63,58	71,81	81,26	77,48	78,51	74,47	76,30	77,31	58,01	57,12
19	Pv	1345	1276	1490	1500	1814	2100	2388	2320	1980	1624	1363	1342
	Ps	2275	2268	2283	2050	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2286	2276
	θ	19,56	19,52	19,62	17,90	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	19,65	19,57
	φ	59,12	56,27	65,26	73,20	82,00	77,94	78,93	74,87	76,78	78,33	59,63	58,97
20	Pv	1345	1276	1490	1500	1814	2100	2388	2320	1980	1624	1363	1342
	Ps	2337	2337	2337	2063	2213	2694	3025	3099	2579	2073	2337	2337
	θ	20,00	20,00	20,00	18,00	19,12	22,32	24,24	24,64	21,60	18,08	20,00	20,00
	φ	57,55	54,61	63,76	72,73	82,00	77,94	78,93	74,87	76,78	78,33	58,34	57,43

Legenda

Int. Numero interfaccia
 P_v Pressione di vapore [Pa]
 φ Umidità relativa [%]

θ Temperatura [°C]
 P_s Pressione di saturazione [Pa]

ESITO VERIFICA: **Verificato**


La struttura non presenta condensa interstiziale







Di seguito, i diagrammi delle temperature, delle pressioni e delle umidità :

Diagrammi delle pressioni e delle temperature

Legenda

- Temperatura
- Pressione di vapore
- Pressione di saturazione
- Umidità

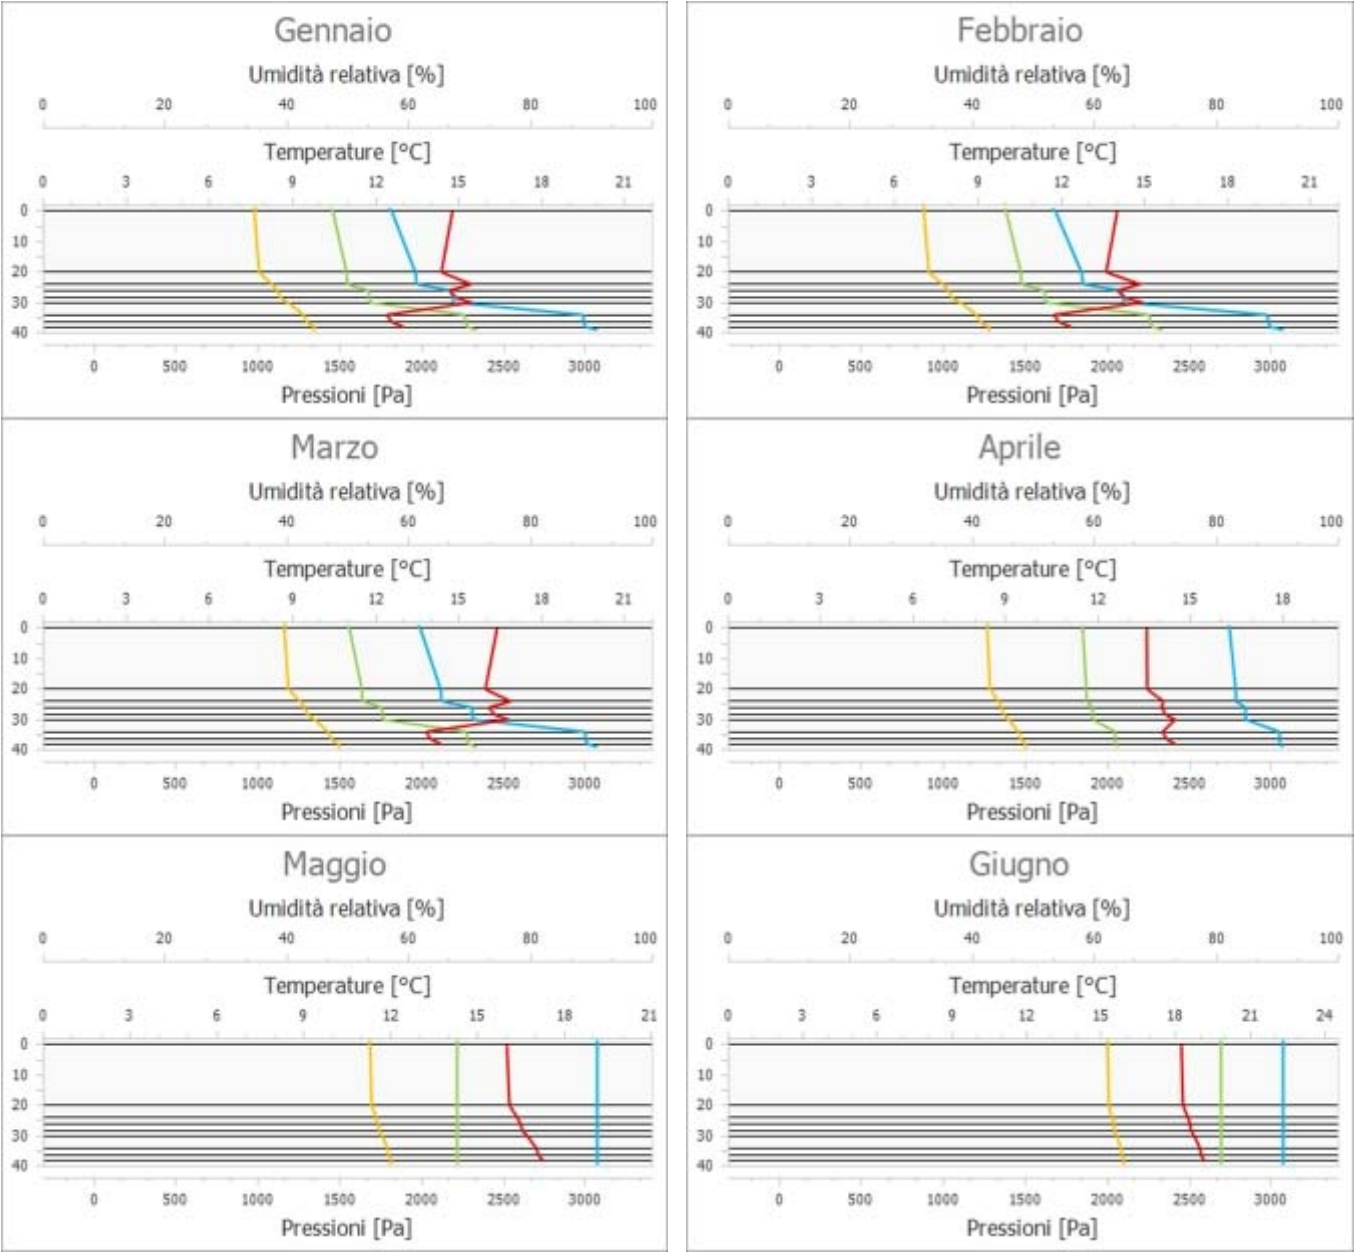

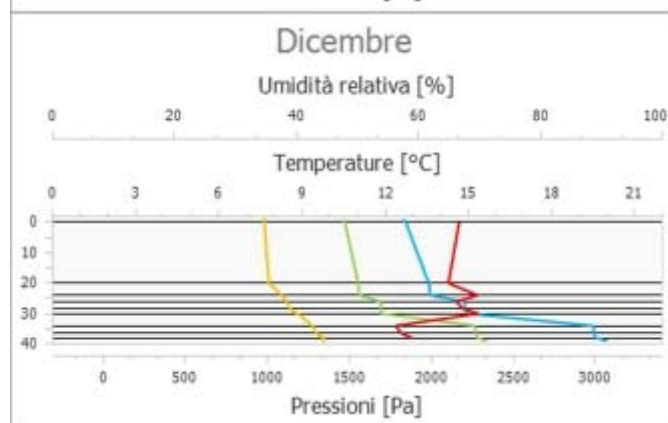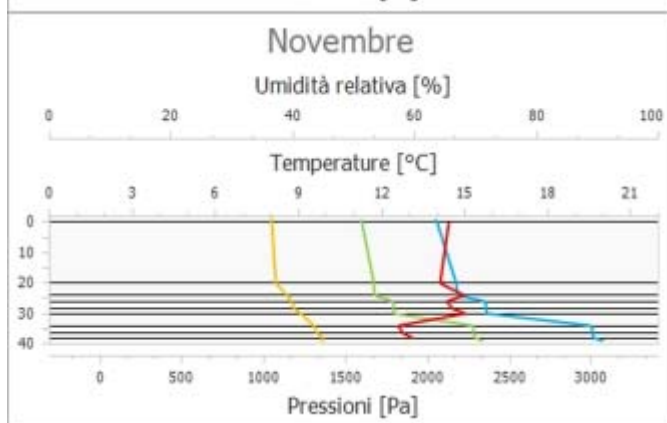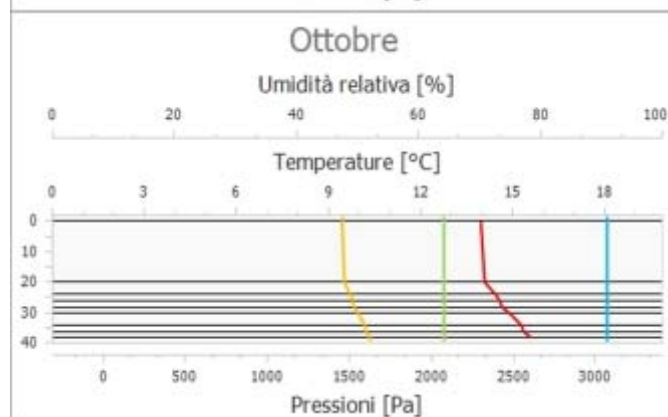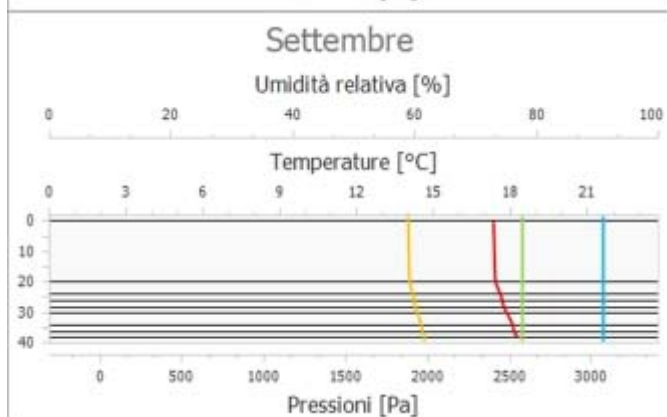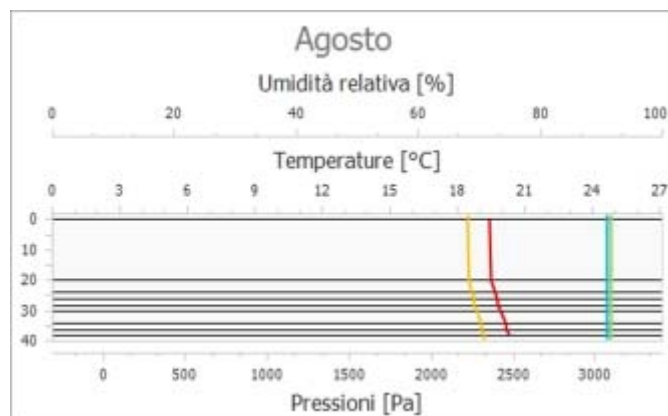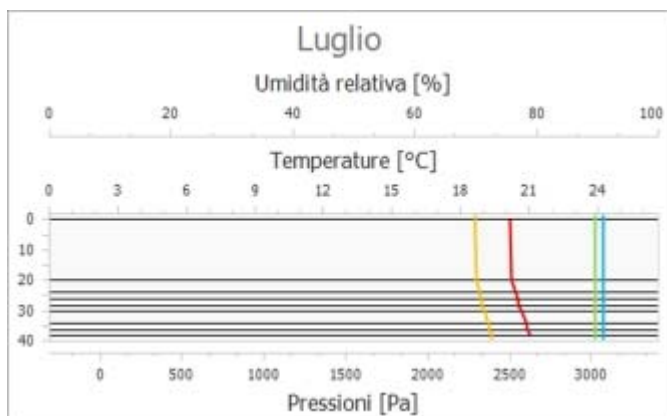

Metodo di calcolo	Classe di concentrazione del vapore all'interno
Classe di concentrazione:	Classe 3 - Alloggi senza ventilazione meccanica controllata
Umidità critica (ϕ_{cr}) muffa:	0.80 [-]
Umidità critica (ϕ_{cr}) condensa:	1.00 [-]

Condizioni a contorno

Mese	θ_e [°C]	φ_e [%]	$P_{vap,e}$ [Pa]	$P_{sat,e}$ [Pa]	θ_i [°C]	φ_i [%]	$P_{vap,i}$ [Pa]	$P_{sat,i}$ [Pa]
Gennaio	8,60	76,63	856	1117	20,00	58,22	1361	2337
Febbraio	7,60	73,80	770	1043	20,00	56,06	1310	2337
Marzo	9,90	83,39	1017	1219	20,00	63,12	1475	2337
Aprile	13,30	72,99	1114	1527	18,00	70,39	1452	2063
Maggio	16,90	77,20	1486	1924	18,00	82,20	1696	2063
Giugno	20,90	71,74	1772	2470	20,90	75,79	1872	2470
Luglio	23,30	71,06	2032	2859	23,30	74,56	2132	2859
Agosto	23,80	66,93	1972	2947	23,80	70,32	2072	2947
Settembre	20,00	71,22	1664	2337	20,00	75,50	1764	2337
Ottobre	15,60	72,45	1283	1771	18,00	74,63	1540	2063
Novembre	10,40	72,87	919	1261	20,00	58,17	1359	2337
Dicembre	8,80	75,85	859	1132	20,00	58,04	1356	2337

Legenda simboli

θ - Temperatura
 φ - Umidità relativa
 P - Pressione

Legenda pedici

i - Interna
 e - Esterna
 vap - Vapore
 sat - Saturazione

Legenda unità di misura

°C - Gradi centigradi
% - Percentuale
Pa - Pascal

Verifica Muffa

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1701	1638	1844	1815	2120	2340	2665	2590	2205	1924	1699	1695
$\theta_{si,min}$	°C	14,97	14,38	16,23	15,98	18,43	20,02	22,14	21,67	19,07	16,90	14,95	14,92
$f_{R,si,min}$	[-]	0,558	0,547	0,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,474	0,546

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Marzo

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,627

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,968

Verifica muffa:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Superficiale

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$P_{sat}(\theta_{si})$	Pa	1361	1310	1475	1452	1696	1872	2132	2072	1764	1540	1359	1356
$\theta_{si,min}$	°C	11,55	10,98	12,78	12,54	14,92	16,47	18,52	18,07	15,54	13,43	11,53	11,50
$f_{R,si,min}$	[-]	0,259	0,273	0,285	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,118	0,241

Legenda

$P_{sat}(\theta_{si})$ Pressione di saturazione minima accettabile sulla superficie
 $f_{R,si,min}$ Fattore di temperatura minimo accettabile sulla superficie

$\theta_{si,min}$ Temperatura superficiale minima accettabile

Mese critico:

Marzo

Fattore di temperatura del mese critico:

$f_{R,si,max}$

0,285

Fattore di temperatura del componente:

$f_{R,si}$

0,968


Verifica condensa superficiale:

$(f_{R,si,max} \leq f_{R,si})$

Verificato

Verifica Condensa Interstiziale

Al fine di effettuare la verifica della formazione di condensa interstiziale, così come indicato nella UNI 13788, si è proceduto a suddividere gli strati che compongono la struttura in interfacce intese come substrati dello stesso materiale affinché questi non superino una resistenza termica di 0,25 m²K/W. Le interfacce, così definite, ordinate dall'esterno verso l'interno, sono dettagliate in seguito:

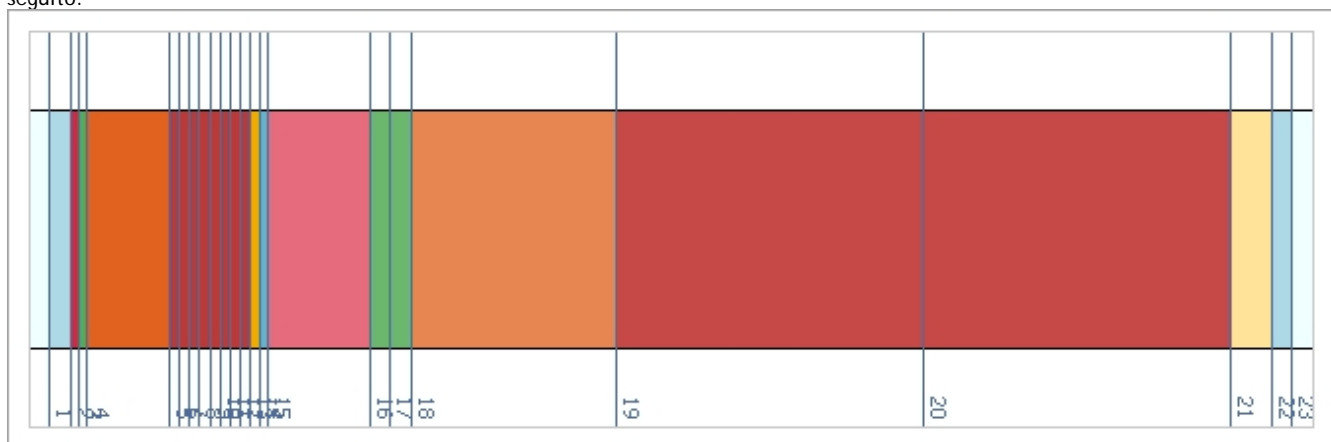

Int.	Descrizione interfaccia	Spessore [cm]	Resistenza [m ² K/W]	Sd [m]
1	Aria esterna - Strato liminare esterno	-	-	-
2	Strato liminare esterno - Impermeabilizzazione con bitume	-	0,040	-
3	Impermeabilizzazione con bitume - Impermeabilizzazione con bitume	0,4	0,024	200,00
4	Impermeabilizzazione con bitume - Malta di cemento	0,4	0,024	200,00
5	Malta di cemento - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [0]	4,0	0,035	4,00
6	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [0] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [1]	0,5	0,227	0,74
7	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [1] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [2]	0,5	0,227	0,74
8	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [2] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [3]	0,5	0,227	0,74
9	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [3] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [4]	0,5	0,227	0,74
10	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [4] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [5]	0,5	0,227	0,74
11	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [5] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [6]	0,5	0,227	0,74
12	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [6] - Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [7]	0,5	0,227	0,74
13	Stiferite GT - Pannello sandwich costituito da isolnte in schiuma polyiso espansa rivestito con duotwin green. [7] - Impermeabilizzazione con bitume	0,5	0,227	0,74
14	Impermeabilizzazione con bitume - Impermeabilizzazione con bitume	0,4	0,024	200,00
15	Impermeabilizzazione con bitume - Malta di cemento	0,4	0,024	200,00
16	Malta di cemento - Polistirene espanso, estruso senza pelle [0]	5,0	0,043	5,00
17	Polistirene espanso, estruso senza pelle [0] - Polistirene espanso, estruso senza pelle [1]	1,0	0,244	1,00
18	Polistirene espanso, estruso senza pelle [1] - Sottofondo in cls - malta di cemento	1,0	0,244	1,00

19	Sottofondo in cls - malta di cemento - Malta di cemento + Calcestruzzo armato + Soletta (blocchi in laterizio + travetti in calcestruzzo) (30 cm) [0]	10,0	0,071	6,00
20	Malta di cemento + Calcestruzzo armato + Soletta (blocchi in laterizio + travetti in calcestruzzo) (30 cm) [0] - Malta di cemento + Calcestruzzo armato + Soletta (blocchi in laterizio + travetti in calcestruzzo) (30 cm) [1]	15,0	0,185	15,00
21	Malta di cemento + Calcestruzzo armato + Soletta (blocchi in laterizio + travetti in calcestruzzo) (30 cm) [1] - Malta di calce o di calce e cemento	15,0	0,185	15,00
22	Malta di calce o di calce e cemento - Strato liminare interno	2,0	0,022	0,54
23	Strato liminare interno - Aria interna	-	0,100	-

Di seguito il dettaglio dei risultati di calcolo per ogni singola interfaccia sopra indicata:

Interf.		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Pv	856	770	1017	1114	1486	1772	2032	1972	1664	1283	919	859
	Ps	1117	1043	1219	1527	1924	2470	2859	2947	2337	1771	1261	1132
	θ	8,60	7,60	9,90	13,30	16,90	20,90	23,30	23,80	20,00	15,60	10,40	8,80
	φ	76,63	73,80	83,39	72,99	77,20	71,74	71,06	66,93	71,22	72,45	72,87	75,85
2	Pv	856	770	1017	1114	1486	1772	2032	1972	1664	1283	919	859
	Ps	1128	1055	1230	1533	1926	2470	2859	2947	2337	1775	1271	1143
	θ	8,75	7,76	10,03	13,36	16,91	20,90	23,30	23,80	20,00	15,63	10,52	8,95
	φ	75,87	72,99	82,66	72,70	77,13	71,74	71,06	66,93	71,22	72,31	72,27	75,11
3	Pv	974	897	1124	1193	1535	1796	2055	1996	1688	1343	1022	975
	Ps	1135	1062	1236	1536	1927	2470	2859	2947	2337	1777	1277	1150
	θ	8,83	7,86	10,11	13,40	16,92	20,90	23,30	23,80	20,00	15,65	10,60	9,03
	φ	85,84	84,45	90,93	77,68	79,64	72,69	71,88	67,73	72,22	75,60	80,00	84,82
4	Pv	1092	1023	1232	1273	1584	1819	2079	2019	1711	1403	1125	1092
	Ps	1141	1069	1243	1540	1928	2470	2859	2947	2337	1779	1284	1157
	θ	8,92	7,95	10,19	13,43	16,93	20,90	23,30	23,80	20,00	15,67	10,67	9,12
	φ	95,70	95,75	99,11	82,64	82,15	73,64	72,70	68,52	73,23	78,89	87,66	94,41
5	Pv	1095	1026	1234	1274	1585	1820	2079	2019	1712	1405	1127	1094
	Ps	1151	1079	1252	1545	1930	2470	2859	2947	2337	1782	1293	1166
	θ	9,05	8,09	10,30	13,49	16,94	20,90	23,30	23,80	20,00	15,69	10,78	9,24
	φ	95,08	95,08	98,53	82,46	82,14	73,66	72,72	68,54	73,25	78,82	87,19	93,81
6	Pv	1095	1026	1234	1274	1585	1820	2079	2020	1712	1405	1128	1095
	Ps	1218	1148	1316	1580	1940	2470	2859	2947	2337	1802	1355	1233
	θ	9,89	9,00	11,04	13,83	17,02	20,90	23,30	23,80	20,00	15,87	11,49	10,07
	φ	89,89	89,40	93,78	80,64	81,73	73,66	72,72	68,54	73,25	77,94	83,21	88,78
7	Pv	1096	1027	1234	1275	1585	1820	2079	2020	1712	1405	1128	1095
	Ps	1289	1221	1382	1616	1950	2470	2859	2947	2337	1823	1420	1303
	θ	10,73	9,92	11,79	14,18	17,11	20,90	23,30	23,80	20,00	16,05	12,20	10,89
	φ	85,01	84,10	89,30	78,87	81,32	73,66	72,72	68,54	73,25	77,08	79,44	84,05
8	Pv	1096	1027	1235	1275	1586	1820	2079	2020	1712	1405	1128	1095
	Ps	1363	1298	1452	1653	1960	2470	2859	2947	2337	1844	1488	1376
	θ	11,57	10,83	12,53	14,53	17,19	20,90	23,30	23,80	20,00	16,23	12,90	11,72
	φ	80,43	79,16	85,05	77,13	80,91	73,67	72,72	68,55	73,26	76,22	75,86	79,60
9	Pv	1096	1028	1235	1275	1586	1820	2079	2020	1712	1406	1129	1096
	Ps	1440	1379	1524	1690	1970	2470	2859	2947	2337	1865	1558	1453
	θ	12,41	11,75	13,28	14,87	17,27	20,90	23,30	23,80	20,00	16,40	13,61	12,55
	φ	76,12	74,53	81,03	75,45	80,51	73,67	72,73	68,55	73,26	75,38	72,46	75,42
10	Pv	1097	1028	1236	1276	1586	1820	2079	2020	1712	1406	1129	1096
	Ps	1522	1464	1600	1729	1980	2470	2859	2947	2337	1886	1631	1534
	θ	13,25	12,66	14,02	15,22	17,35	20,90	23,30	23,80	20,00	16,58	14,32	13,37
	φ	72,07	70,21	77,22	73,80	80,10	73,67	72,73	68,55	73,26	74,55	69,23	71,48
11	Pv	1097	1029	1236	1276	1586	1820	2080	2020	1712	1406	1130	1097
	Ps	1608	1554	1679	1767	1990	2470	2859	2947	2337	1907	1707	1618
	θ	14,09	13,58	14,77	15,57	17,43	20,90	23,30	23,80	20,00	16,76	15,03	14,20
	φ	68,26	66,17	73,61	72,19	79,70	73,68	72,73	68,55	73,27	73,73	66,16	67,77

12	Pv	1098	1029	1236	1276	1586	1820	2080	2020	1712	1406	1130	1097
	Ps	1697	1649	1761	1807	2000	2470	2859	2947	2337	1929	1787	1707
	θ	14,94	14,49	15,51	15,91	17,51	20,90	23,30	23,80	20,00	16,93	15,73	15,02
	φ	64,68	62,39	70,19	70,62	79,31	73,68	72,74	68,56	73,27	72,91	63,24	64,28
13	Pv	1098	1029	1237	1277	1587	1820	2080	2020	1712	1406	1130	1098
	Ps	1791	1749	1847	1847	2011	2470	2859	2947	2337	1950	1869	1800
	θ	15,78	15,41	16,26	16,26	17,59	20,90	23,30	23,80	20,00	17,11	16,44	15,85
	φ	61,30	58,85	66,95	69,09	78,91	73,68	72,74	68,56	73,28	72,11	60,47	60,98
14	Pv	1216	1156	1344	1356	1636	1844	2103	2044	1736	1466	1234	1214
	Ps	1801	1760	1856	1852	2012	2470	2859	2947	2337	1953	1878	1810
	θ	15,86	15,50	16,33	16,29	17,60	20,90	23,30	23,80	20,00	17,13	16,52	15,94
	φ	67,53	65,68	72,41	73,21	81,32	74,63	73,56	69,36	74,28	75,10	65,69	67,09
15	Pv	1335	1283	1452	1435	1685	1867	2127	2067	1759	1526	1337	1331
	Ps	1811	1771	1866	1856	2013	2470	2859	2947	2337	1955	1887	1820
	θ	15,95	15,59	16,41	16,33	17,61	20,90	23,30	23,80	20,00	17,15	16,59	16,02
	φ	73,68	72,43	77,82	77,31	83,72	75,58	74,38	70,15	75,28	78,09	70,85	73,14
16	Pv	1338	1286	1454	1437	1686	1868	2127	2068	1760	1528	1339	1334
	Ps	1830	1791	1883	1864	2015	2470	2859	2947	2337	1959	1903	1838
	θ	16,11	15,77	16,55	16,40	17,62	20,90	23,30	23,80	20,00	17,18	16,72	16,18
	φ	73,09	71,80	77,26	77,09	83,70	75,61	74,40	70,17	75,31	78,00	70,38	72,56
17	Pv	1338	1286	1455	1437	1686	1868	2127	2068	1760	1528	1340	1334
	Ps	1938	1906	1980	1908	2026	2470	2859	2947	2337	1983	1997	1945
	θ	17,01	16,75	17,35	16,77	17,71	20,90	23,30	23,80	20,00	17,37	17,48	17,07
	φ	69,05	67,48	73,47	75,31	83,25	75,61	74,40	70,17	75,31	77,08	67,10	68,62
18	Pv	1339	1287	1456	1438	1687	1868	2127	2068	1760	1529	1341	1335
	Ps	2052	2028	2083	1954	2037	2470	2859	2947	2337	2007	2095	2057
	θ	17,92	17,73	18,15	17,14	17,80	20,90	23,30	23,80	20,00	17,56	18,24	17,95
	φ	65,25	63,45	69,89	73,58	82,81	75,61	74,41	70,18	75,32	76,18	64,00	64,91
19	Pv	1342	1291	1459	1440	1688	1869	2128	2069	1761	1530	1344	1338
	Ps	2086	2065	2114	1967	2040	2470	2859	2947	2337	2014	2124	2090
	θ	18,18	18,02	18,39	17,25	17,82	20,90	23,30	23,80	20,00	17,62	18,47	18,21
	φ	64,35	62,50	69,02	73,19	82,75	75,64	74,43	70,20	75,35	76,00	63,25	64,03
20	Pv	1351	1300	1467	1446	1692	1870	2130	2070	1763	1535	1351	1347
	Ps	2178	2164	2195	2003	2049	2470	2859	2947	2337	2032	2202	2180
	θ	18,86	18,76	18,99	17,53	17,89	20,90	23,30	23,80	20,00	17,76	19,04	18,88
	φ	62,06	60,09	66,82	72,20	82,58	75,71	74,49	70,26	75,42	75,54	61,37	61,79
21	Pv	1360	1310	1475	1452	1696	1872	2132	2072	1764	1539	1359	1356
	Ps	2272	2267	2280	2039	2057	2470	2859	2947	2337	2051	2282	2273
	θ	19,55	19,51	19,60	17,81	17,96	20,90	23,30	23,80	20,00	17,90	19,62	19,56
	φ	59,86	57,79	64,70	71,21	82,42	75,79	74,56	70,32	75,50	75,07	59,55	59,64
22	Pv	1361	1310	1475	1452	1696	1872	2132	2072	1764	1540	1359	1356
	Ps	2284	2279	2290	2043	2058	2470	2859	2947	2337	2053	2292	2285
	θ	19,63	19,60	19,67	17,85	17,96	20,90	23,30	23,80	20,00	17,92	19,69	19,64
	φ	59,57	57,48	64,42	71,07	82,39	75,79	74,56	70,32	75,50	75,00	59,30	59,36
23	Pv	1361	1310	1475	1452	1696	1872	2132	2072	1764	1540	1359	1356
	Ps	2337	2337	2337	2063	2063	2470	2859	2947	2337	2063	2337	2337
	θ	20,00	20,00	20,00	18,00	18,00	20,90	23,30	23,80	20,00	18,00	20,00	20,00
	φ	58,22	56,06	63,12	70,39	82,20	75,79	74,56	70,32	75,50	74,63	58,17	58,04

Legenda

Int. Numero interfaccia
 P_v Pressione di vapore [Pa]
 φ Umidità relativa [%]

θ Temperatura [°C]
 P_s Pressione di saturazione [Pa]

ESITO VERIFICA: **Verificato**


La struttura non presenta condensa interstiziale







Di seguito, i diagrammi delle temperature, delle pressioni e delle umidità :

Diagrammi delle pressioni e delle temperature

Legenda

- Temperatura
- Pressione di vapore
- Pressione di saturazione
- Umidità

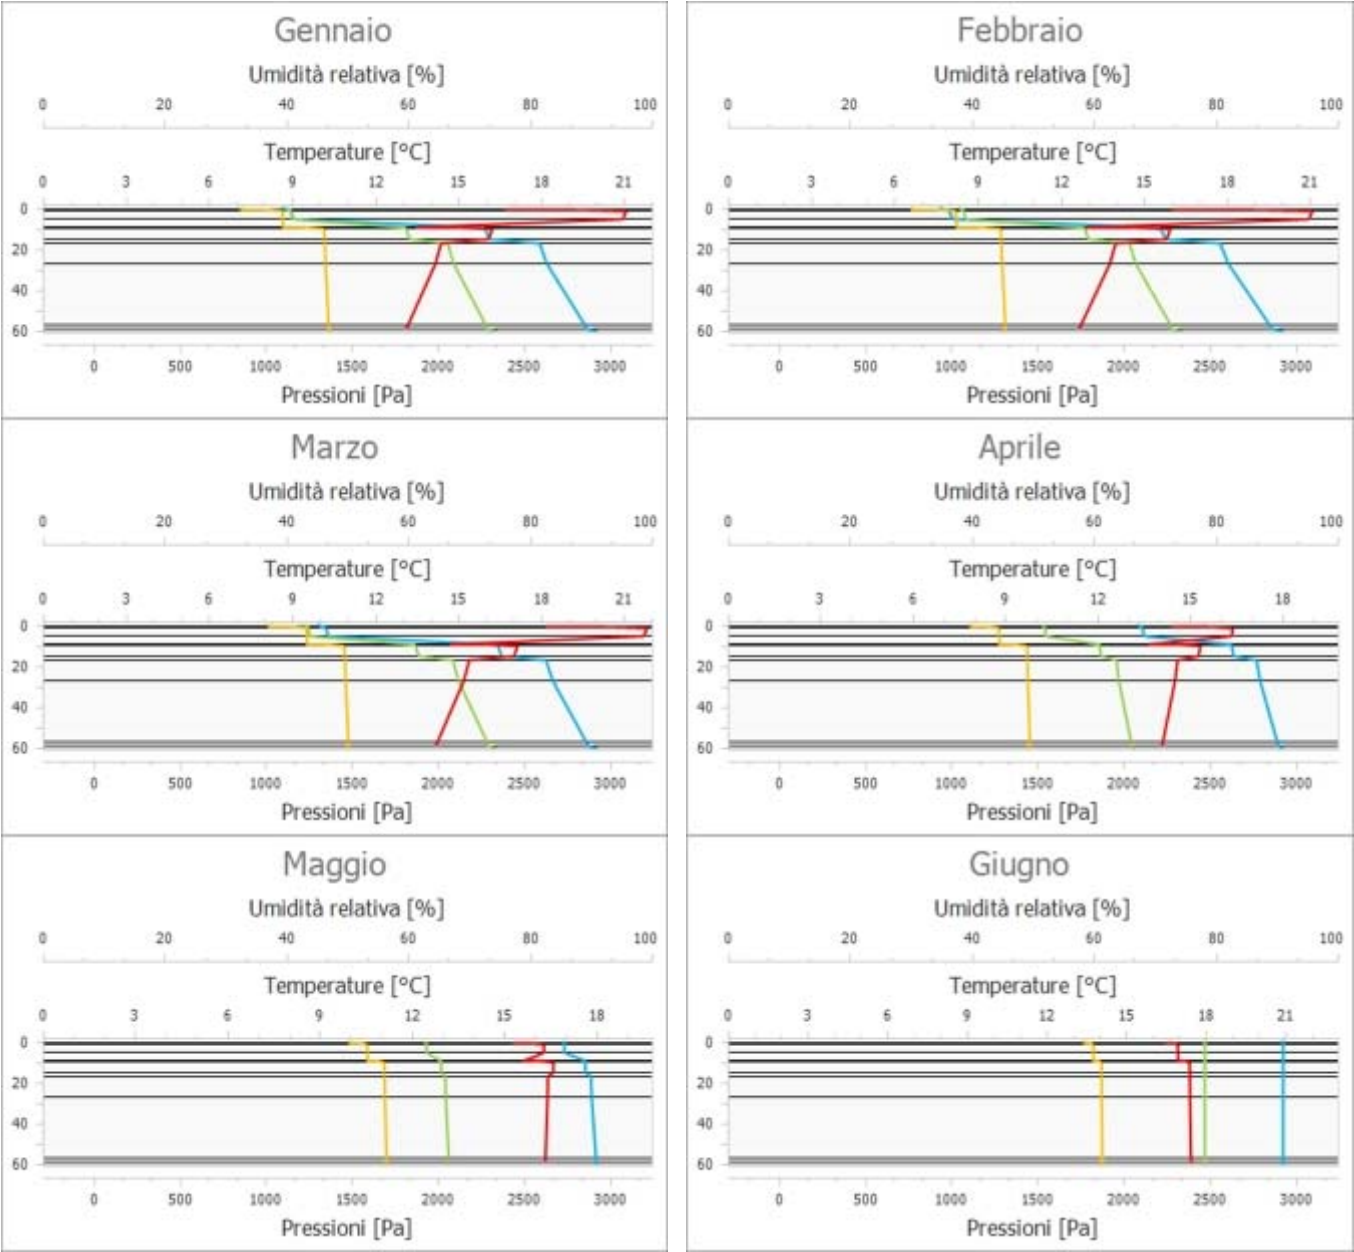

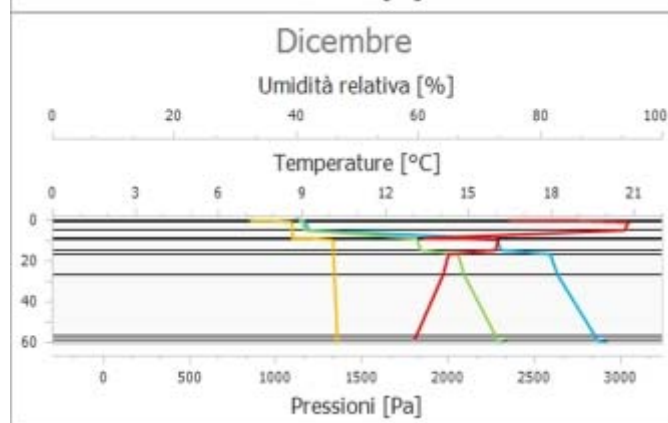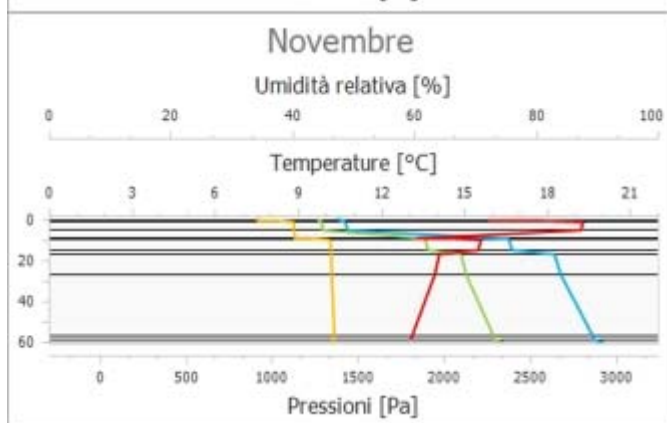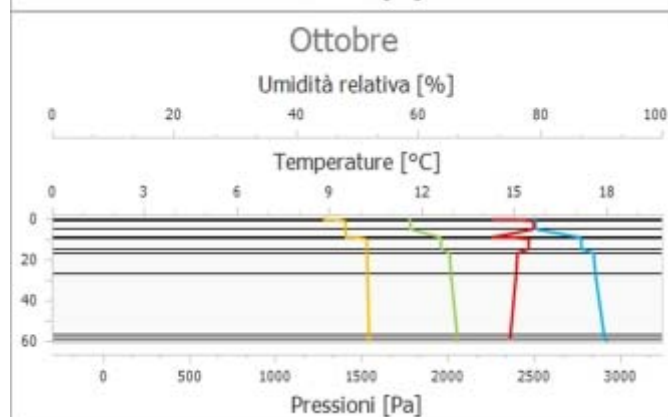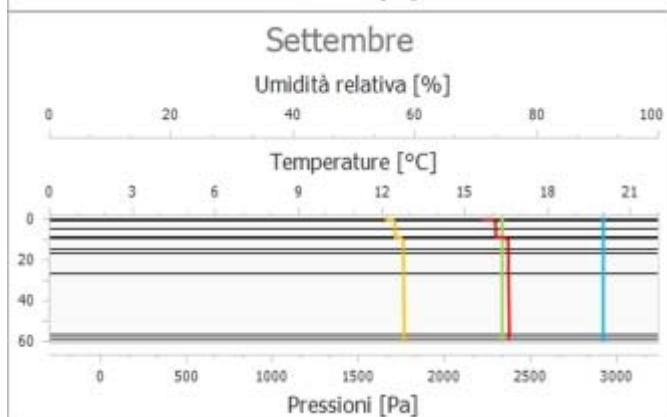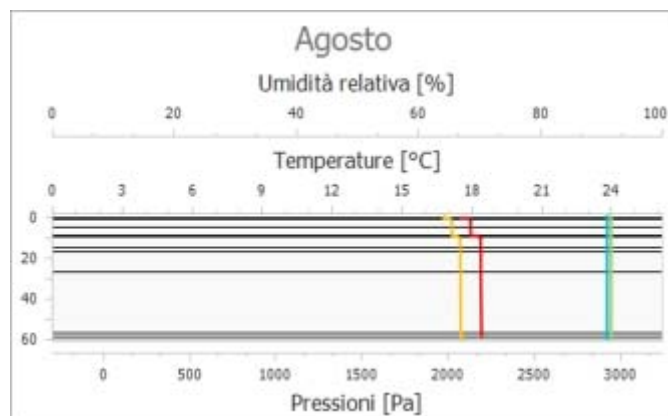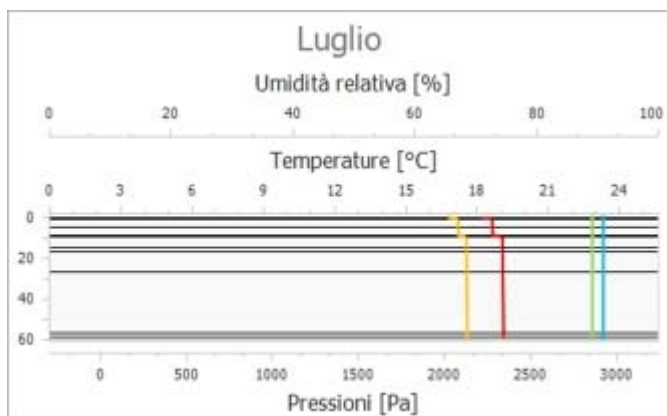

Descrizione intervento	Intervento su infissi: <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione infissi esistenti con PVC 5 camere cave e vetri 6/7-12-6/7BE GAS Argon
Tipologia	Intervento su componenti trasparenti dell'involucro
Costo globale previsto dell'intervento [€]	400000,00


Di seguito sono elencate le soluzioni/miglioramenti ipotizzati nell'intervento:


COMPONENTI				
N°	Pre - intervento		Post - intervento	
	Descrizione	U (W/m²K)	Descrizione	U (W/m²K)
48	FE 120x120 - Infisso (120x120) con telaio metallo e vetro doppio	3,300	BE 120x120-PROG - Infisso (120x120) con PVC e vetro doppio	1,300
16	FE 80x120 - Infisso (80x220) con telaio metallo e vetro doppio	3,300	FE 80x120-PROG - Infisso (80x220) con PVC e vetro doppio	1,300
18	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	3,300	FE 60x120-PROG - Infisso (60x220) con PVC e vetro doppio	1,300
48	BE 120x220 - Infisso (120x220) con telaio metallo e vetro doppio	3,300	BE 120x220-PROG - Infisso (120x220) con PVC e vetro doppio	1,300
6	FE 60x120 - Infisso (60x220) con telaio metallo e vetro doppio	3,300	FE 60x120-PROG - Infisso (60x220) con PVC e vetro doppio	1,300

Le modifiche sopra indicate hanno consentito di analizzare la seguente situazione prestazionale post-intervento:


Indice	U.M.	Pre-scenario	Post-scenario	Variazione
Globale				
Energia primaria totale non rinnovabile [EPgl,nren]	kWh/m²	135,61	129,13	-6,474 (-4,8%)
Energia primaria totale rinnovabile [EPgl,ren]	kWh/m²	1,20	1,19	-0,019 (-1,6%)
Energia primaria globale [EPgl,tot]	kWh/m²	136,81	130,32	-6,493 (-4,7%)
Costo produzione energia	€	51257,91	50367,10	-890,805 (-1,7%)
Produzione di CO2	kg/m² anno	47,16	46,01	-1,149 (-2,4%)
Tempo di ritorno			26,0 anni	-
Climatizzazione invernale				
Indice di prestazione termica utile [EPH,nd]	kWh/m²	21,57	17,28	-4,290 (-19,9%)
Efficienza media stagionale [eta H]		0,48	0,46	-0,019 (-3,9%)
Energia primaria non rinnovabile [EPH,nren]	kWh/m²	44,88	37,43	-7,458 (-16,6%)
Energia primaria rinnovabile [EPH,ren]	kWh/m²	0,29	0,25	-0,041 (-14,1%)
Energia primaria totale [EPH,tot]	kWh/m²	45,17	37,67	-7,498 (-16,6%)
Climatizzazione estiva				
Indice di prestazione termica utile [EPC,nd]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Efficienza media stagionale [eta C]		0,00	0,00	-
Energia primaria non rinnovabile [EPC,nren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria rinnovabile [EPC,ren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria totale [EPC,tot]	kWh/m²	0,00	0,00	-


CARATTERISTICHE TERMICHE COMPONENTI FINESTRATI

Cod.		Tipologia serramento	Descrizione																		
BE 120x120-PROG	Singolo	Infisso (120x120) con PVC e vetro doppio																			
Dati Vetro			<div>Geometria Analitica</div> <div></div>																		
Tipo		Vetrata doppia - Una lastra con trattamento superficiale - Gas:Argon																			
Trasmittanza (U_g)		1,300 W/m ² K																			
Emissività (ϵ)		≤ 0,05																			
Trasmittanza di energia solare ($g_{gl,n}$)		0,670																			
Distanziatore		Metallo																			
Trasm. term. lineare distanziatore (Ψ_g)		0,080 W/K																			
Area (A_g)		1,100 m ²																			
Perimetro (l_g)		6,400 m																			
Dati Telaio																					
Tipo		PVC - Profilo vuoto - con cinque camere cave																			
Trasmittanza (U_f)		1,200 W/m ² K																			
Area (A_f)		0,340 m ²																			
Dati Infisso																					
Trasmittanza (U_w)		1,632 W/m ² K																			
Area (A_w)		1,440 m ²																			
Perimetro (l_w)		4,800 m																			
Fattore di telaio (F_f)		0,236																			
			<table><tr><td>Larghezza finestra</td><td>1,200 m</td></tr><tr><td>Altezza finestra</td><td>1,200 m</td></tr><tr><td>Numero ante</td><td>2</td></tr><tr><td>Spessore telai laterali</td><td>0,050 m</td></tr><tr><td>Spessore telai centrali</td><td>0,100 m</td></tr><tr><td>Spessore telai superiore</td><td>0,050 m</td></tr><tr><td>Spessore telai inferiore</td><td>0,050 m</td></tr><tr><td>Numero ante orizzontali</td><td>1</td></tr><tr><td>Spessore telai orizzontali</td><td>0,000 m</td></tr></table>	Larghezza finestra	1,200 m	Altezza finestra	1,200 m	Numero ante	2	Spessore telai laterali	0,050 m	Spessore telai centrali	0,100 m	Spessore telai superiore	0,050 m	Spessore telai inferiore	0,050 m	Numero ante orizzontali	1	Spessore telai orizzontali	0,000 m
Larghezza finestra	1,200 m																				
Altezza finestra	1,200 m																				
Numero ante	2																				
Spessore telai laterali	0,050 m																				
Spessore telai centrali	0,100 m																				
Spessore telai superiore	0,050 m																				
Spessore telai inferiore	0,050 m																				
Numero ante orizzontali	1																				
Spessore telai orizzontali	0,000 m																				

Cod.		Tipologia serramento		Descrizione	
FE 80x120-PROG		Singolo		Infisso (80x220) con PVC e vetro doppio	
Dati Vetro				Geometria Analitica	
Tipo		Vetrata doppia - Una lastra con trattamento superficiale - Gas:Argon			
Trasmittanza (U _g)		1,300 W/m²K			
Emissività (ε)		≤ 0,05			
Trasmittanza di energia solare (g _{gl,n})		0,670			
Distanziatore		Metallo			
Trasm. term. lineare distanziatore (Ψ _g)		0,080 W/K			
Area (A _g)		0,715 m²			
Perimetro (l _g)		3,500 m			
Dati Telaio					
Tipo		PVC - Profilo vuoto - con cinque camere cave			
Trasmittanza (U _f)		1,200 W/m²K			
Area (A _f)		0,245 m²			
Dati Infisso				Larghezza finestra0,800 m	
Trasmittanza (U _w)		1,566 W/m²K		Altezza finestra1,200 m	
				Numero ante1	
				Spessore telai laterali0,075 m	
				Spessore telai centrali0,000 m	

Area (A_W)	0,960 m ²	Spessore telai superiore	0,050 m
Perimetro (I_W)	4,000 m	Spessore telai inferiore	0,050 m
Fattore di telaio (F_f)	0,255	Numero ante orizzontali	1
		Spessore telai orizzontali	0,000 m

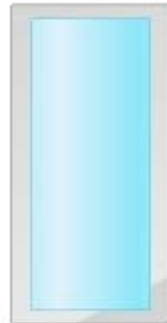Cod.	Tipologia serramento		Descrizione			
FE 60X120-PROG	Singolo	Infisso (60x220)	con PVC e vetro doppio			
Dati Vetro			Geometria Analitica			
Tipo		Vetrata doppia - Una lastra con trattamento superficiale - Gas:Argon				
Trasmittanza (U _g)		1,300 W/m²K				
Emissività (ε)		≤ 0,05				
Trasmittanza di energia solare (g _{gl,n})		0,670				
Distanziatore		Metallo				
Trasm. term. lineare distanziatore (Ψ _g)		0,080 W/K				
Area (A _g)		0,495 m²				
Perimetro (I _g)		3,100 m				
Dati Telaio						
Tipo		PVC - Profilo vuoto - con cinque camere cave				
Trasmittanza (U _f)		1,200 W/m²K				
Area (A _f)		0,225 m²				
Dati Infisso			Larghezza finestra		0,600 m	
Trasmittanza (U _w)		1,613 W/m²K		Altezza finestra		1,200 m
Area (A _w)		0,720 m²		Numero ante		1
Perimetro (I _w)		3,600 m		Spessore telai laterali		0,075 m
Fattore di telaio (F _f)		0,313		Spessore telai centrali		0,000 m
			Spessore telai superiore		0,050 m	
			Spessore telai inferiore		0,050 m	
			Numero ante orizzontali		1	
			Spessore telai orizzontali		0,000 m	

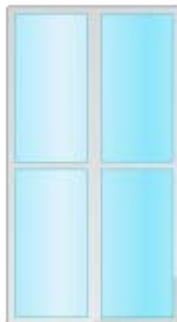Cod.		Tipologia serramento		Descrizione	
BE 120X220_PRO G		Singolo		Infisso (120x220) con PVC e vetro doppio	
Dati Vetro				Geometria Analitica	
Tipo		Vetrata doppia - Una lastra con trattamento superficiale - Gas:Argon			
Trasmittanza (U _g)		1,300 W/m²K			
Emissività (ε)		≤ 0,05			
Trasmittanza di energia solare (g _{gl,n})		0,670			
Distanziatore		Metallo			
Trasm. term. lineare distanziatore (Ψ _g)		0,080 W/K			
Area (A _g)		2,050 m²			
Perimetro (l _g)		12,200 m			
Dati Telaio					
Tipo		PVC - Profilo vuoto - con cinque camere cave			
Trasmittanza (U _f)		1,200 W/m²K			
Area (A _f)		0,590 m²			
Dati Infisso				Larghezza finestra	
Trasmittanza (U _w)		1,647 W/m²K		Altezza finestra	
Area (A _w)		2,640 m²		Numero ante	
Perimetro (l _w)		6,800 m		Spessore telai laterali	
Fattore di telaio (F _f)		0,223		Spessore telai centrali	
				Spessore telai superiore	
				Spessore telai inferiore	
				Numero ante orizzontali	
				Spessore telai orizzontali	

Descrizione intervento	Intervento su impianti:-Installazione di impianto fotovoltaico dedicato di 3,5 KWp per ogni Appartamento-Integrazione impianti esistenti con PDC per Riscaldamento e ACS
Tipologia	Intervento su sistema impiantistico
Costo globale previsto dell'intervento [€]	365000,00

Di seguito sono elencate le soluzioni/miglioramenti ipotizzati nell'intervento sul sistema impiantistico:

IMPIANTI			
Pre - intervento		Post - intervento	
Descrizione	P[kW]	Descrizione	P[kW]
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
Caldaia standard RHOSS	24,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
Caldaia standard FONTECAL	23,3	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
Caldaia standard VAILLANT	24,0	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
Caldaia standard SIME	23,3	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
Caldaia standard SIME	23,3	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
Caldaia standard HERMANN	23,3	Fotovoltaico in copertura	3,5
BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4	Fotovoltaico in copertura	3,5
Caldaia standard RHOSS	24,4	Fotovoltaico in copertura	3,5

	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	Caldaia standard RHOSS	24,4
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	Caldaia standard FONTECAL	23,3
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	Caldaia standard VAILLANT	24,0
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	Caldaia standard SIME	23,3

	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	Caldaia standard SIME	23,3
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	Caldaia standard HERMANN	23,3
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K	25,4
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	4,7
	Caldaia standard RHOSS	24,4

Indice	U.M.	Pre-scenario	Post-scenario	Variazione
Globale				
Energia primaria totale non rinnovabile [EPgl,nren]	kWh/m²	135,61	10,39	-125,215 (-92,3%)
Energia primaria totale rinnovabile [EPgl,ren]	kWh/m²	1,20	80,23	79,029 (6.562,8%)
Energia primaria globale [EPgl,tot]	kWh/m²	136,81	90,62	-46,187 (-33,8%)
Costo produzione energia	€	51257,91	6670,82	-44.587,094 (-87,0%)
Produzione di CO2	kg/m² anno	47,16	4,69	-42,471 (-90,1%)
Tempo di ritorno			5,2 anni	-
Climatizzazione invernale				
Indice di prestazione termica utile [EPH,nd]	kWh/m²	21,57	21,57	-
Efficienza media stagionale [eta H]		0,48	0,65	0,168 (35,2%)
Energia primaria non rinnovabile [EPH,nren]	kWh/m²	44,88	4,52	-40,363 (-89,9%)
Energia primaria rinnovabile [EPH,ren]	kWh/m²	0,29	28,88	28,591 (9.952,3%)
Energia primaria totale [EPH,tot]	kWh/m²	45,17	33,40	-11,772 (-26,1%)
Produzione acqua calda				
Indice di prestazione termica utile [EPW,nd]	kWh/m²	50,09	50,09	-
Efficienza media stagionale [eta W]		0,55	0,88	0,329 (60,1%)
Energia primaria non rinnovabile [EPW,nren]	kWh/m²	90,72	5,87	-84,852 (-93,5%)
Energia primaria rinnovabile [EPW,ren]	kWh/m²	0,92	51,35	50,438 (5.500,8%)
Energia primaria totale [EPW,tot]	kWh/m²	91,64	57,22	-34,414 (-37,6%)
Climatizzazione estiva				
Indice di prestazione termica utile [EPC,nd]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Efficienza media stagionale [eta C]		0,00	0,00	-
Energia primaria non rinnovabile [EPC,nren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria rinnovabile [EPC,ren]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Energia primaria totale [EPC,tot]	kWh/m²	0,00	0,00	-
Illuminazione				
Energia primaria non rinnovabile [EPL,nren]	kWh/m²	84,83	10,35	-74,475 (-87,8%)
Energia primaria rinnovabile [EPL,ren]	kWh/m²	20,45	40,69	20,242 (99,0%)
Energia primaria totale [EPL,tot]	kWh/m²	105,27	51,04	-54,233 (-51,5%)

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB)

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad energia quasi zero:

[X] Sì
[] No

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO

Climatizzazione	invernale	estiva	u.m.
Volume lordo climatizzato dell'edificio (V)	6263,84	0,00	m ³
Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S)	3076,46	0,00	m ²
Rapporto S/V	0,49		
Superficie utile energetica dell'edificio	1624,08	0,00	m ²
Valore di progetto della temperatura interna	20,0	26,0	°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna	50,0	50,0	%

VERIFICHE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI PREVISTI ALL'ALLEGATO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28 e DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI PREVISTI

– Presenza di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento a meno di 1000 m *No*

– Livello di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (BACS) *-*

– Adozione di materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture *No*

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo di materiali riflettenti:
L'intera superficie della copertura è coperta da impianto fotovoltaico

– Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture *No*

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:
La copertura è coperta da impianto fotovoltaico

– Adozione di misuratori d'energia (Energy Meter) *Sì*

Descrizione e caratteristiche principali:
Contatore energia elettrica

– Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell'A.C.S. *No*

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:
L'intera superficie della copertura è coperta da impianto fotovoltaico

– Adozione di valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare *Sì*

Descrizione e caratteristiche principali:
Regolazione automatica della temperatura di mandata del fluido vettore in funzione della temperatura esterna rilevata. Internamente ogni zona termica è dotata di un cronotermostato settimanale con programmazione giornaliera su due livelli con azione proporzionale e banda 1°C

- Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze come definito dal D.Lgs. 199/2021

Verifica (D. Lgs. 199/2021)	Percentuale di copertura del fabbisogno [%]
Verifica della copertura di almeno il 60,0 % del fabbisogno derivante da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria	97,6 %
Verifica della copertura di almeno il 60,0 % del fabbisogno derivante da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento	98,4 %
Potenza di picco installata sull'edificio	84
Potenza minima di legge [$S * K = 690 * 0,05$] [kW]	34,5
Verifica della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	VERIFICATO

Denominazione	Tipologia	SCOP	SPF	Limite inferiore SPF	Eres* [kWh/anno]
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,98	2,88	1870,99
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	1,88	2,88	0,00
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	5,08	2,88	2062,73
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,54	2,88	1292,82
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	NaN	2,88	0,00
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,70	2,88	1465,14
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,54	2,88	1292,82
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	NaN	2,88	0,00
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,70	2,88	1465,14
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,90	2,88	1736,17
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,96	2,88	1839,49
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	3,65	2,88	602,33
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	5,11	2,88	2108,73
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	1,85	2,88	0,00
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,97	2,88	1859,31
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,73	2,88	1507,98
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	NaN	2,88	0,00

AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,53	2,88	1285,10
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,73	2,88	1507,98
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	NaN	2,88	0,00
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,53	2,88	1285,10
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,99	2,88	1890,41
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	1,71	2,88	0,00
AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)	Elettricità	4,7	4,89	2,88	1725,99
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	2,04	2,88	0,00
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	2,04	2,88	0,00
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	NaN	2,88	0,00
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	2,04	2,88	0,00
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	2,04	2,88	0,00
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	2,04	2,88	0,00
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	2,04	2,88	0,00
Scaldacqua a pompa di calore	Elettricità	3,7	2,04	2,88	0,00

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	854,029	1016,962	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1279,196	1508,065	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	66,763 %	67,435 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	193,865	0,000	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	1042,119	1020,609	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1542,826	1504,728	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	67,546 %	67,827 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	296,622	996,195	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	476,537	1527,793	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	62,245 %	65,205 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento

Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	460,174	1004,971	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	717,075	1519,584	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	64,174 %	66,135 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	296,622	996,195	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	476,537	1527,794	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	62,245 %	65,205 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	460,174	1004,971	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	717,075	1519,584	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	64,174 %	66,135 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	723,130	1013,036	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1092,632	1511,794	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	66,182 %	67,009 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	823,731	1015,763	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1234,907	1509,331	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	66,704 %	67,299 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	81,128	521,200	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	153,882	959,921	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	52,721 %	54,296 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	1087,339	1021,387	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1604,565	1503,988	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	67,765 %	67,912 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	195,161	0,000	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	842,542	1016,771	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1263,364	1508,246	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	66,690 %	67,414 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	501,647	1006,328	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	777,107	1518,294	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	64,553 %	66,280 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	289,369	995,731	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	466,521	1528,234	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	62,027 %	65,156 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	501,647	1006,328	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	777,107	1518,294	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	64,553 %	66,280 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	289,369	995,731	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	466,521	1528,234	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	62,027 %	65,156 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento

	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	873,749	1016,656	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1305,124	1508,482	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	66,948 %	67,396 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	0,000	0,000	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	137,088	0,000	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	0,000 %	0,000 %	0,000 %

Tipologia impianto	Pompa di calore "AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)"		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	713,198	1012,793	0,000
Fabbisogno totale di energia primaria (kWh anno)	1079,276	1512,025	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	66,081 %	66,983 %	0,000 %

Tipologia impianto	Fotovoltaico		
	Riscaldamento	ACS	Raffrescamento
Energia primaria rinnovabile (kWh anno)	2984,500	7337,143	0,000
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	100,000 %	100,000 %	0,000 %

- Adozione di sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale **No**
- Adozione di sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale **No**

Ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo:

- Verifiche della massa superficiale e della trasmittanza termica periodica dei componenti opachi (Rif. Lettera b) del punto 3.3.4 del decreto di cui all'art. 4):

Mese di massima insolazione estiva	$I_{m,s}$ [W/m ²]	$I_{m,s}$ limite [W/m ²]	Verifica
Giugno	282,41	290,00	Verifica non necessaria

DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI

Impianti termici

a) Descrizione impianto

Tipologia

Impianto termico autonomo per ogni appartamento per riscaldamento e raffrescamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Sistema di generazione

Pompa di calore dedicata per ogni appartamento Aria-Acqua reversibile ad inverter (Per i dettagli delle potenze vedi in seguito)

Sistema di termoregolazione

Termostato con tipologia di funzionamento (on-off, P, PID)

Sistema di contabilizzazione dell'energia termica

Non necessario

Sistema di distribuzione del vettore termico

Sistema con pompa di calore Aria - Acqua

Sistemi di ventilazione forzata

Non presente. Negli ambienti è presente una ventilazione naturale.

Sistemi di accumulo termico

Non necessario

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

La produzione di acqua calda sanitaria avviene con lo stesso generatore del riscaldamento

Trattamento di condizionamento chimico per l'acqua (rif. UNI 8065)

No

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kW

0,0 gradi francesi

Filtro di sicurezza

No

b) Specifiche dei generatori

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria

No

Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell'impianto

No

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità

Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)

Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricit�
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricit�
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	Caldaia standard RHOSS
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	24,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	

– Valore di progetto 86,8 %

Rendimento termico utile al 30% della potenza:

– Valore di progetto 84,2 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– Valore di progetto	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– Valore di progetto	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	Caldaia standard FONTECAL
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)

Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	23,3
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	86,7 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	84,1 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
-------------------------	--------------------

Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	Caldaia standard VAILLANT
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	24,0
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	86,8 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	84,1 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7

Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	Caldaia standard SIME
Uso	Riscaldamento
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	23,3
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	86,7 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	84,1 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica

Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
-------------------------	-----------------

Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	Caldaia standard SIME
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	23,3
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	86,7 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	

– Valore di progetto 84,1 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– Valore di progetto	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– Valore di progetto	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4

Rendimento termico utile al 100% della potenza:

– *Valore di progetto* 92,4 %

Rendimento termico utile al 30% della potenza:

– *Valore di progetto* 98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	Caldaia standard HERMANN
Uso	Riscaldamento / ACS

Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	23,3
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	86,7 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	84,1 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K
Uso	Riscaldamento
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	25,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	92,4 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	98,4 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)
Uso	Riscaldamento/ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	4,7
Potenza elettrica assorbita	1,0
Coefficiente di prestazione (COP)	4,7

Tipologia di generatore	Generatore fossile
Descrizione	Caldaia standard RHOSS
Uso	Riscaldamento / ACS
Combustibile utilizzato	Gas naturale (Metano)
Fluido termovettore	Acqua
Valore nominale della potenza termica utile	24,4
Rendimento termico utile al 100% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	86,8 %
Rendimento termico utile al 30% della potenza:	
– <i>Valore di progetto</i>	84,2 %

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

Tipologia di generatore	Pompa di calore
Descrizione	Scaldacqua a pompa di calore
Uso	ACS
Tipologia	Elettrica
Combustibile utilizzato	Elettricità
Tipo pompa di calore (ambiente esterno/interno)	Aria esterna/Acqua impianto
Potenza termica utile	1,4
Potenza elettrica assorbita	0,4
Coefficiente di prestazione (COP)	3,7

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

Tipo di conduzione invernale prevista

Intermittente

Tipo di conduzione estiva prevista

Intermittente

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

Centralina climatica con sonda esterna per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari

Cronotermostato programmabile giornalmente agente sulla valvola di zona con azione proporzionale

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali

REGOLAZIONE PER SINGOLO AMBIENTE + CLIMATICA, pilotato dalla temperatura esterna ed operante sulla temperatura dell'acqua in uscita dal generatore di calore. Inoltre, il gruppo di termoregolare è pilotato dalla temperatura media rilevata da sonda di temperatura poste nei diversi ambienti e dotate di programmatore, che consentono l'accensione e lo spegnimento automatico e la regolazione della temperatura media degli ambienti su due livelli nell'arco delle 24 ore.

Le zone termiche sono dotate dei seguenti sistemi di regolazione:

Zona Termica	Tipo di regolazione	Caratteristiche della regolazione
C-sub 24 - C-sub 24	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 25 - C-sub 25	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 26 - C-sub 26	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 27 - C-sub 27	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 28 - C-sub 28	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 29 - C-sub 29	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 30 - C-sub 30	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 31 - C-sub 31	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 32 - C-sub 32	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 33 - C-sub 33	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 34 - C-sub 34	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
C-sub 35 - C-sub 35	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 36 - D-sub 36	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 37 - D-sub 37	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 38 - D-sub 38	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID

D-sub 39 - D-sub 39	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 40 - D-sub 40	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 41 - D-sub 41	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 42 - D-sub 42	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 43 - D-sub 43	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 44 - D-sub 44	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 45 - D-sub 45	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 46 - D-sub 46	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID
D-sub 47 - D-sub 47	Per singolo ambiente + climatica	PI o PID

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari

Unità termoautonome, pertanto non sono previsti dispositivi per la contabilizzazione del caldo/freddo nelle singole unità immobiliari

e) Terminali di erogazione dell'energia

Termoconvettori

Dettaglio dei sottosistemi di emissione delle singole zone termiche:

Zona Termica	Tipologia locali	Terminali di erogazione	Potenza termica nominale [W]
C-sub 24	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1911,522
C-sub 25	Fino a 4 metri	Termoconvettori	943,955
C-sub 26	Fino a 4 metri	Termoconvettori	2177,605
C-sub 27	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1457,412
C-sub 28	Fino a 4 metri	Termoconvettori	667,713
C-sub 29	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1723,536
C-sub 30	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1457,412
C-sub 31	Fino a 4 metri	Termoconvettori	667,713
C-sub 32	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1723,536
C-sub 33	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1822,961
C-sub 34	Fino a 4 metri	Termoconvettori	2029,982
C-sub 35	Fino a 4 metri	Termoconvettori	892,401
D-sub 36	Fino a 4 metri	Termoconvettori	2174,384
D-sub 37	Fino a 4 metri	Termoconvettori	943,955
D-sub 38	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1908,301
D-sub 39	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1723,536
D-sub 40	Fino a 4 metri	Termoconvettori	667,713
D-sub 41	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1457,412
D-sub 42	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1723,536
D-sub 43	Fino a 4 metri	Termoconvettori	667,713
D-sub 44	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1457,412
D-sub 45	Fino a 4 metri	Termoconvettori	2029,982
D-sub 46	Fino a 4 metri	Termoconvettori	892,401

D-sub 47	Fino a 4 metri	Termoconvettori	1822,961
----------	----------------	-----------------	----------

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Specifica non necessaria

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)

Specifica non necessaria

Impianti fotovoltaici

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irraggiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m ²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024

Ostruzioni: Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli: Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione: 17,000 m²
Kpv: 0,150
Fpv: 0,750
Potenza di picco Wpv: 3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione: Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut: 0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 °
Tipo riflessione ambientale: Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione: 0,600
Anno di installazione: 2024

Ostruzioni: Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli: Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione: 17,000 m²
Kpv: 0,150
Fpv: 0,750
Potenza di picco Wpv: 3,500 kW

Energia elettrica prodotta ($E_{el,pv,out}$) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$E_{el,pv}$	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici	
Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m ²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta ($E_{el,pv,out}$) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
$E_{el,pv}$	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m ²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irraggiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m ²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m²
K _{pv} :	0,150
F _{pv} :	0,750
Potenza di picco W _{pv} :	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irraggiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione: Fotovoltaico in copertura

Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut: 0,000 °

Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 °

Tipo riflessione ambientale: Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)

Coefficiente di riflessione: 0,600

Anno di installazione: 2024

Ostruzioni: Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino

Grado di ventilazione dei moduli: Moduli moderatamente ventilati

Superficie di captazione: 17,000 m²

Kpv: 0,150

Fpv: 0,750

Potenza di picco Wpv: 3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione: Fotovoltaico in copertura

Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut: 0,000 °

Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 °

Tipo riflessione ambientale: Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)

Coefficiente di riflessione: 0,600

Anno di installazione: 2024

Ostruzioni: Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:Silicio mono cristallino

Grado di ventilazione dei moduli:Moduli moderatamente ventilati

Superficie di captazione:17,000 m²

Kpv:0,150

Fpv:0,750

Potenza di picco Wpv:3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:Fotovoltaico in copertura

Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:0,000 °

Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):30,000 °

Tipo riflessione ambientale:Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)

Coefficiente di riflessione:0,600

Anno di installazione:2024

Ostruzioni:Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:Silicio mono cristallino

Grado di ventilazione dei moduli:Moduli moderatamente ventilati

Superficie di captazione:17,000 m²

Kpv:0,150

Fpv:0,750

Potenza di picco Wpv:3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:Fotovoltaico in copertura

Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:0,000 °

Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):

30,000 °

Tipo riflessione ambientale:

Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)

Coefficiente di riflessione:

0,600

Anno di installazione:

2024

Ostruzioni:

Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:

Silicio mono cristallino

Grado di ventilazione dei moduli:

Moduli moderatamente ventilati

Superficie di captazione:

17,000 m²

Kpv:

0,150

Fpv:

0,750

Potenza di picco Wpv:

3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:

Fotovoltaico in copertura

Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:

0,000 °

Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):

30,000 °

Tipo riflessione ambientale:

Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)

Coefficiente di riflessione:

0,600

Anno di installazione:

2024

Ostruzioni:

Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:

Silicio mono cristallino

Grado di ventilazione dei moduli:

Moduli moderatamente ventilati

Superficie di captazione: 17,000 m²
Kpv: 0,150
Fpv: 0,750
Potenza di picco Wpv: 3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione: Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut: 0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 °
Tipo riflessione ambientale: Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione: 0,600
Anno di installazione: 2024

Ostruzioni: Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici
Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli: Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione: 17,000 m²
Kpv: 0,150
Fpv: 0,750
Potenza di picco Wpv: 3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione: Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut: 0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 °
Tipo riflessione ambientale: Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)

Coefficiente di riflessione: 0,600
Anno di installazione: 2024

Ostruzioni: Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli: Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione: 17,000 m²
Kpv: 0,150
Fpv: 0,750
Potenza di picco Wpv: 3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione: Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut: 0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β): 30,000 °
Tipo riflessione ambientale: Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione: 0,600
Anno di installazione: 2024

Ostruzioni: Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico: Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli: Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione: 17,000 m²
Kpv: 0,150
Fpv: 0,750

Potenza di picco Wpv: 3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m ²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m ²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m ²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici	
Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irraggiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici

Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

Descrizione:	Fotovoltaico in copertura
Orientamento rispetto al SUD (Y) - Azimut:	0,000 °
Inclinazione orizzontale dei pannelli (β):	30,000 °
Tipo riflessione ambientale:	Superfici chiare di edifici (mattoni chiari, vernici chiare, ecc.)
Coefficiente di riflessione:	0,600
Anno di installazione:	2024
Ostruzioni:	Assente

Energia irradiata sul piano dei moduli [kWh/m²]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E	98,61	105,41	129,81	165,87	195,02	192,17	196,18	192,06	176,60	140,49	88,83	68,34

Totale Irradiazione: 1749,386 kWh/m²

Caratteristiche dei pannelli fotovoltaici	
Tipo di modulo fotovoltaico:	Silicio mono cristallino
Grado di ventilazione dei moduli:	Moduli moderatamente ventilati
Superficie di captazione:	17,000 m²
Kpv:	0,150
Fpv:	0,750
Potenza di picco Wpv:	3,500 kW

Energia elettrica prodotta (E_{el,pv,out}) [kWh]

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
E _{el,pv}	258,85	276,71	340,76	435,42	511,93	504,44	514,96	504,15	463,57	368,80	233,17	179,38

Totale Energia prodotta: 4592,138 kWh

VERIFICHE DEI REQUISITI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CLASSE NZEB IN CONFORMITÀ AI DETTAMI DEL DM 26 GIUGNO 2015;

EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB)

Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad energia quasi zero:

[X] Sì
[] No

Si dichiara che l'edificio oggetto della presente relazione può essere definito "edificio ad energia quasi zero" in quanto sono contemporaneamente rispettati:

- Tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, secondo i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi del Decreto Legislativo 199/2021, ovvero delle disposizioni previste al paragrafo 4 dell'Allegato 2 dello stesso.

a) Involucro edilizio

In attuazione della faq MiSE 3.16 del dicembre 2018, la verifica dei componenti è stata condotta per le strutture dello stesso tipo, raggruppate per tipologie di strutture corrispondenti alle tabelle dell'appendice B del D.M. Requisiti Minimi e ponderando le stesse sui corrispondenti ponti termici al fine di ottenere un'unica trasmittanza media ponderata. Di seguito è disponibile la tabella delle trasmittanze medie ponderate confrontate con i valori limite previsti dalla normativa cogente:

Tipologia: Componenti opachi di separazione tra edifici o unità confinanti				
Confine	Dettaglio	U,pond [W/m ² K]	U,lim [W/m ² K]	Verifica
Altri ambienti climatizzati	Involucro edilizio (Sup,tot:190,05)	0,854	0,800	Non Verificato
Dettaglio componenti interessati				
Codice	Progressivo - Descrizione	Superficie [m ²]	U [W/m ² K]	
ME_SF	P517 - Muratura esterna Stato di fatto	8,42	0,512	
solaio interpiano	SOL26 - Solaio interpiano	90,82	0,915	
PAV_SF_INT	PAV47 - Solaio in laterocemento (30 cm)	90,82	0,825	

Di seguito è riportato il dettaglio dei componenti:

STRUTTURE OPACHE VERTICALI, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA

Codice	Tipologia	Descrizione	U [W/m ² K]
ME_PROG	PareteEsterna	P323 - Muratura esterna Stato di Prog	0,769
ME_PROG	PareteEsterna	P324 - Muratura esterna Stato di Prog	-3,556
ME_PROG	PareteEsterna	P325 - Muratura esterna Stato di Prog	0,046
ME_PROG	PareteEsterna	P327 - Muratura esterna Stato di Prog	1,769
ME_PROG	PareteEsterna	P328 - Muratura esterna Stato di Prog	0,164
ME_PROG	PareteEsterna	P329 - Muratura esterna Stato di Prog	0,711
ME_SF	PareteEsterna	P351 - Muratura esterna Stato di fatto	1,138
ME_PROG	PareteEsterna	P331 - Muratura esterna Stato di Prog	-0,451
ME_PROG	PareteEsterna	P332 - Muratura esterna Stato di Prog	1,743
ME_PROG	PareteEsterna	P333 - Muratura esterna Stato di Prog	0,142
ME_PROG	PareteEsterna	P366 - Muratura esterna Stato di Prog	0,367
ME_PROG	PareteEsterna	P337 - Muratura esterna Stato di Prog	0,978
ME_PROG	PareteEsterna	P338 - Muratura esterna Stato di Prog	-1,416
ME_SF	PareteEsterna	P352 - Muratura esterna Stato di fatto	1,386
ME_PROG	PareteEsterna	P340 - Muratura esterna Stato di Prog	-0,149

ME_PROG	PareteEsterna	P341 - Muratura esterna Stato di Prog	0,205
ME_PROG	PareteEsterna	P343 - Muratura esterna Stato di Prog	1,281
ME_PROG	PareteEsterna	P344 - Muratura esterna Stato di Prog	0,795
ME_PROG	PareteEsterna	P348 - Muratura esterna Stato di Prog	0,349
ME_PROG	PareteEsterna	P349 - Muratura esterna Stato di Prog	1,107
ME_SF	PareteEsterna	P350 - Muratura esterna Stato di fatto	1,114
ME_PROG	PareteEsterna	P386 - Muratura esterna Stato di Prog	0,739
ME_PROG	PareteEsterna	P388 - Muratura esterna Stato di Prog	1,081
ME_PROG	PareteEsterna	P382 - Muratura esterna Stato di Prog	0,594
ME_PROG	PareteEsterna	P383 - Muratura esterna Stato di Prog	0,136
ME_PROG	PareteEsterna	P407 - Muratura esterna Stato di Prog	0,782
ME_PROG	PareteEsterna	P411 - Muratura esterna Stato di Prog	-1,181
ME_PROG	PareteEsterna	P416 - Muratura esterna Stato di Prog	1,690
ME_PROG	PareteEsterna	P418 - Muratura esterna Stato di Prog	-0,096
ME_PROG	PareteEsterna	P413 - Muratura esterna Stato di Prog	0,692
ME_PROG	PareteEsterna	P485 - Muratura esterna Stato di Prog	0,591
ME_PROG	PareteEsterna	P487 - Muratura esterna Stato di Prog	0,954
ME_PROG	PareteEsterna	P484 - Muratura esterna Stato di Prog	0,445
ME_PROG	PareteEsterna	P483 - Muratura esterna Stato di Prog	1,549
ME_PROG	PareteEsterna	P482 - Muratura esterna Stato di Prog	0,004
ME_PROG	PareteEsterna	P481 - Muratura esterna Stato di Prog	-0,011
ME_SF	PareteEsterna	P486 - Muratura esterna Stato di fatto	1,066
ME_PROG	PareteEsterna	P515 - Muratura esterna Stato di Prog	1,470
ME_PROG	PareteEsterna	P588 - Muratura esterna Stato di Prog	-0,224
ME_PROG	PareteEsterna	P514 - Muratura esterna Stato di Prog	0,811
ME_PROG	PareteEsterna	P589 - Muratura esterna Stato di Prog	-3,684
ME_PROG	PareteEsterna	P513 - Muratura esterna Stato di Prog	0,629
ME_PROG	PareteEsterna	P512 - Muratura esterna Stato di Prog	0,544
ME_PROG	PareteEsterna	P501 - Muratura esterna Stato di Prog	-0,578
ME_PROG	PareteEsterna	P502 - Muratura esterna Stato di Prog	0,655
ME_PROG	PareteEsterna	P499 - Muratura esterna Stato di Prog	-0,026
ME_PROG	PareteEsterna	P580 - Muratura esterna Stato di Prog	0,239
ME_PROG	PareteEsterna	P497 - Muratura esterna Stato di Prog	-1,351
ME_SF	PareteEsterna	P500 - Muratura esterna Stato di fatto	1,311
ME_PROG	PareteEsterna	P374 - Muratura esterna Stato di Prog	0,758

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE, VERSO ESTERNO O AMBIENTI NON CLIMATIZZATI

Codice	Tipologia	Progressivo - Descrizione	U [W/m²K]
SOL_E_PR OG	SolaioEsterno	SOL56 - Solaio esterno	0,324

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI DI PAVIMENTO, VERSO ESTERNO, AMBIENTI NON CLIMATIZZATI O CONTRO TERRA

Codice	Tipologia	Progressivo - Descrizione	U [W/m²K]
PAV_T_PR OG	PavimentoEsterno	PAV41 - Solaio in laterocemento (30 cm)	0,341

STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI DI SEPARAZIONE TRA EDIFICI O UNITA' CONFINATI

Codice	Tipologia	Progressivo - Descrizione	U [W/m²K]
ME_SF	Partizione	P517 - Muratura esterna Stato di fatto	0,512
solaio interpiano	Partizione	SOL26 - Solaio interpiano	0,915
PAV_SF_I NT	Partizione	PAV47 - Solaio in laterocemento (30 cm)	0,825

STRUTTURE TECNICHE TRASPARENTI E OPACHE

Codice	Tipologia	Progressivo - Descrizione	U
--------	-----------	---------------------------	---

			[W/m ² K]
CA02	Cassonetto	CAS137 - Cassonetto isolato	1,000
DE04-0003	Porta	POR22 - Porta esterna blindata a risparmio energetico con guarnizione di tenuta.	0,600
BE 120x120- PROG	Infisso singolo	INF137 - Infisso (120x120) con PVC e vetro doppio	1,632
FE 80x120- PROG	Infisso singolo	INF139 - Infisso (80x220) con PVC e vetro doppio	1,566
FE 60x120- PROG	Infisso singolo	INF140 - Infisso (60x220) con PVC e vetro doppio	1,613
BE 120x220_ PROG	Infisso singolo	INF141 - Infisso (120x220) con PVC e vetro doppio	1,647

RICAMBI D'ARIA

Zona Termica "C-sub 24"

C-sub 24

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 25"

C-sub 25

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 26"

C-sub 26

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 27"

C-sub 27

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 28"

C-sub 28

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 29"

C-sub 29

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 30"

C-sub 30

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 31"

C-sub 31

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 32"

C-sub 32

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 33"

C-sub 33

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 34"

C-sub 34

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "C-sub 35"

C-sub 35

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 36"

D-sub 36

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 37"**D-sub 37**

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 38"**D-sub 38**

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 39"**D-sub 39**

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 40"**D-sub 40**

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 41"**D-sub 41**

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 42"**D-sub 42**

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 43"**D-sub 43**

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 44"

D-sub 44

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 45"

D-sub 45

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 46"

D-sub 46

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

Zona Termica "D-sub 47"

D-sub 47

Tipologia di ventilazione		Naturale
Tasso di ricambio d'aria	1/h	0,500

b) Indici di prestazione energetica

Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie H'_T
[W/m²K]

H'_T	0,406	coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie
$H'_{T,L}$	0,600	coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie
<u>Verifica</u>	$H'_T < H'_{T,L}$	VERIFICATO

dove:

H'_T coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie
 $H'_{T,L}$ coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unità di superficie

Area solare equivalente estiva per unità di superficie ($A_{sol,est}/A_{sup,utile}$) [-]

$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	0,022	area solare equivalente estiva per unità di superficie
$(A_{sol,est}/A_{sup,utile})_{limite}$	0,030	area solare equivalente estiva limite per unità di superficie
<u>Verifica</u>	$A_{sol,est}/A_{sup,utile} < (A_{sol,est}/A_{sup,utile})_{limite}$	VERIFICATO

dove:

$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$ area solare equivalente estiva per unità di superficie

$(A_{sol,est}/A_{sup,utile})_{limite}$ area solare equivalente estiva limite per unità di superficie

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ($EP_{H,nd}$) [kWh/ m²]

$EP_{H,nd}$	8,0	indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell'edificio
$EP_{H,nd,limite}$	11,3	indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale calcolato nell'edificio di riferimento
<u>Verifica</u>	$Q_{H,nd} < Q_{H,nd,limite}$	VERIFICATO

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva ($EP_{C,nd}$) [kWh/ m²]

$EP_{C,nd}$	33,2	indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell'edificio
$EP_{C,nd,limite}$	36,4	indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva calcolato nell'edificio di riferimento
<u>Verifica</u>	$Q_{C,nd} < Q_{C,nd,limite}$	VERIFICATO

Indice di prestazione energetica globale dell'edificio - energia primaria totale ($EP_{gl,tot}$) [kWh/ m²]

$EP_{gl,tot}$	23,7	indice di prestazione energetica globale dell'edificio
$EP_{gl,tot,limite}$	36,6	indice di prestazione energetica globale dell'edificio calcolato nell'edificio di riferimento
<u>Verifica</u>	$EP_{gl,tot} < EP_{gl,tot,limite}$	VERIFICATO

Indice di prestazione energetica globale dell'edificio - energia primaria non rinnovabile ($EP_{gl,nr}$)

$EP_{gl,nr}$	0,4	indice di prestazione energetica globale dell'edificio
$EP_{gl,nr,limite}$	0,9	indice di prestazione energetica globale dell'edificio calcolato nell'edificio di riferimento
<u>Verifica</u>	$EP_{gl,nr} < EP_{gl,nr,limite}$	VERIFICATO

Efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento (η_H) [-]

η_H	0,983	efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento
$\eta_{H,limite}$	0,789	efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento calcolato nell'edificio di riferimento
<u>Verifica</u>	$\eta_H > \eta_{H,limite}$	VERIFICATO

dove:

η_H	efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento
$\eta_{H,limite}$	efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento calcolato nell'edificio di riferimento

Fabbisogno di combustibile:

- Elettricità (PCI: 1,000 kWh/Nm ³)	kWh/anno	5819,8
Fabbisogno di energia elettrica da rete	kWh_e	0
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale	kWh_e	2985
Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale	kJ/m^3GG	0

Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria(η_w) [-]

η_w	0,989	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione acqua calda sanitaria
$\eta_{w,limite}$	0,694	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione acs calcolato nell'edificio di riferimento
<u>Verifica</u>	$\eta_w > \eta_{w,limite}$	VERIFICATO

dove:

η_w	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria
$\eta_{w,limite}$	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria calcolato nell'edificio di riferimento

- Elettricità (PCI: 1,000 kWh/Nm ³)	kWh/anno	14278,5
- Gas naturale (Metano) (PCI: 9,940 kWh/Nm ³)	kWh/anno	600,5
Fabbisogno di energia elettrica da rete	<i>kWh_e</i>	0
Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale	<i>kWh_e</i>	7337

Nessun impianto solare termico presente.

Energia prodotta		
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
– Fotovoltaico in copertura	kWh anno	4592,1
Energia prodotta totale	kWh anno	110211,3
Fabbisogno energia elettrica	kWh anno	10321,6

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo	%	100,0
---	---	-------

e) Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (E_{del})	<i>kWh anno</i>	0,0
Energia rinnovabile ($EP_{gl, ren}$)	<i>kWh/m² anno</i>	23,3
Energia esportata (E_{esp})	<i>kWh anno</i>	99889,7
Energia rinnovabile in situ	<i>kWh anno</i>	110211,3
Fabbisogno globale di energia primaria ($EP_{gl, tot}$)	<i>kWh/m² anno</i>	23,7

f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi ad alta efficienza

Rendimenti medi sottosistemi

ZONA TERMICA C-sub 24

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 25

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 26

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 27

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 28

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-

Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-
-------------------------------------	-------	-------	---

ZONA TERMICA C-sub 29

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 30

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 31

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 32

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 33

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 34

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA C-sub 35

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 36

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 37

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 38

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 39

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 40

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 41

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 42

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 43

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 44

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 45

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 46

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

ZONA TERMICA D-sub 47

Sottosistema	H	W	C
Sottosistema di emissione/erogazione	94,00	100,00	-
Sottosistema di regolazione	99,50	-	-
Sottosistema di distribuzione acqua	99,00	92,60	-

VERIFICHE TERMOIGROMETRICHE

Di seguito si riportano le verifiche termoisgrometriche dei componenti oggetto di intervento.

Componenti verso esterno

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	SUD_EST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	NORD_OVEST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	SUD_OVEST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	NORD_OVEST	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
SOL_E_PROG	Solaio esterno	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	SUD_OVEST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	NORD_OVEST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	SUD_OVEST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	NORD_EST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	SUD_EST	Non presente	Non presente	Non presente
ME_PROG	Muratura esterna Stato di Prog	NORD_EST	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
CA02	Cassonetto isolato	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente
SOL_E_PROG	Solaio esterno	Esterno (Orizzontale)	Non presente	Non presente	Non presente

Componenti verso ambienti non climatizzati

[illegible]

[illegible]

RIEPILOGO PRINCIPALI RISULTATI DI CALCOLO

Di seguito si riporta un riepilogo dei principali risultati di calcolo.

Simbolo	Descrizione
H'_T	Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	Area solare equivalente estiva per unità di superficie
$EP_{H,nd}$	Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale
$EP_{C,nd}$	Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva
$EP_{W,nd}$	Indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
η_H	Efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale
η_C	Efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva
η_W	Efficienza media stagionale dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria
$EP_{x,nren}$	Indice di prestazione energetica non rinnovabile per il servizio energetico X
$EP_{x,ren}$	Indice di prestazione energetica rinnovabile per il servizio energetico X
$EP_{x,tot}$	Indice di prestazione energetica totale per il servizio energetico X
$EP_{gl,nren}$	Indice di prestazione energetica globale non rinnovabile
$EP_{gl,ren}$	Indice di prestazione energetica globale rinnovabile
$EP_{gl,tot}$	Indice di prestazione energetica globale
FER_w	Percentuale di copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria
FER_{gl}	Percentuale di copertura dei fabbisogni di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento
X	Servizio energetico: <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 20px;"> H - Climatizzazione invernale W - Acqua calda sanitaria C - Climatizzazione estiva </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 0 20px;"> V - ventilazione meccanica L - Illuminazione T - trasporto </div>

C-sub 24

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,397	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,029	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	13,06	18,50
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	29,20	29,45
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,954	0,791
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,79
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	13,69	22,61
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	13,69	23,40
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,08
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	29,91	43,98
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	29,91	45,06
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 25

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,296	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,007	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	4,20	13,18
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	27,86	30,34

$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	1,948	0,790
η_W	-	1,525	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,60
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	2,15	16,10
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	2,15	16,70
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,36
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	11,09	24,01
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	11,09	24,37
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,96
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	13,24	40,11
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	13,24	41,07
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 26

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,419	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,025	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	15,74	18,52
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	29,25	34,31
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,950	0,790
η_W	-	0,926	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,83
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	16,57	22,61
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	16,57	23,44
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,11
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	32,79	43,98
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	32,79	45,09
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 27

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,519	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,029	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	4,97	6,75
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	34,10	35,67
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,997	0,792
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,33
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	4,99	8,19
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	4,99	8,52

$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,61
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	21,21	29,56
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	21,21	30,18
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 28

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,319	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,004	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	0,00	2,47
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	34,29	37,70
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	0,000	0,788
η_W	-	1,525	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,21
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	0,00	2,92
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	0,00	3,13
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,36
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	11,09	24,01
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	11,09	24,37
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,58
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	11,09	26,92
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	11,09	27,50
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 29

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,531	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,025	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	7,37	7,23
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	33,67	40,90
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,974	0,787
η_W	-	0,926	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,43
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	7,57	8,75
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	7,57	9,19
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,72
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	23,79	30,13
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	23,79	30,85

FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 30

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,519	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,029	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	4,97	6,75
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	34,10	35,67
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,997	0,792
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,33
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	4,99	8,19
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	4,99	8,52
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,61
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	21,21	29,56
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	21,21	30,18
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 31

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,319	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,004	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	0,00	2,47
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	34,29	37,70
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	0,000	0,788
η_W	-	1,525	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,21
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	0,00	2,92
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	0,00	3,13
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,36
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	11,09	24,01
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	11,09	24,37
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,58
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	11,09	26,92
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	11,09	27,50
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 32

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,531	0,800

$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,025	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	7,37	7,23
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	33,67	40,90
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,974	0,787
η_W	-	0,926	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,43
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	7,57	8,75
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	7,57	9,19
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,72
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	23,79	30,13
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	23,79	30,85
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 33

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,369	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,029	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	11,16	16,60
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	35,60	35,52
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,958	0,790
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,76
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	11,65	20,27
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	11,65	21,03
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,04
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	27,87	41,64
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	27,87	42,69
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 34

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,378	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,025	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	12,60	16,68
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	36,02	40,50
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,954	0,789
η_W	-	0,926	0,694

$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,80
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	13,21	20,35
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	13,21	21,15
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,08
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	29,43	41,73
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	29,43	42,81
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

C-sub 35

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,270	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,004	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	2,80	11,21
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	33,63	36,46
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	1,081	0,789
η_W	-	0,547	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,56
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	2,59	13,66
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	2,59	14,22
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	13,01	0,32
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	17,90	24,05
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	30,91	24,36
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	13,01	0,87
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	20,49	37,70
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	33,50	38,58
FER_w	%	57,92	60,00
FER_{gl}	%	61,17	60,00

D-sub 36

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,418	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,031	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	16,37	20,10
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	31,65	34,75
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,949	0,791
η_W	-	0,926	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,88
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	17,25	24,53
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	17,25	25,41
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66

$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,16
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	33,47	45,90
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	33,47	47,07
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 37

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,296	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,004	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	4,19	12,94
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	26,46	30,00
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	1,934	0,790
η_W	-	1,525	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,59
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	2,17	15,79
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	2,17	16,38
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,36
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	11,09	24,01
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	11,09	24,37
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,95
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	13,26	39,80
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	13,26	40,75
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 38

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,396	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,024	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	12,90	17,93
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	27,15	28,75
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,955	0,790
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,78
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	13,51	21,92
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	13,51	22,69
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,06
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	29,73	43,29
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	29,73	44,35
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 39

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,531	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,031	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	8,00	8,43
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	36,16	41,18
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,970	0,786
η_W	-	0,926	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,46
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	8,24	10,27
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	8,24	10,72
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,74
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	24,46	31,64
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	24,46	32,38
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 40

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,319	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,007	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	0,00	2,60
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	35,97	38,05
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	0,000	0,785
η_W	-	1,525	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,25
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	0,00	3,06
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	0,00	3,31
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,36
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	11,09	24,01
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	11,09	24,37
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,61
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	11,09	27,07
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	11,09	27,68
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 41

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,519	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,024	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	4,87	6,31
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	31,86	35,15

$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,999	0,787
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,32
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	4,87	7,70
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	4,87	8,02
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,60
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	21,09	29,07
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	21,09	29,67
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 42

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,531	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,031	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	8,00	8,43
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	36,16	41,18
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,970	0,786
η_W	-	0,926	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,46
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	8,24	10,27
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	8,24	10,72
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,74
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	24,46	31,64
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	24,46	32,38
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 43

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,319	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,007	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	0,00	2,60
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	35,97	38,05
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	0,000	0,785
η_W	-	1,525	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,25
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	0,00	3,06
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	0,00	3,31

$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,36
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	11,09	24,01
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	11,09	24,37
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,61
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	11,09	27,07
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	11,09	27,68
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 44

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,519	0,800
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,024	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	4,87	6,31
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	31,86	35,15
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,999	0,787
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,32
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	4,87	7,70
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	4,87	8,02
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,60
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	21,09	29,07
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	21,09	29,67
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 45

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,378	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,031	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	13,31	18,22
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	38,48	40,94
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,953	0,789
η_W	-	0,926	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,85
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	13,97	22,25
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	13,97	23,10
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,37
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,13
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	30,19	43,62
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	30,19	44,76

FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 46

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,270	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,007	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	2,80	11,43
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	35,18	36,87
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	16,91	16,91
η_H	-	1,836	0,790
η_W	-	1,525	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,57
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	1,52	13,90
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	1,52	14,47
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,36
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	11,09	24,01
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	11,09	24,37
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,93
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	12,61	37,91
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	12,61	38,83
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00

D-sub 47

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,369	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,024	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	11,02	16,05
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	33,43	34,95
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,02	15,02
η_H	-	0,958	0,789
η_W	-	0,926	0,693
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,75
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	11,51	19,58
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	11,51	20,33
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,28
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	16,22	21,38
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	16,22	21,66
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,00	1,03
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	27,73	40,96
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	27,73	41,99
FER_w	%	100,00	60,00
FER_{gl}	%	100,00	60,00


Valori dell'intero edificio

Indice	U.M.	Edificio reale	Edificio di riferimento
H'_T	W/m ² K	0,406	0,600
$A_{sol,est}/A_{sup,utile}$	-	0,022	0,030
$EP_{H,nd}$	kWh/m ²	7,96	11,33
$EP_{C,nd}$	kWh/m ²	33,20	36,35
$EP_{W,nd}$	kWh/m ²	15,45	15,45
η_H	-	0,983	0,789
η_W	-	0,989	0,694
$EP_{H,nren}$	kWh/m ²	0,00	0,55
$EP_{H,ren}$	kWh/m ²	8,10	13,81
$EP_{H,tot}$	kWh/m ²	8,10	14,36
$EP_{W,nren}$	kWh/m ²	0,37	0,30
$EP_{W,ren}$	kWh/m ²	15,25	21,97
$EP_{W,tot}$	kWh/m ²	15,62	22,27
$EP_{gl,nren}$	kWh/m ²	0,37	0,85
$EP_{gl,ren}$	kWh/m ²	23,34	35,78
$EP_{gl,tot}$	kWh/m ²	23,71	36,63
FER_w	%	97,63	60,00
FER_{gl}	%	98,44	60,00

CONFRONTO APE PRE E APE POST

Prestazione energetica globale

PRE INTERVENTO

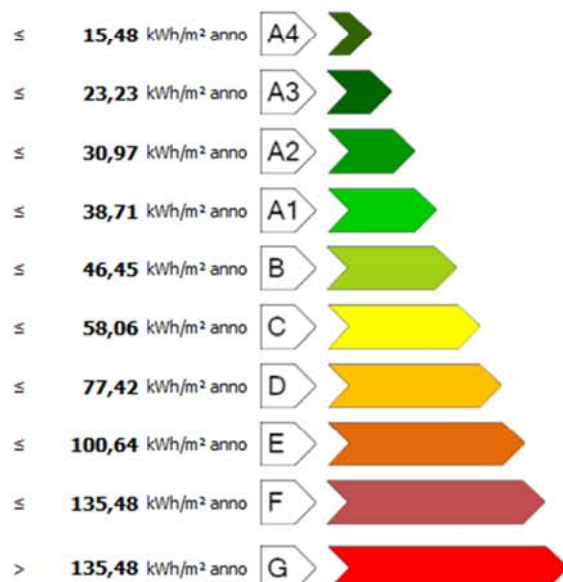

EDIFICIO
A ENERGIA
QUASI ZERO


**CLASSE
ENERGETICA**

F

105,04
kWh/m² anno

Prestazione energetica globale

POST INTERVENTO

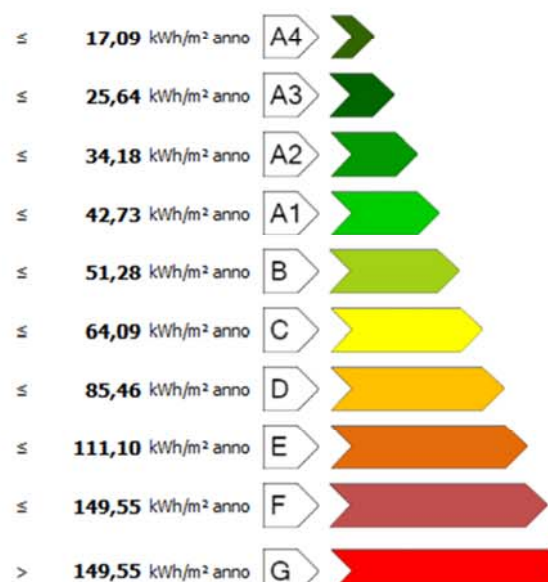

EDIFICIO
A ENERGIA
QUASI ZERO

**CLASSE
ENERGETICA**

A4

0,37
kWh/m² anno

Qualità dell'involucro

INVERNO		Qualità prestazionale invernale
		bassa
ESTATE		Qualità prestazionale estiva
		media

Qualità dell'involucro

INVERNO		Qualità prestazionale invernale
		alta
ESTATE		Qualità prestazionale estiva
		alta



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PRE INTERVENTO

Area geografica

Regione **Campania**

Provincia di **Salerno**

Comune di **PONTECAGNANO FAIANO**

Ubicazione intervento

Via Sandro Pertini, 1

INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE Nzeb Complesso Residenziale Palazzina C_D

Ingeg. Domenico PENNELLA
Via dei Normanni, 62
84085 Mercato San Severino (SA)
INGEGNERE
DOMENICO
PENNELLA
ALBO N°
4125



Data elaborazione: 24/12/2024





ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- ☒ Residenziale
☐ Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1.1

Oggetto dell'attestato

- ☒ Intero edificio
☐ Unità immobiliare
☐ Gruppo di unità immobiliari

numero di unità immobiliari
di cui è composto l'edificio: 24

- ☐ Nuova costruzione
☐ Passaggio di proprietà
☐ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualificazione energetica
☒ Altro: Analisi Energetica

Dati identificativi



Regione: Campania
Comune: PONTECAGNANO FAIANO
Indirizzo: Via Sandro Pertini, n. 1
Piano:
Interno:
Coordinate GIS: 40,638653 ; 14,884959

Zona climatica: C
Anno di costruzione: 1990
Superficie utile riscaldata (m²): 1624,08
Superficie utile raffrescata (m²): 0,00
Volume lordo riscaldato (m³): 6263,84
Volume lordo raffrescato (m³): 0,00

Comune catastale	PONTECAGNANO FAIANO				Sezione		Foglio	7	Particella	2737
Subalterni	da	24	a	47	da	a	da	a	a	
Altri subalterni										


Servizi energetici presenti

- ☒ Climatizzazione invernale
☐ Ventilazione meccanica
☐ Illuminazione
☐ Climatizzazione estiva
☒ Prod. acqua calda sanitaria
☐ Trasporto di persone o cose


PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato

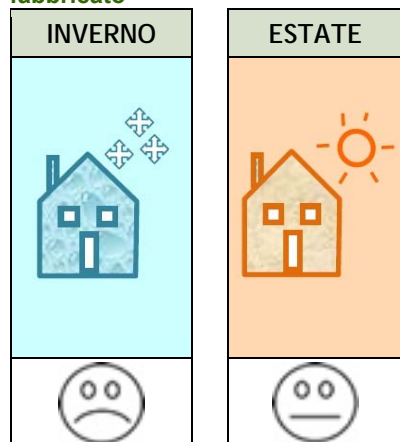

Prestazione energetica globale

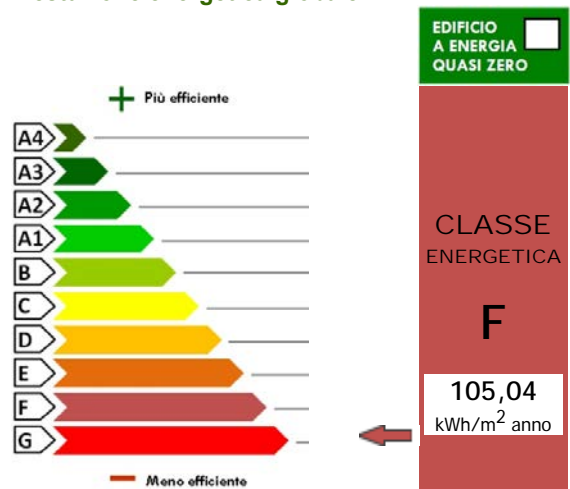

Riferimenti

Gli immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione:

se nuovi:

A1

38,71 kWh/m² anno



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia annua consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Energia elettrica da rete	3.815,79 kWh	Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP_{gl,nren} kWh/m ² anno 105,04
<input checked="" type="checkbox"/>	Gas naturale	16.443,17 m ³	
<input type="checkbox"/>	GPL	-	
<input type="checkbox"/>	Carbone	-	
<input type="checkbox"/>	Gasolio	-	
<input type="checkbox"/>	Olio combustibile	-	Indice della prestazione energetica rinnovabile EP_{gl,ren} kWh/m ² anno 1,10
<input type="checkbox"/>	Propano	-	
<input type="checkbox"/>	Butano	-	
<input type="checkbox"/>	Kerosene	-	
<input type="checkbox"/>	Antracite	-	
<input type="checkbox"/>	Biomasse	-	Emissioni di CO ₂ kg/m ² anno 21,17
<input type="checkbox"/>	Solare fotovoltaico	-	
<input type="checkbox"/>	Solare termico	-	
<input type="checkbox"/>	Eolico	-	
<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	-	
<input type="checkbox"/>	Teleraffrescamento	-	
<input type="checkbox"/>	Altro	-	

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o dell'immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO	Comporta una ristrutturazione importante	Tempo di ritorno dell'investimento [anni]	Classe energetica raggiungibile con l'intervento [EP _{gl,nren} - kWh/m ² anno]	CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati
REN1	Intervento su componenti opachi	No	0,0	E - 80,07	A4 3,80 kWh/m ² anno 0 anni
REN2	Intervento su infissi	No	0,0	E - 93,95	
REN3	Intervento su impianti di climatizzazione invernale	No	0,0	A2 - 26,07	
REN4					
REN5					
REN6	Intervento su fonti rinnovabili	No	0,0	E - 100,34	



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata	0,00 kWh/anno	Vettore energetico: -
-------------------	---------------	-----------------------

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato	6263,840	m ³
S - Superficie disperdente	3076,456	m ²
Rapporto S/V	0,491	
EPH,nd	26,5	kWh/m ² anno
Asol,est/Asup,utile	0,06	-
YIE	0,04	W/m ² K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza Nominale kW	Efficienza media stagionale	EPren kWh/m ² anno	EPnren kWh/m ² anno
Climatizzazione invernale						0,424 η_H	0,4	62,1
Climatizzazione estiva						η_C		
Prod. acqua calda sanitaria						0,354 η_W	0,7	43,0
Impianti combinati	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4	0,608 η_{gn}		
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	Caldaia standard RHOSS			Gas naturale (Metano)	24,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	Caldaia standard FONTECAL			Gas naturale (Metano)	23,3			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	Caldaia standard VAILLANT			Gas naturale (Metano)	24,0			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	Caldaia standard SIME			Gas naturale (Metano)	23,3			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	Caldaia standard SIME			Gas naturale (Metano)	23,3			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale	25,4			

	Caldaia standard HERMANN			(Metano) Gas naturale	23,3			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			(Metano) Gas naturale	25,4			
	Caldaia standard RHOSS			(Metano) Gas naturale (Metano)	24,4			
Produzione da fonti rinnovabili								
Ventilazione meccanica								
Illuminazione								
Trasporto di persone o cose								



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE

☐ Ente / Organismo pubblico

☐ Tecnico abilitato

☐ Organismo / Società

Nome e Cognome /
Denominazione

Indirizzo

E-mail

Telefono

Titolo

Ordine/Iscrizione

Dichiarazione di indipendenza

Consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente attestato di prestazione energetica, ai sensi degli artt. 359, 481 del Codice Penale, DICHIARO di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di soggetto certificatore per il sistema edificio/impianto di cui al punto 1 "informazioni generali" vista l'assenza di conflitti di interesse come esplicitati nel DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?

Sì

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?

Sì

Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?

No

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013

Data di emissione 28/12/2024

Firma e timbro del tecnico o firma digitale _____



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:






Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il confort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag. 2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

 QUALITA' ALTA	 QUALITA' MEDIA	 QUALITA' BASSA
---	--	--

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quella oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice	TIPO DI INTERVENTO
REN1	FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN2	FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN3	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN4	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
REN5	ALTRI IMPIANTI
REN6	FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA POST INTERVENTO

Area geografica

Regione **Campania**

Provincia di **Salerno**

Comune di **PONTECAGNANO FAIANO**

Ubicazione intervento

Via Sandro Pertini, 1

**INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE NZEB
COMPLESSO RESIDENZIALE**

PALAZZINA C_D



ING. DOMENICO PENNELLA
VIA DEI NORMANNI, 62
84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)



Data elaborazione: 24/12/2024





ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



DATI GENERALI

Destinazione d'uso

- ☒ Residenziale
☐ Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1.1

Oggetto dell'attestato

- ☒ Intero edificio
☐ Unità immobiliare
☐ Gruppo di unità immobiliari

numero di unità immobiliari
di cui è composto l'edificio: 24

- ☐ Nuova costruzione
☐ Passaggio di proprietà
☐ Locazione
☐ Ristrutturazione importante
☐ Riqualificazione energetica
☒ Altro: Analisi Energetica

Dati identificativi



Regione: Campania
Comune: PONTECAGNANO FAIANO
Indirizzo: Via Sandro Pertini, n. 1
Piano:
Interno:
Coordinate GIS: 40,638653 ; 14,884959

Zona climatica: C
Anno di costruzione: 1990
Superficie utile riscaldata (m²): 1624,08
Superficie utile raffrescata (m²): 0,00
Volume lordo riscaldato (m³): 6263,84
Volume lordo raffrescato (m³): 0,00

Comune catastale	PONTECAGNANO FAIANO				Sezione		Foglio	7	Particella	2737
Subalterni	da	24	a	47	da	a	a	da	a	
Altri subalterni										

Servizi energetici presenti



Climatizzazione invernale



Ventilazione meccanica



Illuminazione



Climatizzazione estiva



Prod. acqua calda sanitaria



Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

Prestazione energetica del fabbricato


INVERNO



ESTATE



Prestazione energetica globale

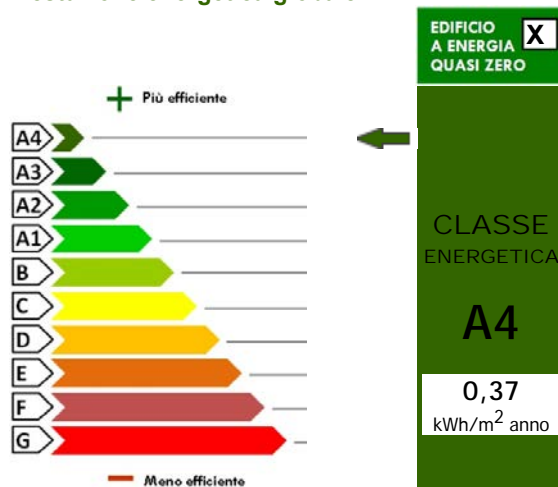

Riferimenti

Gli immobili simili a questo avrebbero in media la seguente classificazione:

se nuovi:

A4

0,85
kWh/m² anno



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia annua consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

	FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE	Quantità annua consumata in uso standard	Indici di prestazione energetica globali ed emissioni
<input type="checkbox"/>	Energia elettrica da rete	-	Indice della prestazione energetica non rinnovabile EP_{gl,nren} kWh/m ² anno 0,37
<input checked="" type="checkbox"/>	Gas naturale	60,52 m ³	
<input type="checkbox"/>	GPL	-	
<input type="checkbox"/>	Carbone	-	
<input type="checkbox"/>	Gasolio	-	
<input type="checkbox"/>	Olio combustibile	-	Indice della prestazione energetica rinnovabile EP_{gl,ren} kWh/m ² anno 23,34
<input type="checkbox"/>	Propano	-	
<input type="checkbox"/>	Butano	-	
<input type="checkbox"/>	Kerosene	-	
<input type="checkbox"/>	Antracite	-	
<input type="checkbox"/>	Biomasse	-	Emissioni di CO ₂ kg/m ² anno 0,07
<input checked="" type="checkbox"/>	Solare fotovoltaico	10.321,64 kWh	
<input type="checkbox"/>	Solare termico	-	
<input type="checkbox"/>	Eolico	-	
<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	-	
<input type="checkbox"/>	Teleraffrescamento	-	
<input type="checkbox"/>	Altro	-	

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o dell'immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI

Codice	TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO	Comporta una ristrutturazione importante	Tempo di ritorno dell'investimento [anni]	Classe energetica raggiungibile con l'intervento [EP _{gl,nren} - kWh/m ² anno]	CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati
REN1	Intervento su componenti opachi	No	0,0	E - 80,07	A4 3,80 kWh/m ² anno 0 anni
REN2	Intervento su infissi	No	0,0	E - 93,83	
REN3	Intervento su impianti di climatizzazione invernale	No	0,0	A2 - 26,07	
REN4					
REN5					
REN6	Intervento su fonti rinnovabili	No	0,0	E - 100,34	



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

Energia esportata	99889,66 kWh/anno	Vettore energetico: Elettricità
-------------------	-------------------	---------------------------------

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

V - Volume riscaldato	6263,840	m ³
S - Superficie disperdente	3076,456	m ²
Rapporto S/V	0,491	
EPH,nd	8,0	kWh/m ² anno
Asol,est/Asup,utile	0,02	-
YIE	0,02	W/m ² K

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

Servizio energetico	Tipo di impianto	Anno di installazione	Codice catasto regionale impianti termici	Vettore energetico utilizzato	Potenza Nominale kW	Efficienza media stagionale	EPren kWh/m ² anno	EPnren kWh/m ² anno
Climatizzazione invernale	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7	0,983 η_H	8,1	0,0
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	Caldaia standard SIME			Gas naturale (Metano)	23,3			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
Climatizzazione estiva						η_C		
Prod. acqua calda sanitaria	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4	0,989 η_W	15,2	0,4
	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4			
	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4			
	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4			
	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4			
	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4			
	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4			
	Scaldacqua a pompa di calore			Elettricità	1,4			
Impianti combinati	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7	0,000 η_{gn}		
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	BALTUR COLIBRI' YOUNG CA 26 K			Gas naturale (Metano)	25,4			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			

Produzione da
fonti rinnovabili

	cristallino, mq. 17,0) Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	Fotovoltaico (Silicio mono cristallino, mq. 17,0)	2024		Energia solare	3,50			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
	AroTHERM VWL (Modello: VWL 55/2 230 V)			Elettricità	4,7			
Ventilazione meccanica								
Illuminazione								
Trasporto di persone o cose								



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:



INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

SOGGETTO CERTIFICATORE



Ente / Organismo pubblico



Tecnico abilitato



Organismo / Società

Nome e Cognome /
Denominazione

Indirizzo

E-mail

Telefono

Titolo

Ordine/Iscrizione

Dichiarazione di indipendenza

Consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente attestato di prestazione energetica, ai sensi degli artt. 359, 481 del Codice Penale, DICHIARO di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di soggetto certificatore per il sistema edificio/impianto di cui al punto 1 "informazioni generali" vista l'assenza di conflitti di interesse come esplicitati nel DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

Informazioni aggiuntive

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?

Sì

SOFTWARE UTILIZZATO

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale?

Sì

Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato?

No

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 così come modificato dall'articolo 12 del D.L. 63/2013

Data di emissione 27/12/2024

Firma e timbro del tecnico o firma digitale _____



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

CODICE CERTIFICATO:

VALIDO FINO AL:






Il presente documento attesta la **prestazione** e la **classe energetica** dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il confort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag. 2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

 QUALITA' ALTA	 QUALITA' MEDIA	 QUALITA' BASSA
---	--	--

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del D.Lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quella oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice	TIPO DI INTERVENTO
REN1	FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
REN2	FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN3	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN4	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
REN5	ALTRI IMPIANTI
REN6	FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.